



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010302263197

委托人名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产者（制造商）名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产企业名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

SED201, SED202, SED203, SED204; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019 年 12 月 23 日 有效期至：2024 年 12 月 23 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2019010302263197

纸 号：

SED201, SED202, SED203, SED204

U_{imp} : 4kV;

U_i : 440V;

I_{th} : 63A;

U_e : AC240V(1P), AC415V(2P, 3P, 4P), DC60V(1P 外形), DC125V(2P 外形);

I_e : 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

I_{cw} : 800A/1s(16A, 25A, 32A, 40A), 1260A/1s(50A, 63A);


I_{cm} (峰值): 600A(16A, 25A, 32A, 40A), 945A(50A, 63A);

使用类别: AC-22A, DC-21A;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

防护等级: IP20;

直流产品接线图:

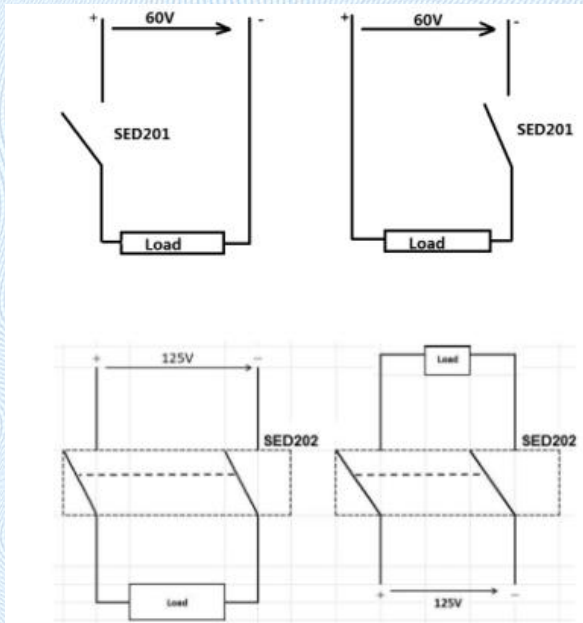

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心