

UC32.8

Die UC32.8 ist eine frei programmierbare DDC Station, mit 4 Universaleingängen und 4 UniPut™ und Relais-Ausgängen. UnitronUC32.8 ist das ideale Gerät zur Steuerung und Regelung von HLK-Anlagen mit Heizkesseln, Lufterhitzern, Beleuchtungen, Dachzentralen usw.

- **4 UniPuts™ und Relais**

Hardware Anschlüsse als Eingänge, Ausgänge oder Relais-Beschaltung (per Software wählbar)

- **4 Universaleingänge**

Hardware Anschlüsse als analoge oder digitale Eingänge (per Software wählbar)

- **Bis zu 32 Stationen pro Feldbus**

- **Flash upgradbare Firmware**

- **Daten-Aufzeichnungen mit Zeitstempel**

für erweiterte Aufzeichnungen und erhöhte Flexibilität

- **1024 Strategieblöcke**

- **32 Aufzeichnungen mit bis zu 1024 Eintragungen**

- **Leistungsfähige Diagnose**

Mit Fehlerschnellerkennung
Kommisionierungs-Technologie



Die UC32.8 Station ist Teil des UnitronUC32-Sortimentes mit nachstehenden Eigenschaften:

Einmalig flexibel mit UniPuts™


UnitronUC32 mit den einzigartigen UniPuts™ -eine revolutionäre Lösung für eine flexible Datenpunkt-konfiguration, ein Maximum an Ausnutzung der Regleranschlüsse bei größtmöglicher Flexibilität. Konzipiert auf der Basis moderner Web-Architektur. UnitronUC32 bietet einen breiten Anwendungsbereich von Einzelanlagen bis zu komplexen Netzwerken.

Kostengünstiges Datenpunkt-Engineering

UnitronUC32 ist kostengünstig bei der Ausbildung, Planung, Programmierung und Wartung. Modulare Struktur, skalierbare Hardware mit geringen Installationskosten für preiswertes Datenpunkt-Engineering. UnitronUC32 ist zukunftssicher durch Rückwärtskompatibilität.

Frei programmierbar und mit Web-HLK-Technologie zu erweitern

UnitronUC32 bietet fortgeschrittene Web-basierende 32-bit Architektur mit grafischer Programmierung mit der Programmiersoftware **Cylon Engineering Centre**. Integrierte Diagnose, erweiterte Datenaufzeichnung und Strategiespeicher ergänzen die universalen UniPut™ Anschlüsse sowie 8 Universal-eingänge (AE/DE/AA/DA) und 8 Uniputs™ mit Relais.

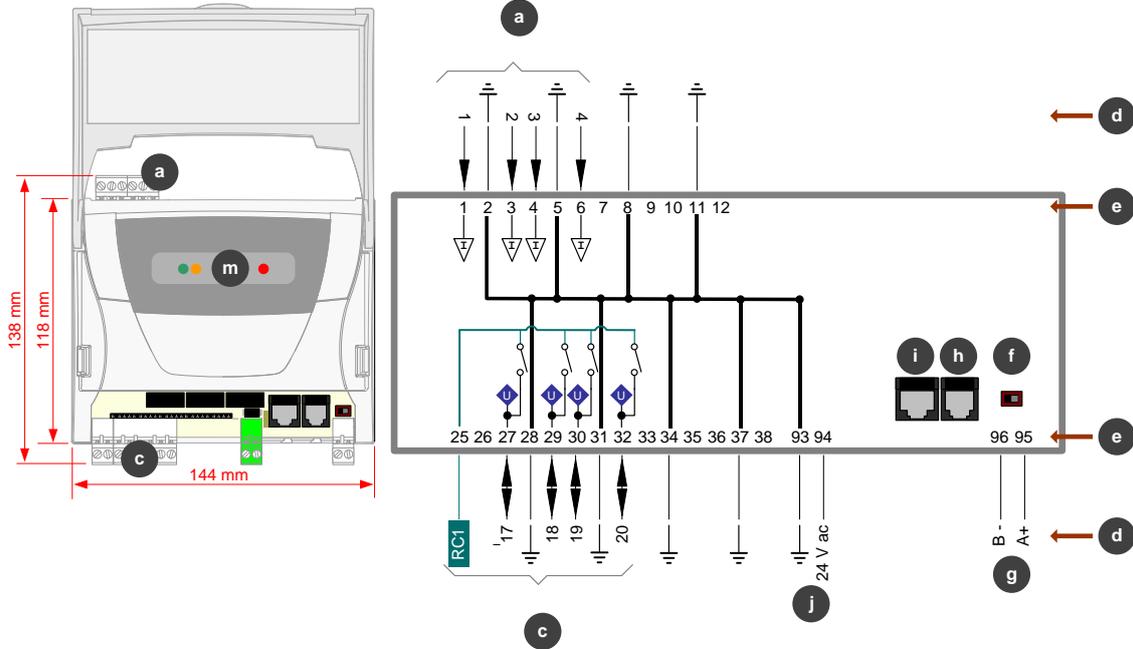

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | WARNUNG – WIRD DIE PUFFERBATTERIE UNSACHGEMÄß AUSGEWECHSELT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN NUR BATTERIEN DES GLEICHEN TYPUS ODER ÄQUIVALENTE BATTERIEN DIE VOM HERSTELLER EMPFOHLEN WURDEN ZU VERWENDEN. ENTSORGEN SIE DIE GEBRAUCHTEN BATTERIEN NACH ANGABEN DES HERSTELLERS. |
| | Universal Eingänge |
| | Uniput™ + Relais <ul style="list-style-type: none"> • Ausgänge als Relais-Ausgänge konfiguriert müssen Klemme 25 RC1 als gemeinsame Klemme nutzen. Alle anderen Konfigurationen müssen Klemme 28, 31, 34 oder 37 (⊕) als gemeinsame Klemme nutzen. |
| RC1 | Gemeinsamer Anschluss bei Relais Verwendung |
| | Gemeinsamer Anschluss |
| d | Anschluss Nr. |
| e | Klemmen Nr. |
| f | Feldbus Abschlusswiderstand <ul style="list-style-type: none"> • Inaktiv (Feldbus ohne Abschlusswiderstand) • Aktiv (Feldbus mit Abschlusswiderstand) |
| g | Feldbusanschluss |
| h | Anschluss Bedien-Tastatur |
| i | Service Anschluss <p>Anmerkung: Der Service Port (Serielle Verbindung) darf nicht benutzt werden bis das Gerät gestartet ist.</p> |
| j | Spannungsversorgung 24 V AC |

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m | Anzeige LED's |
| | Rote LED Dauerhaft Ein: Batterie vorhanden und in Ordnung. Blinkt einmal pro Sekunde: Batterie nicht vorhanden oder leer. |
| | Grüne LED Permanent Ein : Setup vorhanden Blinkt schnell : kein Setup vorhanden Blinkt einmal pro Sekunde : MSTP Kommunikation und Setup vorhanden Anmerkung: Wenn der Service Port benutzt wird, zeigt die grüne LED die Kommunikation an. |
| | Orange LED Aus: Normale Operation. Ein: HW Datenpunkt mit Priority Array höher 16 geschrieben durch einen BACnet-Client oder dem CEC. |
| | Springt von links nach rechts (grün - orange - rot): Station ist im Terminalmodus. |
| | Springt von rechts nach links (rot - orange - grün): Upgrade wird ausgeführt während die Station im Terminalmodus ist. Note: Die Strategie wird nicht verarbeitet während des Upgrades. |
| | Zyklisch von Grün nach Orange Fehler mit Globalen Kommunikation/Setup |
| | Grün und Orange blinken gleichzeitig Fehler mit Globalen Kommunikation/Setup und HW Datenpunkt mit Priority Array höher 16 geschrieben durch einen BACnet-Client oder dem CEC |

SPEZIFIKATIONEN:

MECHANISCH

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen (ohne Anschlussklemmen) | 144 x 118 x 65 mm (5.7 x 4.7 x 2.6") |
| Gehäuse | ABS Kunststoffspritzguss |
| Montage | DIN Schiene |
| Gewicht | |

UMDEBUNG

Hinweis: Die Geräte sollten in einem Schutzgehäuse montiert werden.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Umgebungs-Temperatur | 0° - 50°C (32° - 122°F) |
| Umgebungs-Feuchte | 0% - 90% RH nicht kondensierend |
| EMV-Immunität | EN 50082-1 |
| EMC-Emission | EN55011 Klasse B |
| Schutzart | IP20 nach DIN 40050 |

ELEKTRO ANSCHLUSS

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Anschluss | Auf gedruckte Schaltung montierte steckbare Schraubklemmen. |
| Draht-Querschnitt | Max: 3 mm ² , Min: 0.5 mm ² |

SPANNUNGSVERSORGUNG

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Spannungsversorgung | 24 V AC +/- 20% 50/60 Hz |
| Transformator-Leistung | mit UCKRA420: 20 VA, ohne UCKRA420: 15 VA |
| Leistungsaufnahme | Max. 10 Watt |
| Sicherung | 1 A rücksetzbar |

PROZESSOR

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ | Hitachi (Renasas) SuperH SH17034 32-bit RISC |
| Taktfrequenz | 20 MHz |
| Betriebssystem Speicher | 512K Flash |
| Programmspeicher | 512K RAM Batterie unterstützt für min. 2 Jahre plus 256K Flash |
| Echtzeit Uhr | Batterie unterstützt für min. 2 Jahre |

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Hinweise: Es wird für alle Eingänge abgeschirmtes Kabel empfohlen.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Universaleingänge (Klemme 1 - 4) | (Software auswählbar) Aktive Eingänge 0 – 10 V bei 182 K Ω , 10 bit / 14 bit Auflösung. Passive Eingänge für einen großen Bereich von Temperaturfühlern, 10K3A1 Fühler sind empfohlen, bei 14 bit Auflösung. Aktive Strom-Eingänge 0 – 20 mA, bei 390 Ohms, 10 bit / 14 bit Auflösung. Digitale potentialfreie Kontakte, bei 1 mA Dauerstrom. Impuls Zähler bis 20Hz, min. Impulsbreite 25 mSek. Potentiometer Eingang (0 K Ω - 10 K Ω , 1 K Ω - 11 K Ω etc). |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die nachstehenden UniPut™ -Merkmale liegen erst mit dem .s32 Format von Cylon Engineering Centre vor:

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 UniPuts™+ Relais (Klemme 17 - 20) | (Software wählbar) Aktive Eingänge 0 – 10 V, bei 40 K Ω , 9 bit Auflösung. Aktive Ausgänge 0 – 10 V, bei 20 mA max. Last. Digitale potentialfreie Kontakte, bei 25 mA kein Dauerstrom. 24 VAC lesbar KEINE 24 VAC Relais Kontakte, 2 A Dauerstrom/15 A kurzzeitig |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOMMUNIKATION

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RS232 Service Anschluss | bei 1K2, 2K4, 9K6, 19K2 oder 38K4 Baud (Werkseinst. 9K6) [Kabel: CC20/CAB] |
| Feldbus RS485 Anschluss | bei 1K2, 2K4, 9K6, 19K2, 38K4 oder 76K8 Baud (Werkseinst. 38K4) |
| Bedientastatur Anschluss | bei 9K6 Baud, RJ11 Socket |
| Modem | Modem-Verbindung unterstützt durch RS232 Service Anschluss [Kabel: CC31/CAB] |

SCHNITTSTELLEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software | Unitron Command Centre Cylon Engineering Centre Untron WebLink |
| Fernbedienungs-Tastatur | UCKRA420 Serielle Bedientastatur verbunden mit RJ-11 Anschluss Max. Kabellänge 50m |

SOFTWARE MERKMALE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Konfigurations-Modus (Zugang über interne oder Fernbedienungs-Tastatur/Anzeige). | |
| Datenaufzeichnung mit Datumsstempel | |
| Firmware Upgrade über Service Anschluss | |
| Max. analoge Datenpunkte | 1024 |
| Max. digitale Datenpunkte | 1024 |
| Max. Strategieblöcke | 1024 |
| Max. Datenaufzeichnungs-Module | 32 (ab v 6.1.6) |
| Max. Stationsadressen | 32 |
| Max. Datenaufzeichnungen (Standard) | 1024 Einträge pro Aufzeichnung (ab v 6.1.6) |