

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001215

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: UA50, UA63, UA75: 规格参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-08-06

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304001215

产品系列、型号、规格(附件):

UA50, UA63, UA75
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
UA50: Ith: 100A;
Ue: 230 240V, 400 415V, 440V, 500 550V, 690V;
Ie: 51A, 51A, 51A, 51A, 51A;
Qe: 20kvar, 33kvar, 36kvar, 40kvar, 55kvar;
UA63: Ith: 125A;
Ue: 230 240V, 400 415V, 440V, 500 550V, 690V;
Ie: 66A, 66A, 66A, 66A, 66A;
Qe: 25kvar, 45kvar, 50kvar, 50kvar, 70kvar;
UA75: Ith: 125A;
Ue: 230 240V, 400 415V, 440V, 500 550V, 690V;
Ie: 76A, 76A, 76A, 76A, 76A;
Qe: 30kvar, 50kvar, 55kvar, 62kvar, 75kvar;
Us: AC 50 60Hz: 24V, 42V, 48V, 110 110-120V, 190 220V, 220-230 230-240V,
230-240 240-260V, 380-400 400-415V, 400-415 415-440V;
使用类别: AC-6b; 额定: 3P;
IP20(线夹), IP10(主回路端子);
照明的辅助触点: (CAL5)
Ith: 16A;
AC-15: Ue Ie: 24~127V/6A, 220~240V/4A, 380~440V/3A, 500~690V/2A;
DC-13: Ue Ie: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 110V/0.55A, 125V/0.55A, 220V/0.3A,
250V/0.3A;
1N01NC
型号解释:

LA 50 3 0 1 1

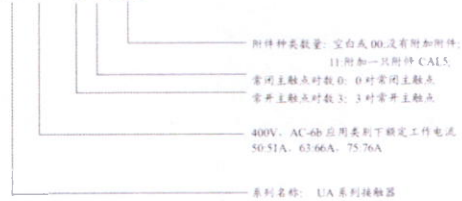

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qihong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-08-06

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。