


On-load tap-changer type UCGD./C, VUCGD./C, 9 tap positions, coarse/fine switching.
 Min. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 5, the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ UCGD./C, VUCGD./C, 9 lägen, grov/fin koppling.
 Min antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5, föregående läge var 4.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1		10-H-v
2	↓	9-V-x
3	20-22 ↓	8-H-v
4	↓	7-V-x
5	↓	6-H-v
6	↓	5-V-x
7	20-21 ↓	4-H-v
8	↓	3-V-x
9	↓	2-H-v

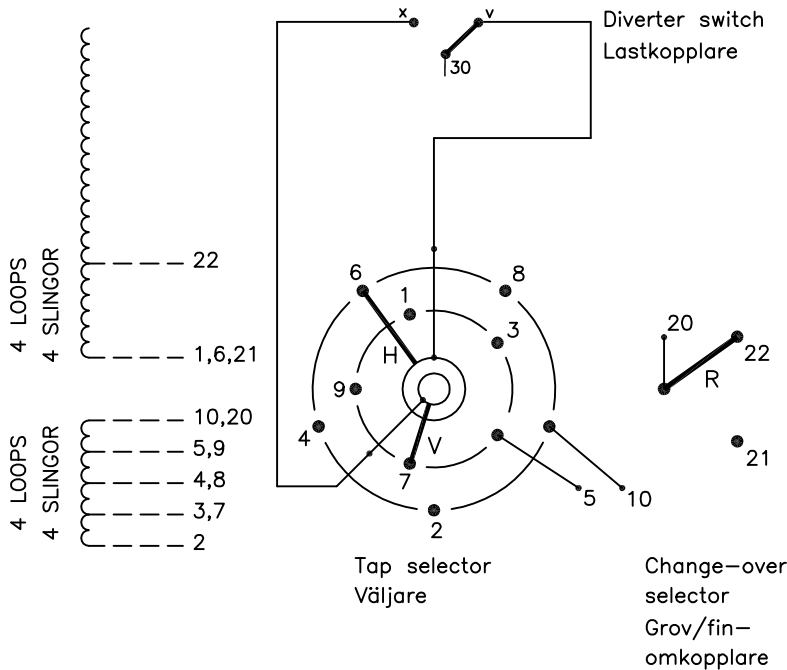

The tap-changer is shown in pos. 5, the preceding pos. was 4.
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.
 Contact arm H is located above contact arm V.

Lindningskopplaren visad i läge 5, föregående läge var 4.
 Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm H ligger över kontaktarm V.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Year	Week	Cont
1	VUCG Added.	TOLA	07 47
Rev Ind	Revision	Appd	Year Week
Accepted by qual control R.Yngvesson	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM	
Design checked by B-O.Stenestam	Drawn by L.Bergman	Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA	
Drawing checked by M.Hedlund	Issued by Dept Year Week COM/TKO 97 22	Lang	Sheet 1
ABB Asea Brown Boveri		5492 0378-1	
RevInd	Cont	-	

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Drawn by Form No.

Design checked by