


TF96 - 48...60A

Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

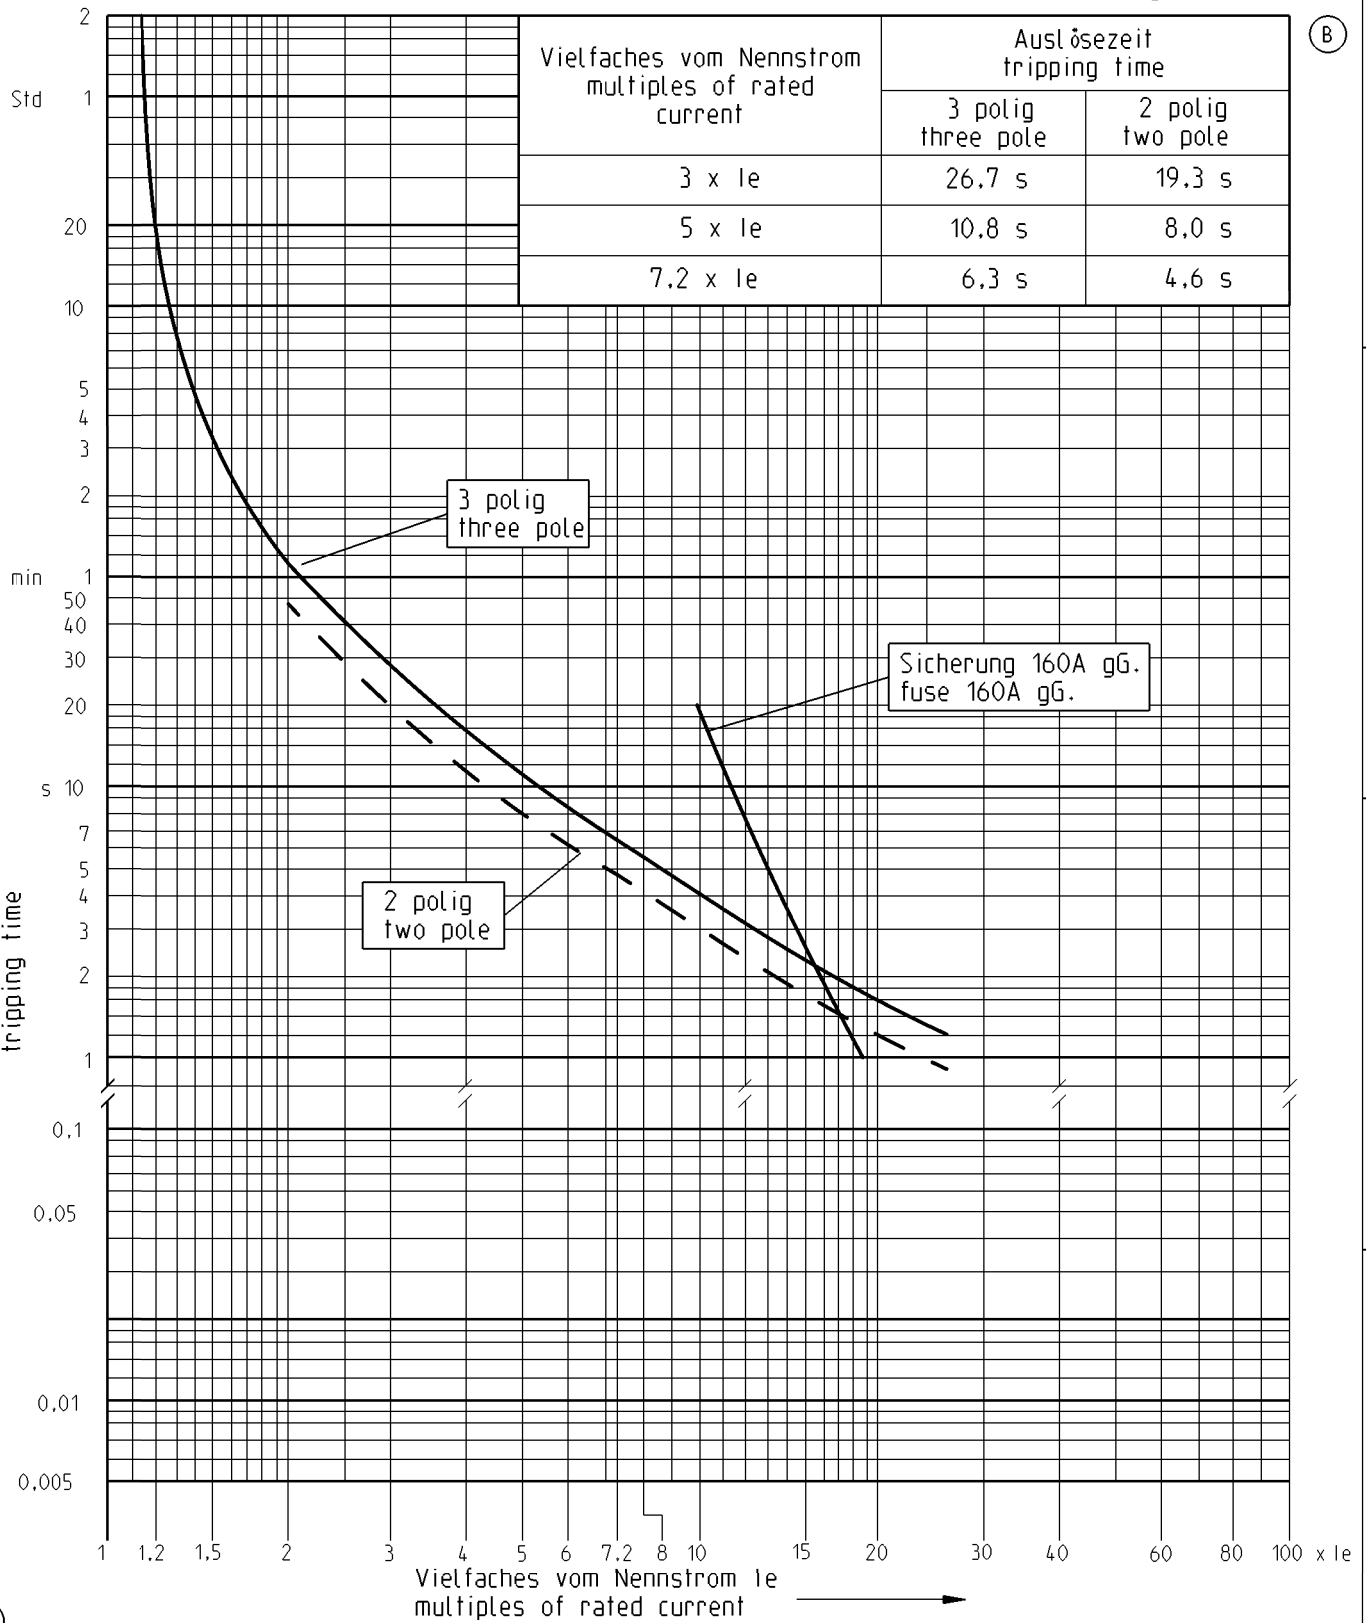

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Copyright 2015 ABB.

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © Copyright 2015 ABB.


(B) Austlösekenlinie (aus kaltem Zustand)
 Für Nennströme (3-polig) zwischen dem 3- und 8-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Austlösezeit ±20%
 Gültig für Geräte mit Produktionsdatum ab 15183 / 2.7.2015.
 Tripping characteristic (from cold state)
 For currents (3-pole) between 3 and 8 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%
 Valid for devices with production date from 15183 / 2.7.2015.

F2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|--|------------|--|---------------|------------|-------------------|--------|-----------------|----------|--|-----------|--|------------|--|
| Proprietary and Secret Information | Created by | | Corinna Raule | | Checked by | | Gregor Beisel | | Approved by | | Richard Kommert | | | | | | |
| | Created on | | 2015-08-26 | | Checked on | | 2015-09-17 | | Approved on | | 2015-09-17 | | | | | | |
| | ECN number | | ECN000034493 | | ECN date | | 25-09-15 | | Department | | CLD | | | | | | |
| | Revision index | | B 2 | | PRU | | DESTO | | Scale | | - | | | | | | |
| | Partname | | MODEL NAME B.3 | | | | Drawing | | 1SAZ900502_02 B.3 | | | | | | | | |
| | | Title (DE) | | | | | | | | Format | | Language | | Sheet No. | | No. Sheets | |
| | | Austlösekenlinie TF96 | | | | | | | | A4 | | DE/EN | | 02 | | 06 | |
| | | Title (en) | | | | | | 1SAZ900502 | | | | | | | | | |
| | | Tripping characteristic TF96 | | | | | | | | | | | | | | | |

TF96 - 48...60A

Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

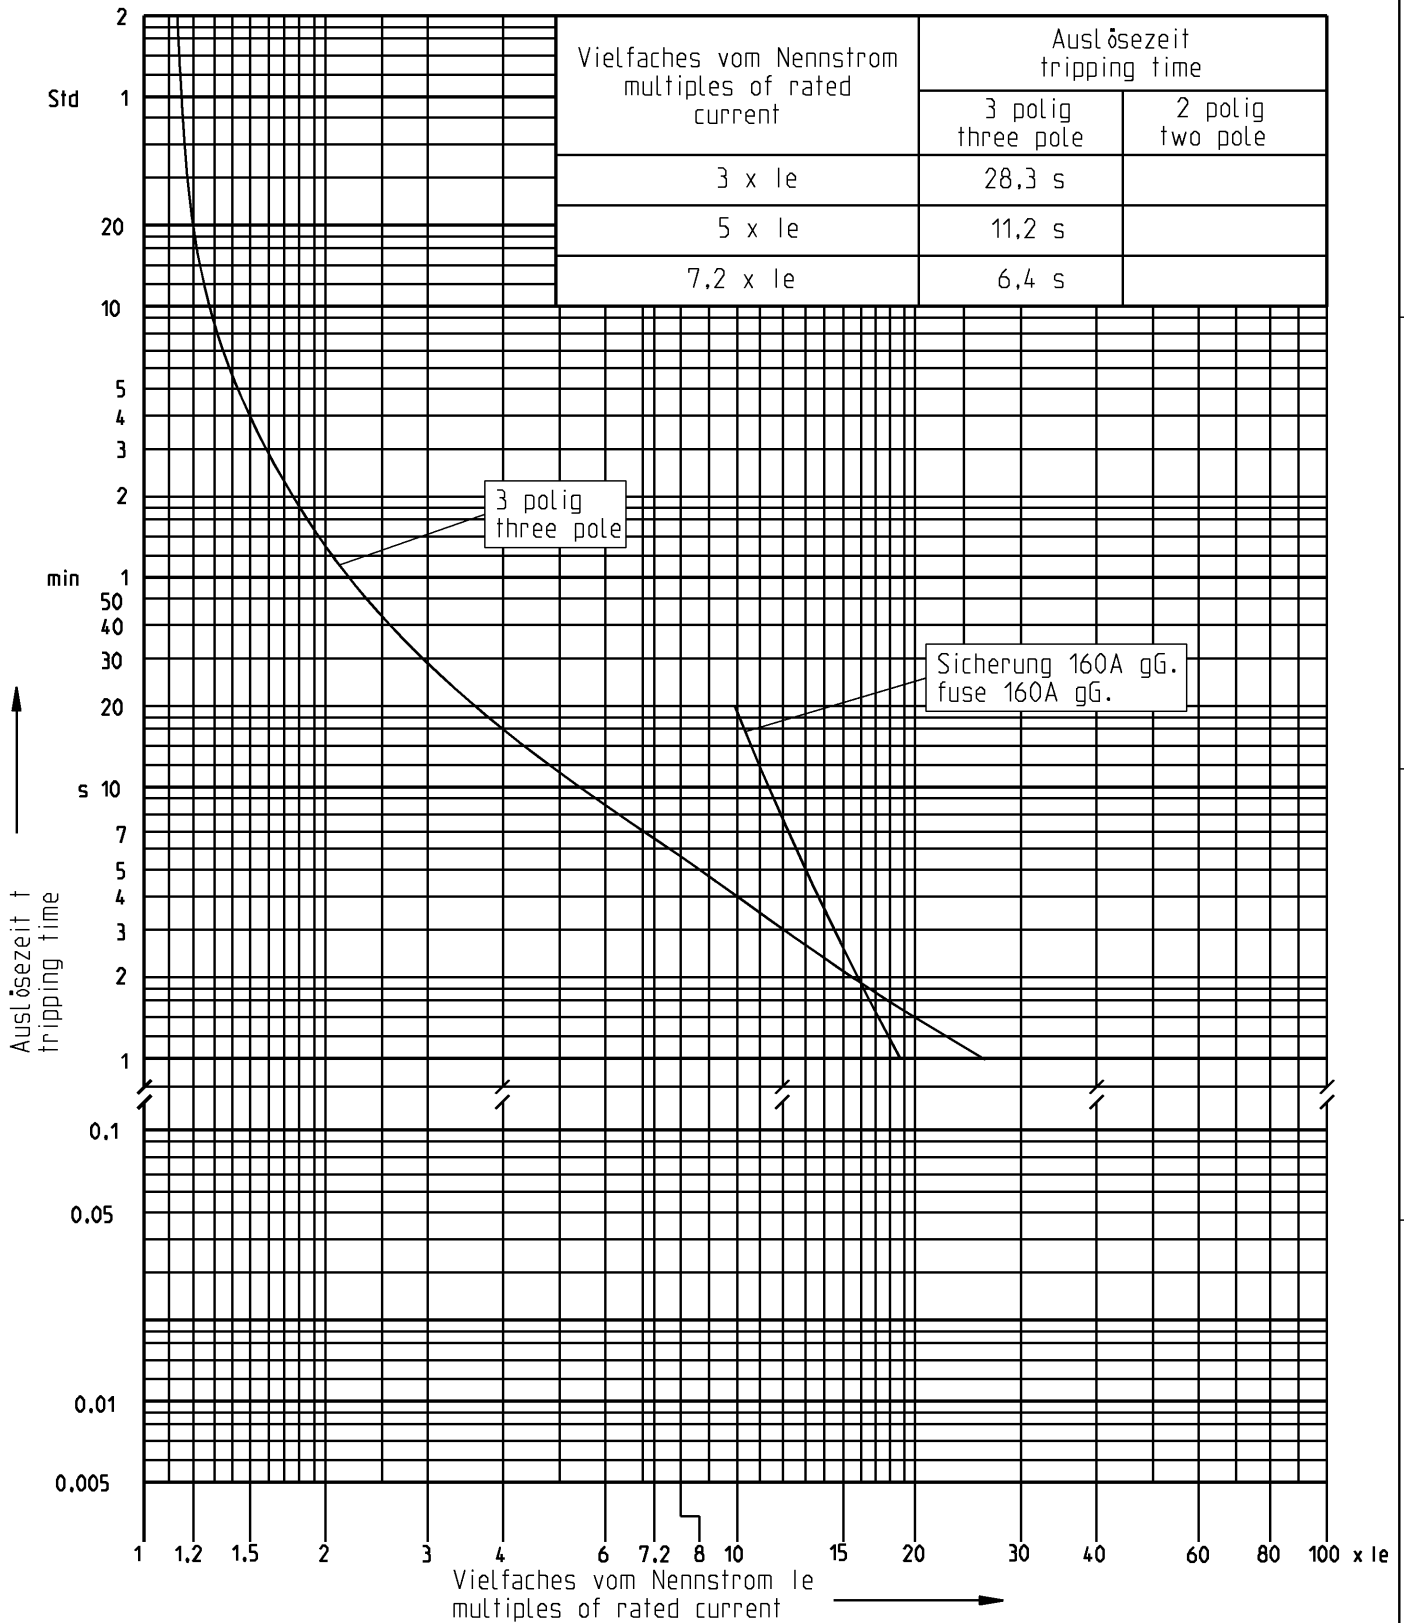

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Copyright 2013 ABB.

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntheit an Dritte oder Verwertung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © Copyright 2013 ABB.

Auslösekenlinie (aus kaltem Zustand)
Für Nennströme (3-polig) zwischen dem 3- und 8-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%
Tripping characteristic (from cold state)
For currents (3-pole) between 3 and 8 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

F2

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|
| Proprietary and Secret Information | Revision history | | | | | | | | | |
| | Created by | C.Raule 16.04.2013 | | Checked by | wittmannkl 17.04.13 | | Approved by | R.Kommet 22.04.13 | | |
| | ECN number | 20000703149 | ECN date | 16.04.2013 | Department | CLD | Scale | - | | |
| | Revision index | A | PRU | DESTO | | | | | | |
| | Partname | MODEL NAME A.7 | | | Drawing | 1SAZ900502_02 A.7 | | | | |
| | | Title (de) | Auslösekenlinie TF96 | | | | Format | Language | Sheet No. | No. Sheets |
| | | Title (en) | Tripping characteristic TF96 | | | 1SAZ900502 | | | | |