PIIRIKAAVIO SLY1.3 / SLY1.3V KYTKENTÄYKSIKÖILLE

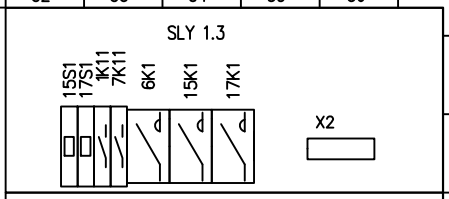

230VAC 50Hz

1F1

YÖAIKARELE
–YÖAIKAAN KOSKETIN 10–11 ON SULKEUTUNEENA

TEHONRAJOITUSRELE
–TEHONRAJOITUKSEN AIKANA KOSKETIN 13–14 ON AVAUTUNENA.
JOS TEHONRAJOITUS EI OLE KÄYTÖSSÄ, TULEE RIVILIITTIMET 32–33
YHDISTÄÄ JOHDINLENKILLÄ.

TARIFFIN OHJAUS

YÖ–AIKARELE

TEHONRAJOITUSRELE

VKO–LAITE

PALVELURELE

KIUKAAN OHJAUSKESKUS

–STO E221–4 PÄIVÄ 0 YÖ

15 S1

17 S1

1 K11

7 K11

6 K1

6 S1 KÄSI 0 AUTOM

15 K1

17 K1

7K11

*) TARVITTAESSA VOIDAAN LVV:N VIIVERELE KYTKEÄ YÖAJAN APURELEEN JA LÄMMINVESIVARAAJAN KONTAKTORIN VÄLIIN.

I–ASENTO OHJAA MEKAANISESTI PÄÄ–PIIRIN KOSKETTIMET KIINNI. KUN KELALLE TULEE JÄNNITE, PALAUTUU OHJAUS A –ASENTOON.

N

YÖAJAN APURELE –STO ESB20–20–230

SUORA TAI VARAAVA SÄHKÖLÄMMITYS –ABB B6–30–10/230

LATTIALÄMMITYS PÄIVÄ/YÖ –ABB B6–30–10/230

LÄMMINVESI–VARAAJA –STO EN24–40–230

KIUKAAN–APURELE –STO ESB20–02–230

Päiväys	25.01.2008	SUORA SÄHKÖLÄMMITYS	KESKUS RK 1	Rev.	Muutospäivä	Muuttaja		Tal.koodi	–P
Suunnittelija	PP	SLY:n 1.3 MUKAINEN	PIIRIKAAVIO					Lehti 03	Lehdestä 03
Tark.	HJ	KYTKENTÄ(ilman viiverelettä)	SUORA SÄHKÖLÄMMITYS					Ark. koodi	
Hyv.	ABB	Työnro.	Esikopio ☐ Työpiir. ☐ Loppupiir. ☐					31 MFC1013–03	