

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ABB-Stotz-Kontakt GmbH  
Eppelheimer Straße 82  
69123 Heidelberg

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Elektromechanisches Elementarrelais**  
*Electromechanical elementary relay*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 61810-1 (VDE 0435-201):2015-10; EN 61810-1:2015  
IEC 61810-1:2015

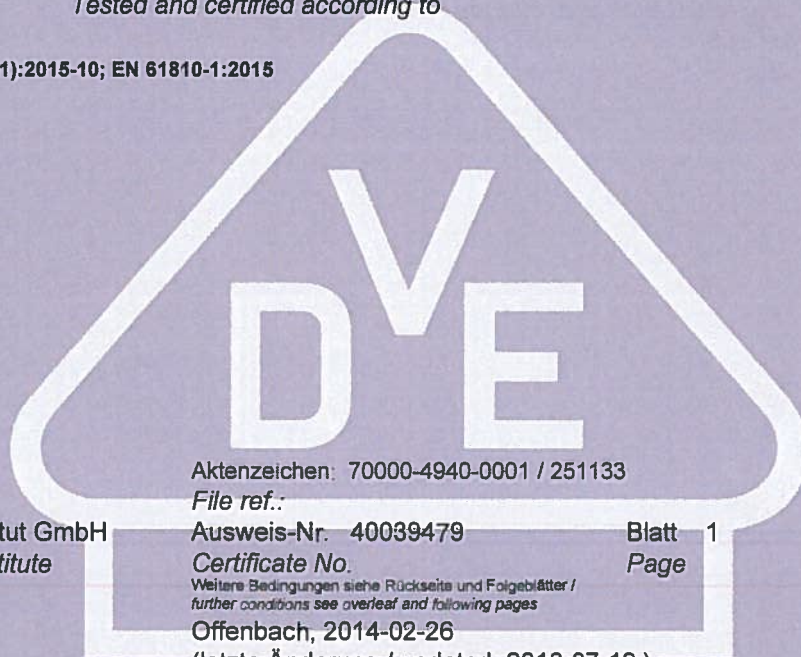

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 70000-4940-0001 / 251133

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039479

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-02-26

(letzte Änderung / updated 2018-07-19)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40039479 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*  
70000-4940-0001 / 251133 / TL3 / MIM

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2018-07-19 2014-02-26

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039479.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039479.*

## Elektromechanisches Elementarrelais *Electromechanical elementary relay*

Typ(en) / *Type(s)*

### CR-S Serie(s)

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 100A; 200A; 200B; 200C; 300A; 300B; 300C;  
400A; 500A; 500C vom 2018-07-19

*Further information see appendix no.* 100A; 200A; 200B; 200C; 300A; 300B; 300C;  
400A; 500A; 500C dated 2018-07-19

Hinweis Prüfverfahren: A (3 Prüflinge; Gruppenmontage)

*Notice Test procedure: A (3 samples; Group mounting)*

---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL3  
*Section TL3*