


RHD8000 / 16000 (Contrac)

Elektrische zwenkaandrijving

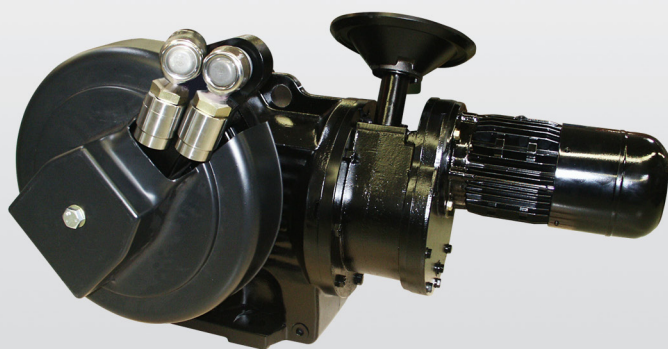

Elektrische zwenkaandrijving voor de bediening van actuatoren

—
RHD8000
RHD16000

Inleiding

Compacte aandrijving voor het bedienen van actuatoren met een zwenkbeweging van bij voorkeur 90°, zoals ventielkleppen, kogelkranen e.d.

Het nominale draaimoment wordt met behulp van een hendelaandrijving overgebracht. De aandrijving wordt aangestuurd via een speciale elektronische unit. Deze speciale elektronische unit is de interface tussen het regelsysteem en de aandrijving.

Meer informatie

Aanvullende documentatie bij RHD8000 / 16000 (Contrac) is gratis te downloaden op www.abb.com/actuators.

U kunt ook gewoon deze code scannen:



Inhoudsopgave

1 Veiligheid.....	3	6 Elektrische aansluitingen	18
Algemene informatie en aanwijzingen.....	3	Veiligheidsaanwijzingen.....	18
Waarschuwingen.....	3	Algemene informatie.....	18
Reglementair gebruik.....	3	Aansluitconfiguratie.....	18
Ondoelmatig gebruik	3	Geleiderdoorsnedes bij de combi-stekker	18
Garantiebepalingen	3	Geleiderdoorsnedes bij de elektronische unit	18
Vrijwaringsclausule cyberbeveiliging.....	4	Kabelwartels.....	19
Softwaredownloads	4	Selecteren van geschikte aansluitkabels.....	19
Fabrikantadres.....	4	Potentiaalvereffening.....	19
Service-adres.....	4	7 Ingebruikname.....	20
2 Opbouw en werking.....	5	8 Bedrijf.....	20
Montage.....	5	Veiligheidsaanwijzingen.....	20
Werkingsprincipe	5	Automatisch / met handwiel.....	20
Apparaatuitvoeringen	6	Werking met handwiel.....	20
3 Productidentificatie.....	8	Gecombineerde werking van handwiel en	
Typeplaatje.....	8	regelcircuitbewaking	21
4 Transport en opslag	8	9 Diagnose / foutmeldingen	22
Testen	8	Elektrische testwaarden	22
Transport van het apparaat.....	8	10 Onderhoud	23
Veiligheidsaanwijzingen	8	Veiligheidsaanwijzingen.....	23
Het retour zenden van apparaten	8	Algemeen.....	23
Opslag van het apparaat.....	9	Inspectie en instandhouding.....	24
5 Installatie	9	Onderhoudsschema.....	24
Veiligheidsaanwijzingen.....	9	Motor uitbouwen en rem instellen	24
Montage.....	9	Oliewissel.....	24
Aandrijvingscontrole.....	9	Olietypes RHD.....	25
Montage-instructies	10	11 Reparatie.....	26
Bevestiging van de aandrijving	10	Het retour zenden van apparaten	26
Inbouwpositie.....	10	12 Recycling en afvoer	26
Montage met de actuator.....	11	13 Andere documenten.....	26
Montagevarianten	12	14 Bijlage.....	27
Afmetingen.....	14	Retourformulier	27
Regelaandrijving RHD8000	14		
Hendelaandrijving RHD8000.....	15		
Regelaandrijving RHD16000.....	16		
Hendelaandrijving RHD16000	17		

1 Veiligheid

Algemene informatie en aanwijzingen

De handleiding is een belangrijk onderdeel van het product en moet voor naslagdoeleinden bewaard worden.

De montage, inbedrijfstelling en het onderhoud van het product mag alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel dat door de exploitant van de installatie hiervoor geautoriseerd is. Het vakpersoneel moet de handleiding gelezen en begrepen hebben en de instructies opvolgen.

Mocht u meer informatie wensen of als er problemen optreden die niet in de handleiding vermeld staan, kunt u de gewenste informatie opvragen bij de fabrikant.

De inhoud van deze handleiding vormt geen onderdeel, noch een wijziging van een vroegere of bestaande overeenkomst, toezegging of juridische verhouding.

Veranderingen en reparaties aan het product mogen slechts worden uitgevoerd als de handleiding dit nadrukkelijk toestaat. Direct op het product aangebrachte aanwijzingen en symbolen moeten beslist worden opgevolgd. Zij mogen niet worden verwijderd en moeten in volledig leesbare toestand worden gehouden.

In principe moet de exploitant de in zijn land geldende landelijke voorschriften met betrekking tot de installatie, typegoedkeuring, reparatie en onderhoud van elektrische apparaten in acht nemen.

Waarschuwingen

De waarschuwingen in deze handleiding zijn overeenkomstig het volgende schema opgebouwd:

GEVAAR

Het signaalwoord "**GEVAAR**" geeft een onmiddellijk gevaar aan. Het niet opvolgen ervan heeft de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING

Het signaalwoord "**WAARSCHUWING**" geeft een onmiddellijk gevaar aan. Het niet opvolgen kan tot de dood of zwaar lichamelijk letsel leiden.

WEES VOORZICHTIG

Het signaalwoord "**WEES VOORZICHTIG**" geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan. Het niet opvolgen kan tot lichte of minder zware verwondingen leiden.

LET OP

Het signaalwoord "**LET OP**" geeft mogelijke materiële schade aan.

Aanwijzing

"**Aanwijzing**" geeft nuttige of belangrijke informatie over het product aan.

Reglementair gebruik

Regelaandrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor het bedienen van actuatoren (ventielen, ventielkleppen e.d.).

Zij mogen alleen worden gebruikt met geschikte elektronische Contrac-unit voor veldmontage of voor montage in het rack.

In aanvulling op deze handleiding dient u bovendien rekening te houden met de relevante documentatie van de elektronische unit en de software-tools.

Ondoelmatig gebruik

Met name zijn de volgende toepassingen van het apparaat niet toegestaan:

- Het gebruik als klimhulpmiddel, bijvoorbeeld voor montagedoeleinden.
- Het gebruik als houder voor externe belastingen, bijvoorbeeld als houder voor leidingen, enz.
- Materiaal aanbrengen, bijvoorbeeld door het overschilderen van de behuizing, het typeplaatje of lassen resp. solderen van onderdelen.
- Materiaalverwijdering, bijvoorbeeld door in de behuizing te boren.

Garantiebepalingen

Een niet-reglementaire toepassing, het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, de inzet van onvoldoende gekwalificeerd personeel evenals eigenmachtige veranderingen sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de daaruit voortvloeiende schade uit. De garantieaansprakelijkheid van de fabrikant vervalt.

... 1 Veiligheid

Vrijwaringsclausule cyberbeveiliging

Dit product is ontworpen voor aansluiting op een netwerk-interface om daarmee informatie en gegevens over te brengen. De exploitant is de enig verantwoordelijke voor de totstandbrenging en continue garantieaansprakelijkheid van een veilige verbinding tussen het product, het daaraan verbonden netwerk of eventuele andere netwerken.

De exploitant neemt en handhaaft passende maatregelen (zoals de installatie van firewalls, het gebruik van authenticatiemaatregelen, gegevenscodering, de installatie van antivirusprogramma's, enz.) om het product, het netwerk, de systemen en de interface te beschermen tegen inbreuken op de veiligheid, ongeoorloofde toegang, interferentie, binnendringing, verlies en/of diefstal van gegevens of informatie.

ABB en haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade en / of verlies ten gevolge van dergelijke mazen in de beveiliging, onbevoegde toegang, storing, binnendringen of verlies en / of ontvreemding van gegevens of informatie.

Softwaredownloads

Op de onderstaande websites vindt u meldingen van nieuw ontdekte software-issues en mogelijkheden om de nieuwste software te downloaden. Het is aan te bevelen deze websites regelmatig te bezoeken:

www.abb.com/cybersecurity

[ABB-Library – Contrac – Software Downloads](#)



Fabrikantadres

ABB AG

Measurement & Analytics

Schillerstr. 72

32425 Minden

Germany

Tel: +49 571 830-0

Fax: +49 571 830-1806

Service-adres


Klantenservice

Tel: +49 180 5 222 580

Mail: automation.service@de.abb.com

2 Opbouw en werking

Montage

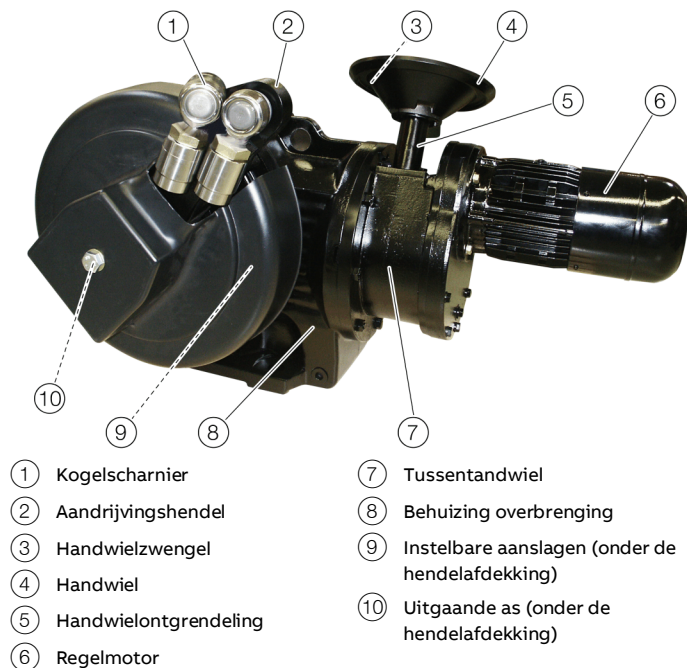

Afbeelding 1: (afwijking van de getoonde figuur mogelijk)

Weringsprincipe

Compacte aandrijving voor het bedienen van actuatoren met een zwenkbeweging van bij voorkeur 90°, zoals ventielkleppen, kogelkranen e.d.

Het nominale draaimoment wordt met behulp van een hendelaandrijving overgebracht.

De aandrijving wordt aangestuurd via een speciale elektronische unit. Deze speciale elektronische unit is de interface tussen het regelsysteem en de aandrijving.

Bij de permanente positionering verandert de elektronische unit het motordraaimoment continu, tot er een evenwicht van krachten ontstaat tussen de regelaandrijving en afsluiter/klep. Een hoge responsgevoeligheid en positioneringsnauwkeurigheid met korte regeltijden leiden tot uitstekende regelprestaties bij lange gebruiksduur.

... 2 Opbouw en werking

Apparaatuitvoeringen

	RHD8000 / 16000 (Contrac)
Bedrijfsmodus	S9 – 100 %; blokkeervast volgens IEC 60034-1 / EN 60034-1
IP-beschermingsklasse	IP 66 conform IEC 60529 / EN 60529 NEMA 4X conform CAN/CSA22.2 No. 94
Vocht	≤ 95 % gemiddeld op jaarbasis; condensatie niet toegestaan
Omgevingstemperatuur	–10 tot 65 °C (15 tot 150 °F) –30 tot 50 °C (–20 tot 125 °F) –1 tot 85 °C (30 tot 185 °F)*
Transport- en opslagtemperatuur	–40 tot 70 °C (–40 tot 160 °F)
Temperatuur voor de opslag op lange termijn	–30 tot 40 °C (–22 tot 104 °F)
Inbouwpositie	naar believen; bij voorkeur IMV 3 volgens IEC 60034-7 / EN 60034-7
Coating	2-lagige epoxylak (RAL 9005, zwart)
Verwarming als condensatiebescherming	Motorwikkeling: Direct vanuit de elektronische unit. Signaalruimte: Aparte verwarmingsweerstand, aparte voeding of via elektronische Contrac-unit.
Elektrische aansluiting	Steekaansluiting met krimp- of schroeftechniek Verbindingskabel elektronica – aandrijving optioneel (zie bestelinformatie van de elektronica)
Voeding van motor en sensoren	Alleen via elektronische Contrac-unit
* 85 °C / 185 °F-uitvoering niet voor alle RHD-varianten beschikbaar.	

	RHD8000-12	RHD8000-80
Nominaal draaimoment	8000 Nm (5900 lbf-ft), instelbaar op 0,5, 0,75 of 1 × nominaal draaimoment	
Aanloopkoppel	1,2 × nominaal draaimoment (voor het ontgrendelen uit de eindstanden kortstondig 2 × nominaal draaimoment)	
Nominale insteltijd voor 90 °; instelbaar	12 tot 900 s IJlgangmodus met regelmotor max. 10 s/90°	80 tot 900 s
Nominale instelsnelheid; instelbaar	7,5 tot 0,1°/s IJlgangmodus met regelmotor max. 9 °/s	1,12 tot 0,1 °/s
Werkhoek	Doorgaans 90° (min. 35°, max. 270°), met hendel en aanslagen moeten de mechanische grenzen volgens de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen	
Gewicht	ca. 710 kg (1565 lb)	ca. 705 kg (1554 lb)
Bijbehorende elektronische unit	Voor veldmontage: EBN861 Voor montage in het rack: EBS862	Voor veldmontage: EBN853 Voor montage in het rack: EBS852
Motor	MC 112 BA	MC 90 BA
Sensoren	Positiesensor en temperatuursensor zijn altijd aanwezig	

RHD16000-30	
Nominaal draaimoment	16000 Nm (11800 lbf-ft), instelbaar op 0,5, 0,75 of 1 × nominaal draaimoment
Aanloopkoppel	1,2 × nominaal draaimoment (voor het ontgrendelen uit de eindstanden kortstondig 2 × nominaal draaimoment)
Nominale insteltijd voor 90 °; instelbaar	30 tot 900 s
Nominale instelsnelheid; instelbaar	3,0 tot 0,1°/s
Werkhoek	Doorgaans 90° (min. 35°, max. 270°), met hendel en aanslagen moeten de mechanische grenzen volgens de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen
Gewicht	ca. 1030 kg (2270 lb)
Bijbehorende elektronische unit	Voor veldmontage: EBN861 Voor montage in het rack: EBS862
Motor	MC 112 BA
Sensoren	Positiesensor en temperatuursensor zijn altijd aanwezig

3 Productidentificatie

Typeplaatje

①	Antrieb/ Actuator: CONTRAC		
②	F-Nr./No	NL	
③	M =	Jahr/Year	
④	t =	IP 66, NEMA 4X	
⑤	min.....max.	max.	
⑥	Öl / Oil:		
⑦	Elektronik/Electronics		
⑧			
⑨			
⑩			
ABB AG Schillerstrasse 72 D-32425 Minden Made in Germany 			

- | | |
|--|---|
| ① Volledige typeaanduiding | ⑥ Aanwezige soort olie |
| ② Fabricagenummer / NL-nr. (bij uitvoeringen die niet in de lijst voorkomen) | ⑦ Bijbehorende elektronische Contrac-unit |
| ③ Aandrijfmoment / fabricagejaar | ⑧ Leeg |
| ④ Toegestane omgevingstemperatuur / IP-beschermingsklasse / CE-merk | ⑨ Leeg |
| ⑤ Min., max. instelhoek / max. instelsnelheid / verwarming (optie) | ⑩ Ruimte voor specifieke klantgegevens |

Afbeelding 2: Typeplaatje RHD

4 Transport en opslag

Testen

Onmiddellijk na het uitpakken moet u de apparaten inspecteren op eventuele beschadigingen die ten gevolge van een ondeskundig transport ontstaan zijn.

U moet beschadigingen ten gevolge van het transport in de vrachtbrief vastleggen.

Eventuele schadeclaims moeten onverwijld en vóór de installatie bij het transportbedrijf worden ingediend.

Transport van het apparaat

Veiligheidsaanwijzingen

GEVAAR

Levensgevaar door vallende of kantelende lasten.

Dood of ernstig letsel als gevolg van vallen of kantelen van het apparaat.

- Oponthoud onder hangende lasten is verboden.
- Hijs- en hefgerei pas na de montage losmaken.
- Onderdelen alleen ophangen aan de hiervoor bedoelde hijsvoorziening (oogschroeven).

Neem bij het verplaatsen de volgende punten in acht:

- Let op de gewichtsgegevens van het apparaat.
- Stel het apparaat tijdens het transport niet bloot aan vocht. Het apparaat passend verpakken.
- Let op de toegestane transporttemperatuur voor het apparaat.

Het retour zenden van apparaten

Neem voor het retourneren van apparaten de instructies in in acht.

Opslag van het apparaat

Aanwijzing

Bij de volgende aanwijzingen voor de opslag van apparaten is uitgegaan van een volledig gesloten apparaat dat dus voldoet aan de technische specificaties voor de vermelde IP-beschermingsklasse.

De IP-beschermingsklasse is bij levering van het apparaat gewaarborgd. Als de apparaten zijn getest of in bedrijf zijn genomen, dient voor opslag de IP-beschermingsklasse te worden gewaarborgd.

De apparaten mogen tijdelijk worden opgeslagen onder vochtig-agressieve condities. Ze zijn buiten beschermd tegen de invloed van corrosie. De directe blootstelling aan regen, sneeuw, enz. moet worden vermeden.

De toelaatbare opslag- en transporttemperaturen moeten worden nageleefd.

Apparaten die uitgerust zijn met een verwarming worden geleverd met een extra droogmiddel dat in de binnenruimtes geplaatst is waar condensatie kan optreden.

Positiesensor:	In het aansluitcompartiment
Elektronische unit:	In het elektrische aansluitcompartiment

Het droogmiddel waarborgt een voldoende bescherming gedurende ongeveer 150 dagen. Het kan bij een temperatuur van 90 °C (114 °F) binnen 4 uur worden geregenereerd.

Voorafgaand aan de inbedrijfstelling van de aandrijving of elektronica dient u het droogmiddel weer te verwijderen.

Bij een langere transport- of opslagperiode (>6 maanden) is het aan te bevelen het apparaat, samen met het geplaatste droogmiddel, in folie te verpakken.

Kale vlakken moeten worden beschermd door een geschikt langdurig werkend middel voor corrosiebescherming.

De aangegeven temperaturen voor langdurige opslag moeten in acht worden genomen.

5 Installatie

Veiligheidsaanwijzingen

GEVAAR

Levensgevaar door vallende of kantelende lasten.

Dood of ernstig letsel als gevolg van vallen of kantelen van het apparaat.

- Oponthoud onder hangende lasten is verboden.
- Hijs- en hefgerei pas na de montage losmaken.
- Onderdelen alleen ophangen aan de hiervoor bedoelde hijsvoorziening (oogschroeven).

Neem de volgende veiligheidsaanwijzing in acht:

- Alle werkzaamheden in verband met montage en instelling, alsmede de elektrische aansluiting van de regelaandrijving mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Bij het werken aan/op de aandrijving of elektronica dienen de huidige lokale ongevallenpreventievoorschriften en de regels betreffende de instelling van de technische uitrusting in acht te worden genomen.
- Voedingsspanning uitschakelen en beveiligen tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen.

Montage

Aandrijvingscontrole

Alvorens te beginnen met de montage dient u ervoor zorgen dat de toestand van de aandrijving bij levering overeenkomt met de bestelgegevens en het beoogde gebruik.

- Bij een montagepositie die afwijkt van IMB 3 moet het oliepeil worden gecontroleerd.
- Na het monteren van de aandrijving de ontluchtingsklep in de bovenste oliebooring monteren.
- Zorg ervoor dat de motor en de aansluitcompartimenten vrij van vuil, vocht of corrosie zijn, voordat de inbedrijfstelling plaatsvindt.

... 5 Installatie

... Montage

Montage-instructies


- Zorg dat er geen proceskrachten op de actuator inwerken.
- Aandrijving niet optillen aan de motor of aan het handwiel.
- De op de aandrijving gemonteerde hefvoorziening (oogschroef) mag alleen in verticale richting worden belast. Gebruik de hefinrichting uitsluitend voor het optillen / neerlaten van de aandrijving (zonder gemonteerde actuator).
- Zorg voor een goede toegankelijkheid om het handwiel te bedienen, de elektrische aansluiting tot stand te brengen of modules te kunnen vervangen.
- Kies een opstelplaats die beschermd is tegen directe blootstelling aan regen, sneeuw, enz.
- De regelaandrijvingen zijn in de inbouwpositie bestand tegen trilbelastingen volgens EN 60068-2-6, tabel C.2 tot 150 Hz en max. 2 g.
- De substructuur moet effen en torsiebestendig uitgevoerd worden.
- Bij de montage in de nabijheid van warmtebronnen dient u gebruik te maken van een tussenlaag of een afscherming.
- Zorg ervoor dat de maximale omgevingstemperatuur niet wordt overschreden. Evt. moet een scherm voorzien worden tegen zonnestraling.
- Bij levering zijn de interne aanslagen van de aandrijving niet vastgezet. Tijdens de inbedrijfstelling moeten de aanslagen worden ingesteld zoals beschreven in **Montage met de actuator** op pagina 11 en worden vastgezet met het aanhaalmoment dat is opgegeven in **Borg- en bevestigingselementen** op pagina 12.

Bevestiging van de aandrijving

1. Aandrijving op de bevestigingsvoorziening in de juiste positie brengen. Daarbij de draairichting in combinatie met de actuator in acht nemen.
2. Aandrijving met vier schroeven bevestigen. De grootst mogelijke schroefdiameter gebruiken en het aanhaalmoment in acht nemen (zie **Borg- en bevestigingselementen** op pagina 12).

Inbouwpositie

De cilindrische tandwielen van de aandrijvingen RHD8000 / RHD16000 (Contrac) zijn met olie gesmeerd. Bij levering bevat de aandrijving de maximale hoeveelheid olie conform IMB 3. Na de montage van de aandrijving dient de hoogste controleschroef te worden vervangen door de afzonderlijk meegeleverde ontluchtingsklep.

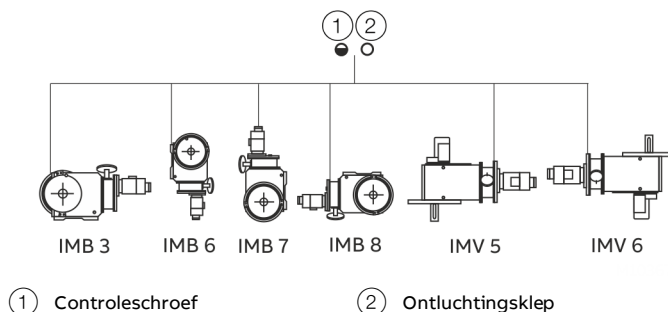

Afbeelding 3: Toegestane installatieposities

De getoonde inbouwposities zijn toegestaan. Wegens montage- en onderhoudsredenen verdient IMB 3 echter de voorkeur. Voorafgaand aan de inbedrijfstelling dient bij de gekozen inbouwpositie het voorgeschreven oliepeil te worden gecontroleerd, **Vulhoeveelheden** op pagina 25.

Aanwijzing

Voor RHD16000 is alleen inbouwpositie IMB 3 toegestaan.

Aanwijzing

Er moet worden gezorgd voor voldoende koelluchttoevoer en voldoende ruimte voor het eventueel vervangen van modules.

Houd hiervoor de volgende minimale afstanden aan:

Aandrijving	Afstand
RHD8000 / RHD16000	40 mm (1,57 in)

Montage met de actuator

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door klem raken tussen de hendel en de aanslagen of tussen de hendel en de koppelstang!

- Voor het uitvoeren van mechanische werkzaamheden aan het apparaat de motor spanningsvrij schakelen en onbedoeld weer inschakelen voorkomen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onder spanning staande onderdelen!

- Voor werkzaamheden aan de aandrijving of de bijbehorende module de voeding van de elektronische unit resp. de afzonderlijk gevoede anticondensverwarming (optie) uitschakelen en tegen onbedoeld weer inschakelen beveiligen!

LET OP

De hendelafdekking kan door trilbelastingen losraken.

- De hendelafdekking met een geschikte schroefverbinding borgen!

Aanwijzing

Voordat de aandrijving definitief wordt gekoppeld aan de armatuur, moet de aandrijving eenmalig minimaal 10 % over de grenzen van de eigenlijke eindstanden voor "OPEN" en "DICHT" heen worden bewogen.

Vorbereiding montage met hendelaandrijving

- De buitenkant van de as en het gat in de aandrijvingshendel moeten schoon en vetvrij zijn.
- De lengte van de afstandsbuis (niet bij levering inbegrepen) ter plaatse bepalen.
- Actuator in de eindstand "DICHT" zetten.
- De regelaandrijving met behulp van het handwiel in de overeenkomstige eindstand zetten. Daarbij de toegestane aanstuurhoek in acht nemen.
- De vereiste lengte van de verbindingspijp wordt op het bijbehorende gegevensblad vermeld.
- Om het tweede kogelscharnier (conus) te bevestigen in overeenstemming met de afmetingen, in de actuatorhendel genereren.
- Kogelscharnier plaatsen en met de kroonmoer en de spie borgen.
- Lasbussen losschroeven en aan de afstandsbuis lassen.
- Koppelstang tussen de beide kogelscharnieren schroeven.
- De afmeting "L" kan worden afgesteld door aan de koppelstang te draaien.
- Na het afstellen de contraoeren aandraaien.

Wegafhankelijke instelling van de aanslag

- Hendelafdekking verwijderen
- Aandrijvingshendel / actuator in de eindstand zetten, waarvoor een exacte mechanische instelling is vereist.
- De aanslag zo dicht mogelijk bij de aandrijvingshendel in de vertanding zetten en vastschroeven.
- De mechanische eindaanslagen niet binnen het ingestelde werkbereik bevestigen.
- De aandrijvingshendel via het handwiel verder in de richting van de aanslag verplaatsen; daarbij exact afstellen door aan de koppelstand te draaien.
- Contraoeren aandraaien.
- In de andere inbouwpositie de aanslag vlak voor de eindstand in overeenstemming met de vertanding vastschroeven.
- Hendelafdekking weer aanbrengen. Aanhaalmoment in acht nemen!

Krachtafhankelijke instelling van de aanslag

- In eerste instantie te werk gaan als beschreven in **Wegafhankelijke instelling van de aanslag** op pagina 11 (stappen 1 tot en met 4).
- Voordat de contraoeren weer worden aangedraaid de koppelstang bij een geblokkeerd handwiel zo verdraaien, dat in sluitstand van de armatuur voorspanning wordt gegenereerd.
- Handwiel vergrendelen.
- Koppelstang draaien of de mechanische aanslag iets verschuiven, om een smalle spleet tussen de hendel en de aanslag te genereren. De procedure is afhankelijk van de stijfheid van het stangenstelsel.
- Contraoeren en aanslagschroeven aandraaien.
- Hendelafdekking weer aanbrengen. Aanhaalmoment in acht nemen!

... 5 Installatie


... Montage

Montagevarianten

Borg- en bevestigingselementen

Borgschroeven van de mechanische aanslagen			
Aanhaalmoment Nm (lbf-ft)			
670 (494,17)			
Klemschroef hendel			
Aanhaalmoment Nm (lbf-ft)			
1400 (1032,56)			
Hendelafdekking			
Aanhaalmoment Nm (lbf-ft)			
30 + 5 (22,13 + 3,69)			
Bevestigingsschroef (sterkteklasse 8.8)			
Diameter boorgat	Treksterkte	Elasticiteitsgrens	
mm (in)	N/mm ² (lbf/in ²)	N/mm ² (lbf/in ²)	
39 (1,54)	≥ 800 (≥ 116032)	≥ 640 (≥ 93550)	
Specificaties voor de verbinding van het kogelscharnier in de conus van de aandrijfhefboom			
Aandrijving	Kogelscharnier	Schroefdraad	Aandraaikoppel Nm (lbf ft)
RHD(E)8000 /	B50	M30 × 1,5	258 (190)
RHD(E)16000			

Montage met hendelaandrijving

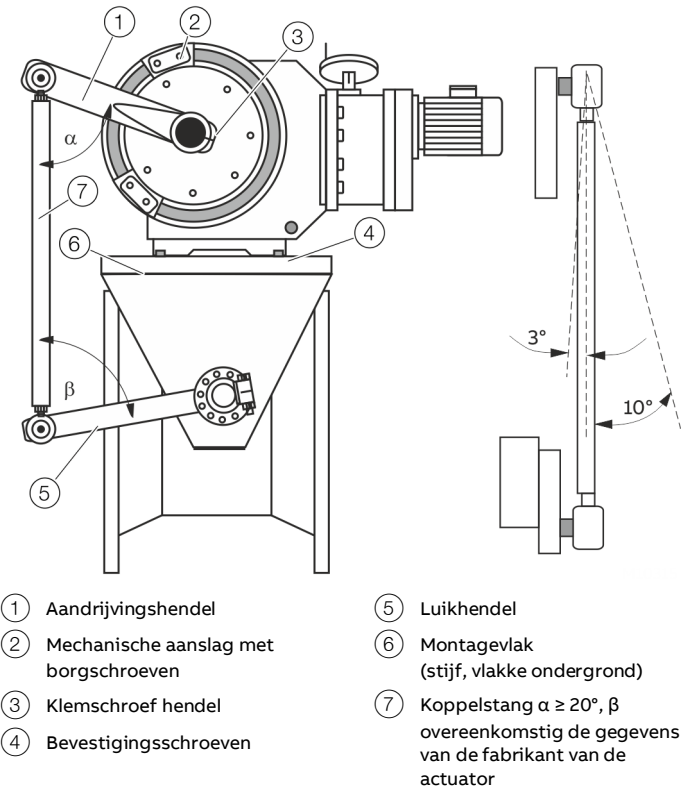


Afbeelding 4: Onderdelen voor hefboomaandrijving

Montage met andere uitgaande elementen

Bij aanbrenging van een ander aandrijfelement in plaats van de standaard hendelaandrijving moeten de volgende aanbouwvoorwaarden nageleefd worden:

maximaal toegestane asbelastingen				
Type	radiale kracht bij afstand x N (lbf)	afstand x van askant mm (in)	axiale kracht N (lbf)	max. meeneemomen t
RHD(E)8000	28284 (6358)	103 (4,04)	4911 (1104)	occasioneel,
RHD(E)16000	45255 (10173)	103 (4,04)	7858 (1767)	kortstondig 2 maal het nominale moment

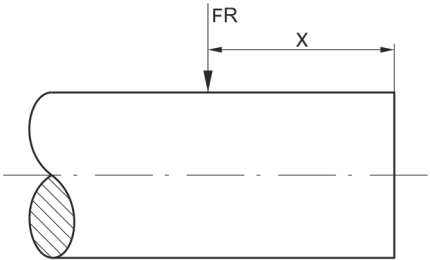

Afbeelding 5: Aseind

Ontwerp van de naaf van het aandrijfelement

Het nieuwe meegenomen element wordt door middel van een boring met pasveergroef mechanisch met de aandrijfas verbonden. Deze verbinding moet constructief zo ontworpen zijn, dat het nominaal moment en een eventueel max. meeneemmoment betrouwbaar wordt overgebracht. Het meegenomen element moet op de meegenomen as met geschikte maatregelen tegen axiale verschuiving geborgd worden. Voor het nieuwe meegenomen element mogen enkel de aanwezige mechanische aanslagen gebruikt worden.

Volgende parameters moeten in acht genomen worden:

Type	Boringdiameter	pasveerbreedtenaafleng	
	mm (in)	mm (in)	te mm (in)
RHD(E)8000	110 +0,09/+0,036 (4,33 +0,00354/+0,00142)	28 -0,022/-0,074 (1,1023 -0,00087/-0,00291)	205 (8,07)
RHD(E)16000	120 +0,09/+0,036 (4,73 +0,00354/+0,00142)	32 -0,026/-0,088 (1,2599 -0,001023/ -0,003464)	205 (8,07)


Minimale elasticiteitsgrens van de naaf $R_p 0,2$ bij aandrijving
RHD(E)8000 320 N/mm² (46412,80 lbf/in²).

Minimale elasticiteitsgrens van de naaf $R_p 0,2$ bij aandrijving
RHD(E)16000 250 N/mm² (36260,00 lbf/in²).

... 5 Installatie

Afmetingen

Regelaandrijving RHD8000

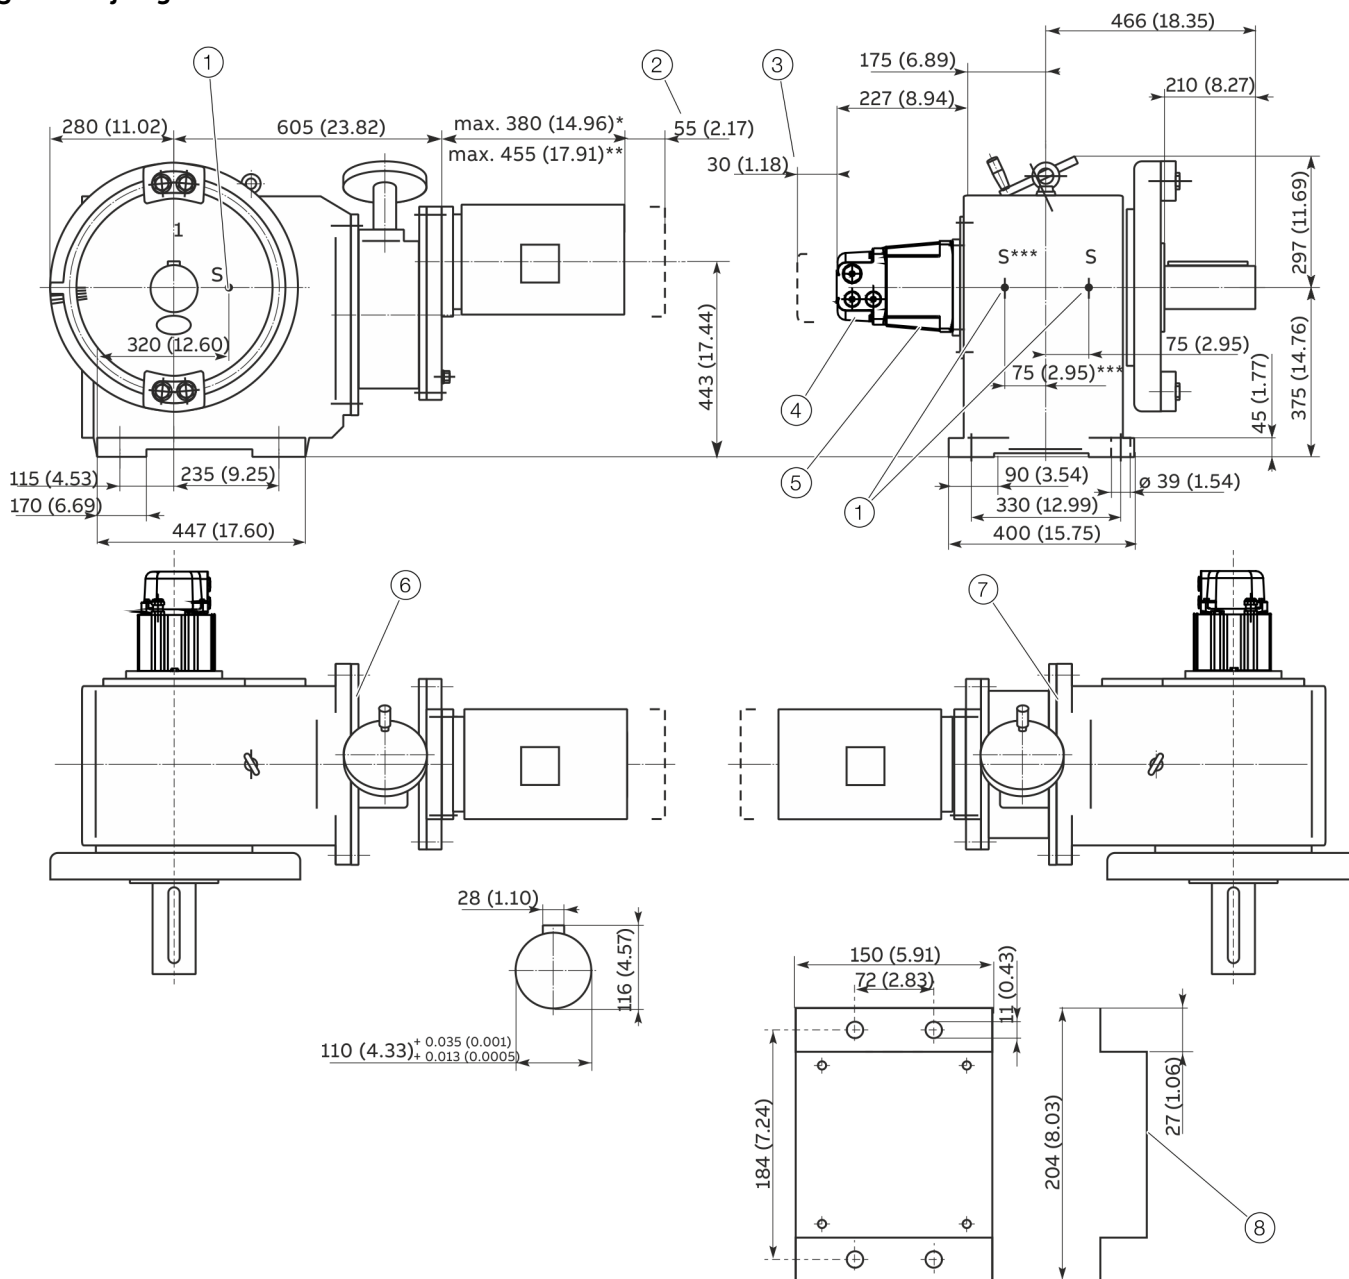

* RHD8000-80

** RHD8000-15

*** Zwaartepunt bij uitgaande as rechts

① S = zwaartepunt

② Demontageafmeting van de motor

③ Demontageafmeting

④ Stekker

⑤ Signaalgever



⑥ Aandrijf-as links

⑦ Aandrijf-as rechts

⑧ Parkeerplaat voor stekker (niet op schaal)

Afbeelding 6: Afmetingen in mm (in)

Hendelaandrijving RHD8000

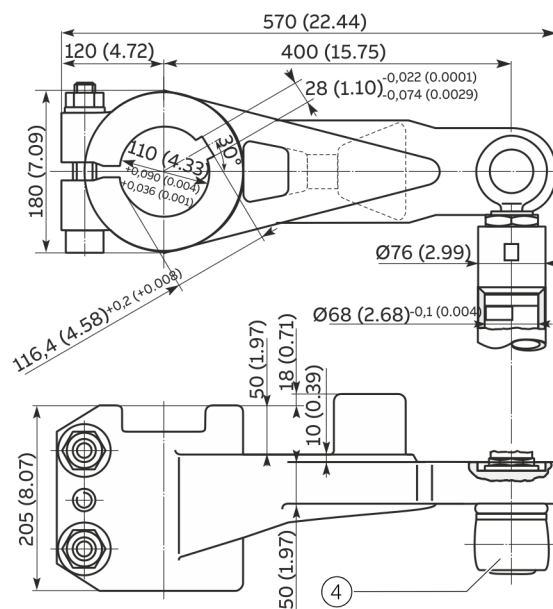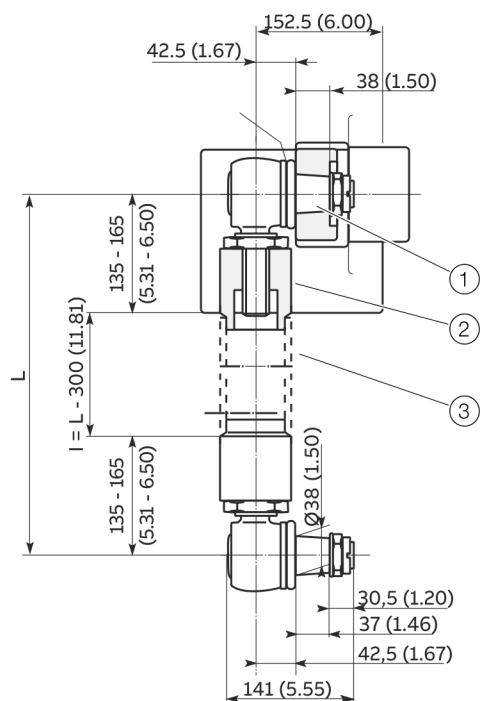


- ① Kegel 1:10
- ② Inlasbussen worden meegeleverd
- ③ Verbindingspijp 2 ½ in DIN EN 10255 / ISO 65 resp. 3 in schedule 80 pipe. Dimensie "L" volgens behoefte bepalen. De pijp wordt niet meegeleverd.
- ④ Hoekuitslag van het kogelscharnier: Naar de aandrijving wijzend: max. °3°, van de aandrijving af wijzend: max. °10°

Afbeelding 7: Afmetingen in mm (in)

... 5 Installatie


... Afmetingen

Regelaandrijving RHD16000

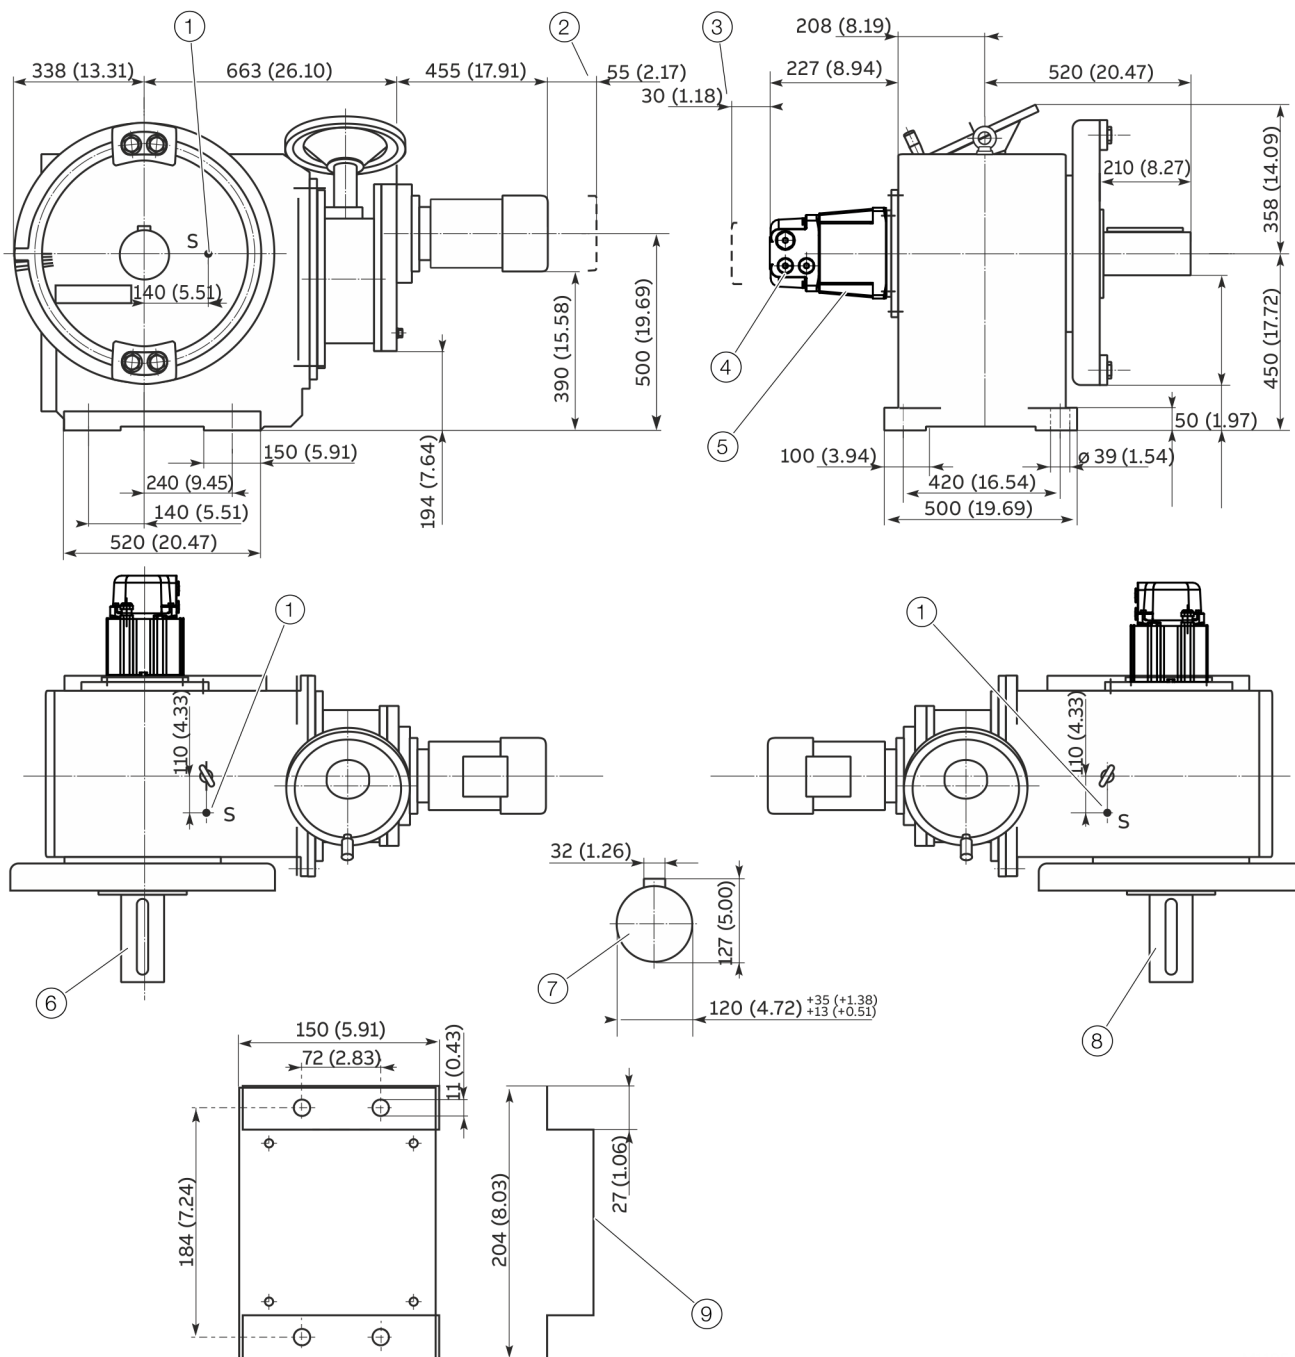

Afbeelding 8: Afmetingen in mm (in)

Hendelaandrijving RHD16000

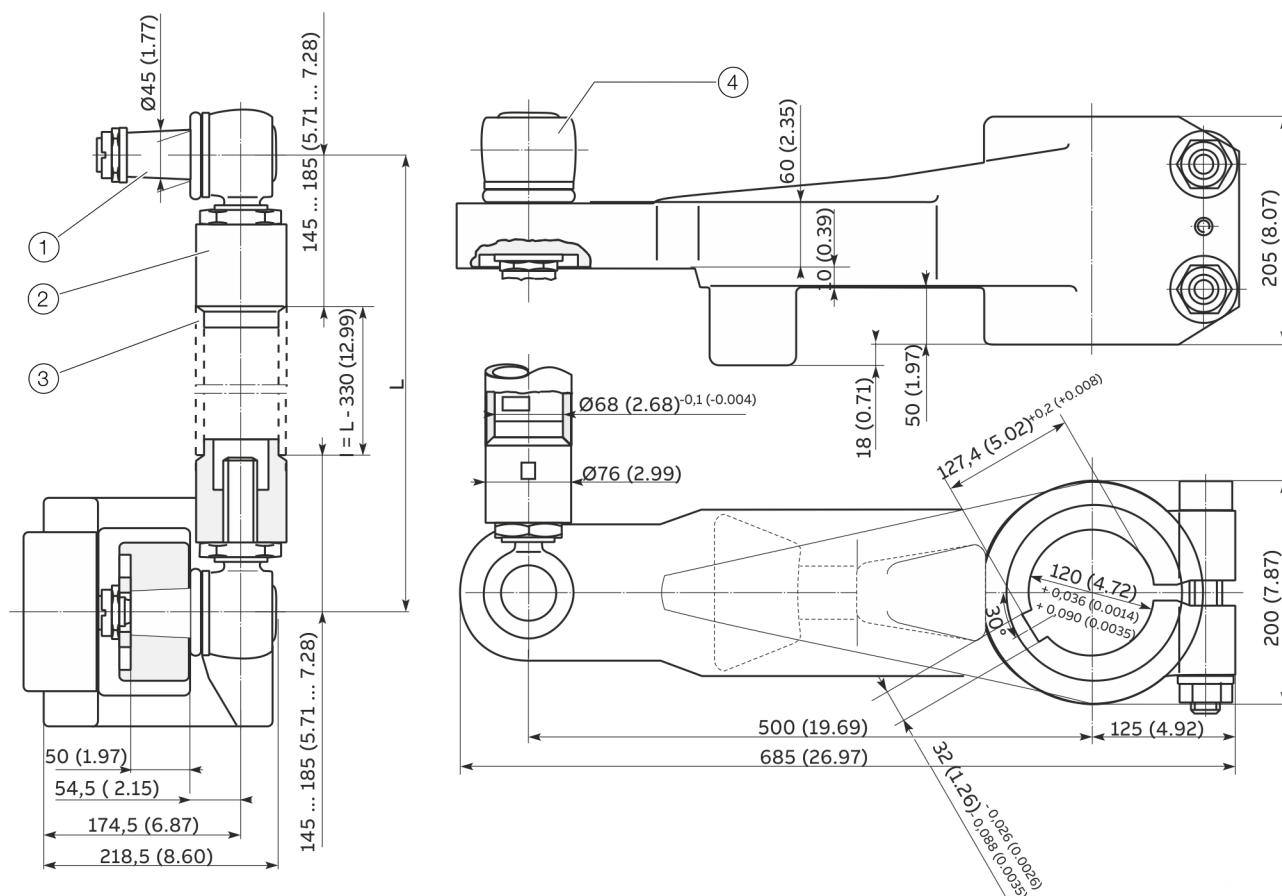

- ① Kegel 1:10
- ② Inlasbussen worden meegeleverd
- ③ Verbindingspijp 3 in DIN EN 10255 / ISO 65 resp. 3 in schedule 80 pipe. Dimensie "L" volgens behoefte bepalen. De pijp wordt niet meegeleverd.
- ④ Hoekuitslag van het kogelscharnier: Naar de aandrijving wijzend: max. °3°, van de aandrijving af wijzend: max. °10°

Afbeelding 9: Afmetingen in mm (in)

6 Elektrische aansluitingen

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onder spanning staande onderdelen!

Dood of ernstig letsel door elektrische stroom of onverwachte bewegingen van de machine! In de automatische bedrijfsmodus staat de motor ook bij motorstilstand onder spanning!

- Bij alle werkzaamheden aan de aandrijving of de bijbehorende module de voeding van de elektronische unit resp. de afzonderlijk gevoede anticondensverwarming (optie) uitschakelen en tegen onbedoeld weer inschakelen beveiligen!

De elektrische aansluiting mag alleen door geautoriseerd vakbekwaam personeel worden uitgevoerd overeenkomstig de aansluitschema's.

Let op de instructies voor de elektrische aansluiting in deze handleiding, anders kunnen de elektrische veiligheid en de IP-beschermingsklasse nadelig worden beïnvloed.

De veilige scheiding van van gevaarlijke contactcircuits is alleen gegarandeerd als de aangesloten apparaten voldoen aan de eisen van EN 61140 (basisvereisten voor veilige scheiding). Voor een veilige scheiding de toevoerleidingen apart van de aanrakingsgevaarlijke stroomkringen leggen of aanvullend isoleren.

Algemene informatie

Voor elke aandrijving is een eigen elektronische Contrac-unit nodig, waarop aandrijvingsspecifieke software is geïnstalleerd. De specificaties in de handleiding dienen in acht te worden genomen. Neem de specificaties op het typeplaatje van de elektronische unit en op de aandrijving in acht, zodat een juiste toewijzing van hard- en software gewaarborgd is.

Aansluitconfiguratie

Aanwijzing

Gedetailleerde informatie over de elektrische aansluiting van de aandrijvingen op de bijbehorende elektronische eenheid is te vinden in de schakelschema's in de handleiding van de elektronische eenheid.

Geleiderdoorsnedes bij de combi-stekker

Krimpcontacten

Motor / rem / verwarming	max. 1,5 mm ² (16 AWG)
Signalen	max. 0,5 mm ² (20 AWG)
Contactoppervlak	verguld

Schroefklemmen (optie)

Motor / rem / verwarming	max. 2,5 mm ² (14 AWG)
Signalen	max. 2,5 mm ² (14 AWG)
Contactoppervlak	Motor / rem / signalen: verguld Verwarming: verzilverd

Geleiderdoorsnedes bij de elektronische unit

Aanwijzing

Details over de afzonderlijke elektronische units zijn te vinden in de overeenkomstige gegevensbladen.

EBN853 – schroefklemmen

Motor / rem	star: 1,5 tot 6 mm ² (16 tot 10 AWG) flexibel: 0,2 tot 4 mm ² (24 tot 12 AWG)
Net	star: 1,5 tot 6 mm ² (16 tot 10 AWG) flexibel: 0,5 tot 4 mm ² (20 tot 12 AWG)
Signalen	star: 0,5 tot 4 mm ² (20 tot 12 AWG) flexibel: 0,5 tot 2,5 mm ² (20 tot 14 AWG)

EBN861 – schroefklemmen

Motor / rem	star: 1,5 tot 6 mm ² (16 tot 10 AWG) flexibel: 1,5 tot 4 mm ² (16 tot 12 AWG)
Net	star: 0,5 tot 6 mm ² (20 tot 10 AWG) flexibel: 0,5 tot 4 mm ² (20 tot 12 AWG)
Signalen	star: 0,5 tot 4 mm ² (20 tot 12 AWG) flexibel: 0,5 tot 2,5 mm ² (20 tot 14 AWG)

EBS852 – klemaansluiting

	Geschikt voor kabel Ø	Klemmen voor kabel diameter
Voedingskabel	13 mm (0.51 in)	max. 4 mm ² (12 AWG)
Signaalkabel (controlesysteem)	8 mm (0.31 in)	max. 1,5 mm ² (16 AWG)
Meetomvormer (optie)	8 mm (0.31 in)	max. 1,5 mm ² (16 AWG)
Motorkabel	13 mm (0.51 in)	max. 4 mm ² (12 AWG)
Sensorkabel	8 mm (0.31 in)	max. 1,5 mm ² (16 AWG)

EBS862 – klemaansluiting

	Klemmen voor kabeldiameter
Voedingskabel	max. 6 mm ² (10 AWG)
Signaalkabel (controlesysteem)	max. 4 mm ² (12 AWG)
Meetomvormer (optie)	max. 4 mm ² (12 AWG)
Motorkabel	max. 6 mm ² (10 AWG)
Sensorkabel	max. 4 mm ² (12 AWG)

Kabelwartels

De regelaandrijvingen en de elektronische units worden zonder kabelwartels geleverd. De kabelwartels moeten ter plaatse worden aangebracht.

Schroefdraadboring voor kabelwartel

	metrisch	optionele adapter voor*	
Signalen	M20 × 1,5 (2 ×)	PG 16 (2 ×)	NPT ½ in (2 ×)
Motor	M25 × 1,5 (1 ×)	PG 21 (1 ×)	NPT ¾ in (1 ×)

* Adapter voor PG of NPT schroefdraad afzonderlijk bestellen

Selecteren van geschikte aansluitkabels

De volgende punten bij het selecteren van kabels in acht nemen:

- Voor de motor- / remkabel, de sensorkabels en de signaalkabels naar het controlesysteem / de regelaar afgeschermd kabels gebruiken.
- De afscherming van de motor- / remkabels en de sensorkabels telkens aan beide zijden (aan de aandrijving en aan de elektronische Contrac-unit) aansluiten.

Potentiaalvereffening

Om het gevaar van een elektrische schok te vermijden, moeten gevaarlijke actieve delen zo zijn geplaatst dat ze niet kunnen worden aangeraakt en mogen geleidende delen die aangeraakt kunnen worden onder normale omstandigheden noch tijdens storingen tot gevaarlijke actieve delen worden.

De tijdens een storing daadwerkelijk lopende stroom blijkt uit de leidingsspanning tegen de aarde en uit de in totaal in de storingslus beschikbare impedanties.

Bij lange leidingen kan het spanningsverlies bij bijbehorende hoge stroom aanraakgevaarlijk zijn.

Bij voorkeur moeten de elektronische unit en de aandrijving met een lage impedantie (aardeweerstand < 0,1 Ω) met de potentiaalvereffening verbonden worden.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de betreffende normen van de VDE 100-serie.

7 Ingebruikname

Aanwijzing

Voor de inbedrijfstelling van de aandrijvingen de handleiding van de bijbehorende elektronische unit in acht nemen!

8 Bedrijf

Veiligheidsaanwijzingen

GEVAAR

Gevaar voor letsel door onvoorziene bewegingen van de aandrijving!

Onverwachte bewegingen van de aandrijving kunnen leiden tot ernstig letsel, eventueel met fatale afloop.

- Zorg ervoor dat de aandrijving zonder gevaar voor personen kan worden verplaatst!

WAARSCHUWING

Gevaar van klem raken tussen de hendel en de aanslagen of tussen de hendel en de koppelstang!

- Niet in de gevarenzone grijpen!
- De aandrijving alleen in gebruik stellen als de hendelafdekking is aangebracht.

Aanwijzing

De regelcircuitbewaking in de elektronische unit moet steeds geactiveerd zijn, deze wordt in de fabriek ingeschakeld en mag nadien gedeactiveerd noch gewijzigd worden.

- Voorafgaand aan het inschakelen dient u te waarborgen dat voldaan is aan de in het gegevensblad vermelde omgevingscondities en dat de spanning van de energievoorziening overeenkomt met de spanning die aangegeven is op het typeplaatje van de elektronische unit.
- Als het aan te nemen is dat een veilige werking niet meer te garanderen is, dan moet u het apparaat onmiddellijk buiten werking stellen en tegen onopzettelijk herinschakelen beveiligen.
- Bij het opstellen van de aandrijving in een omgeving waar mensen werken en/of waar verkeer langs rijdt en waar onbevoegden toegang hebben, moet de exploitant geschikte veiligheidsmaatregelen nemen.
- Tijdens gebruik van het handwiel dient de motor spanningsvrij te worden geschakeld.

Automatisch / met handwiel

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onder spanning staande onderdelen!

Dood of ernstig letsel door elektrische stroom of onverwachte bewegingen van de machine! In de automatische bedrijfsmodus staat de motor ook bij motorstilstand onder spanning!

- Bij alle werkzaamheden aan de aandrijving of de bijbehorende module de voeding van de elektronische unit resp. de afzonderlijk gevoede anticondensverwarming (optie) uitschakelen en tegen onbedoeld weer inschakelen beveiligen!

De door de elektronische unit aangestuurde regelmotor beweegt de aandrijfas over de met olie gesmeerde overbrenging. Deze brengt het nominale draaimoment via een hendel met kogelscharnieren en een koppelstang over op de actuator. De standsensor registreert spelingsvrij de huidige positie van de aandrijfas.

Instelbare mechanische aanslagen voorkomen bij foutieve bediening waarbij de actuator wordt overbelast. De in de motor ingebouwde rem overneemt de stopfunctie wanneer de voedingsspanning uitgeschakeld is.

Werking met handwiel

De handwielmodus zorgt ervoor dat de aandrijving ook bij uitgeschakelde voedingsspanning te bewegen is.

WEES VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar!

Gevaar voor letsel door onvoorziene bewegingen van het handwiel.

Bij het indrukken van de handwielontgrendeling kan het handwiel door de retourkracht van de armatuur onverwacht in beweging raken.

- Voor het indrukken van de handwielontgrendeling het handwiel met de andere hand vasthouden.

1. Kruk voor het ontgrendelen van het handwiel omlaag drukken.

Aanwijzing

Rechtsdraaien van het handwiel brengt linksdraaien van de aandrijfhendel tweeweg (bewegingsrichting met blik op de handwielas resp. meegenomen as).

2. De aandrijfas op de gewenste positie zetten door het handwiel te draaien.
3. Ontgrendelkruk loslaten.

Gecombineerde werking van handwiel en regelcircuitbewaking

De regelcircuitbewaking van de elektronische Contrac-unit bewaakt het gedrag van de aandrijving. Dit systeem bewaakt of de rijcommando's de toegewezen processen starten.

Bij uitgeschakelde voedingsspanning is de regelcircuitbewaking buiten werking gesteld, zodat de verdere bediening van het handwiel niet wordt bewaakt. Als de aandrijving evenwel met ingeschakelde voedingsspanning d.m.v. het handwiel wordt bewogen, dan herkent de regelcircuitbewaking dit als "Verplaatsen zonder rijcommando". In dit geval wordt een overeenkomstig signaal gegeven.

Om de storing van het regelcircuit terug te zetten staan de volgende mogelijkheden ter beschikking:

- Reset via het paneel voor inbedrijfstelling en service
- Reset via de grafische gebruikersinterface
- Wijziging van het streefwaardesignaal met tenminste 3 % voor langer dan 1 s
- Schakeling van de binaire ingangen BE2 of BE3 (niet tijdens de werking van de stappenregeling)

Is de functie "Regelcircuitbewaking" uitgeschakeld, dan wordt de aandrijving verder gecontroleerd op een "verkeerde bewegingsrichting" en zo nodig een overeenkomstige melding gegeven.

9 Diagnose / foutmeldingen

Dit hoofdstuk beschrijft alleen hardware-fouten. Fouten kunnen ook met behulp van de online-hulp via de gebruikersinterface worden opgespoord.

Foute werking	Mogelijke oorzaak	Verhelpen van fouten
De actuator kan niet door de aandrijving worden bewogen.	Foute werking van de aandrijving of actuator (bijv. pakkingsbus zit te strak).	Aandrijving van de actuator loskoppelen. Wanneer de aandrijving draait, is vermoedelijk de actuator de oorzaak van de fout. Wanneer de aandrijving niet draait, is vermoedelijk de aandrijving de oorzaak van de fout.
Aandrijving reageert niet.	Verkeerde elektronica of foute datarecord.	Vergelijk de gegevens op de typeplaatjes van aandrijving en elektronica.
	Fout ingestelde elektronica.	Controleren / wijzigen. Wijzig de instellingen m.b.v. de parametreringssoftware.
	Geen communicatie met het controlesysteem.	Bedrading controleren.
	Foute bedrading tussen aandrijving en elektronica.	Bedrading controleren.
	Motor / rem defect.	Wikkelingsweerstand van motor en rem controleren. Remzekering controleren.
	Binaire ingangen van de elektronica zijn niet geschakeld.	Schakeling tot stand brengen.
	Rem ontgrendelt niet (geen mechanisch "klikgeluid").	Remluchtspleet (ca. 0,25 mm [0,010 in]) en elektrische verbinding naar de rem controleren. Wikkelingsweerstand van de remspoel controleren.
Aandrijving draait niet in de automatische bedrijfsmodus hoewel AUT geactiveerd is op de gebruikersinterface.	Binaire ingang 1 (BE 1) is niet geschakeld.	Schakeling tot stand brengen. Controleer de software-instellingen voor de binaire ingangen.
Aandrijving reageert op geen enkele aansturing (LED 5 knippert met 1 Hz) (vanaf software-versie 2.00).	Aandrijving via inbedrijfstellings- en serviceveld in handmatige modus (MAN).	Aandrijving in de automatische modus (AUT) schakelen.
LED's op het paneel voor inbedrijfstelling en service knipperen gelijktijdig.	Aandrijving is niet juist afgesteld.	Aandrijving afstellen.
LED's knipperen afwisselend.	Storing van elektronica / aandrijving.	Aandrijving handmatig of door middel van de bedieningstoets van het paneel voor inbedrijfstelling en service over de eindpositie draaien: (eventueel op voorhand van de actuator loskoppelen). Aandrijving terug bewegen en weer aan de actuator koppelen. Aandrijving voor werkgebied opnieuw afstellen.
Storing bij het aansturen van een eindstand.	Aandrijving bevindt zich in het grensgebied van de positiesensor.	

Elektrische testwaarden

De vermelde weerstandswaarden voor de motor hebben betrekking op metingen buitengeleider tegen buitengeleider.

	MC 090 BA	MC 112 BA
Wikkelingsweerstand $\pm 5\%$ bij 20 °C (68 °F)		
Motor	9,6 Ω	2,4 Ω
Rem	1620 Ω	1059 Ω

10 Onderhoud

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onder spanning staande onderdelen!

Dood of ernstig letsel door elektrische stroom of onverwachte bewegingen van de machine! In de automatische bedrijfsmodus staat de motor ook bij motorstilstand onder spanning!

- Bij alle werkzaamheden aan de aandrijving of de bijbehorende module de voeding van de elektronische unit resp. de afzonderlijk gevoede anticondensverwarming (optie) uitschakelen en tegen onbedoeld weer inschakelen beveiligen!

WAARSCHUWING

Risico op letsel door zwaar gewicht

Dood of ernstig letsel door onjuist transport van het apparaat of onderdelen.

- Houd bij alle onderhoudswerkzaamheden rekening met het gewicht van het apparaat of de onderdelen (zie gewichtsinformatie op **Apparaatuitvoeringen** op pagina 6).
- Gebruik geschikte hefmiddelen om het apparaat of de onderdelen te vervoeren.
- Onderdelen alleen ophangen aan de hiervoor bedoelde hijsvoorziening (oogschroeven).

Aanwijzing voor hulp- en bedrijfsstoffen

- Voorschriften en veiligheidsinformatiebladen van de fabrikant in acht nemen!
- Minerale oliën en smeervetten kunnen additieven bevatten die onder bepaalde omstandigheden nadelige effecten kunnen hebben.
- Het huidcontact met oliën en smeervetten kan leiden tot huidschade (irritatie van de huid, ontstekingen, allergieën). Daarom dient een langdurig, overmatig en herhaald huidcontact te worden vermeden. Een besmetting van de huid door smeermiddelen onmiddellijk met water en zeep grondig reinigen! Vermijd elk contact met open wonden!
- Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen gedurende tenminste 15 minuten met veel water en een arts raadplegen!
- Bij het omgaan met smeermiddelen gebruikmaken van geschikte huidbescherming, verzorgingsproducten of oliebestendige handschoenen.
- Op de grond gemorste smeermiddelen zijn een gevarenbron vanwege het risico voor uitglijden. Strooi zaagsel of een olie-absorberend middel om het smeermiddel te binden en te verwijderen.

Alle reparatie- of onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel van de klantenservice worden uitgevoerd.

Gebruik bij vervanging of reparatie van afzonderlijke componenten originele reserveonderdelen.

Algemeen

Dankzij de robuuste constructie zijn Contrac-regelaandrijvingen zeer betrouwbaar en vergen ze weinig onderhoud. Omdat de onderhoudsintervallen afhankelijk zijn van de effectieve belasting, kunnen zij niet in een algemeen geldige vorm worden aangegeven.

Een geïntegreerde microprocessor beoordeelt de feitelijke belastingsfactoren (bijv. momenten, krachten, temperatuur, enz.) en bepaalt hiermee de resterende gebruiksduur tot de volgende onderhoudsbeurt.

Deze gegevens kunnen via de grafische gebruikersinterface worden opgeroepen.

... 10 Onderhoud

Inspectie en instandhouding

- Voor de instandhouding van de aandrijving mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt, bijv. voor kogellagers, pakkingen en olie.
- Na verloop van de gebruiksduur dienen de vereiste onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd.
- Uiterlijk na verloop van de hierboven genoemde intervallen is een inspectie / onderhoud noodzakelijk.

Onderhoudsschema

Tijdinterval	Maatregelen
1 x jaarlijks	Visuele controle van de pakkingen op lekkage. Indien er een lek aanwezig is, pakkingen verwijderen en vervangen.
Elke 2 jaar	Functionele test: 2 x volledige weg rijden en op juiste toerentalvermindering controleren.
Elke 4 jaar	Oliepeil controleren
Uiterlijk om de 10 jaar, bijOlie, wentellagers en pakkingen op de motor en voorkeur na verstrijken	overbrenging ververset/vervangen.
van de resterende	Tandwielen op slijtage controleren en zo nodig
gebruiksduur	vervangen.

Bij het onderhoud dient u erop te letten dat er geen zaagsel/vijsel of andere vuildeeltjes in de overbrenging blijven. Gedurende de controle van het oliepeil mag de aandrijving niet worden bewogen.

Motor uitbouwen en rem instellen

WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar!

Bij het uitbouwen van de motor of bij het ontgrendelen van de rem kan de aandrijving verstellen door de reactiekrachten van de actuator.

- Zorg dat er geen proceskrachten op de hendel inwerken.

In de automatische bedrijfsmodus is de rem bijna vrij van slijtage, omdat deze permanent ontgrendeld is. Daarom is een aanpassing niet noodzakelijk. Maak gebruik van de testfunctie in de configuratiesoftware om de rem te controleren.

Oliewissel

Aanwijzing

Oliën voor verschillende temperatuurbereiken mogen niet worden gemengd.

Bij een oliewissel dient u gemorste olie zorgvuldig weg te vegen. U kunt hierdoor het risico van ongevallen verminderen.

De afgewerkte olie dient te worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving. Zorg ervoor dat geen olie in het watercircuit terechtkomt. Zorg ervoor dat evt. gemorste olie niet met hete onderdelen in aanraking kan komen.

Procedure om de olie te ververset:

1. Zet een opvangbak voor de te verwachten hoeveelheid olie conform **Vulhoeveelheden** op pagina 25 klaar.
2. Het ontluichtingsventiel openen en loshalen, zie **Inbouwpositie** op pagina 10.
3. Onderste aftapschroef losdraaien om de olie af te tappen.
4. De olie opvangen in de opvangbak.
5. Zorg dat de gehele hoeveelheid olie afgetapt is uit de behuizing van de aandrijving.
6. De aftapschroef weer aandraaien.
7. Benodigde hoeveelheid olie conform **Vulhoeveelheden** op pagina 25 bijvullen en ontluichtingsklep weer stevig aandraaien.

Olietypes RHD

Omgevingstemperatuur	Olietypes – DIN 51517	
	Dient door de klant bij levering te worden bijgevuld	Alternatieve olie
–10 tot 65 °C (15 tot 150 °F)	Castrol Alpha BMB 220 – DIN 51517	ESSO Spartan EP 220 – DIN 51517 / ISO 12925-1
		BP Energol GR-XP 220 – DIN 51517
		Shell Omala 220 – DIN 51517 / ISO 12925-1
		Mobilgear 630 – DIN 51517 / ISO 12925-1
–30 tot 50 °C (–20 tot 130 °F)	Mobil SHC 629 – DIN 51517 / ISO 12925-1	—

Vulhoeveelheden

RHD8000

Inbouwpositie	IMB 3	IMB 6	IMB 7	IMB 8	IMV 5	IMV 6
Minimale hoeveelheid olie l (gal.)*	57 (15,04)	55 (14,51)	74 (19,53)	61 (16,11)	52 (13,74)	53 (14,00)
Minimum oliepeil onder controleschroef mm (in)	135 (5,31)	215 (8,46)	45 (1,77)	110 (4,33)	80 (3,15)	85 (3,35)

RHD16000

Inbouwpositie	IMB 3	IMB 6	IMB 7	IMB 8	IMV 5	IMV 6
Minimale hoeveelheid olie l (gal.)*	90 (23,25)					
Minimum oliepeil onder controleschroef mm (in)	100 (3,94)	Voor deze inbouwposities is overleg met de fabrikant vereist.				

* US liquid gallon

11 Reparatie

Alle reparatie- of onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel van de klantenservice worden uitgevoerd.

Gebruik bij vervanging of reparatie van afzonderlijke componenten originele reserveonderdelen.

Het retour zenden van apparaten

Bij het retour zenden van apparaten voor reparatie of herkalibratie a.u.b. de originele verpakking of een andere geschikte en veilige transportdoos gebruiken.

Het apparaat terugsturen met het ingevulde retourformulier (zie bijlage).

Volgens de EU-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen is de eigenaar van afval verantwoordelijk voor de afvoer en moet bij verzending op de volgende voorschriften worden gelet:

Alle aan ABB geleverde apparaten moeten vrij zijn van alle gevaarlijke stoffen (zuren, logen, oplossingen, etc.).

Neem a. u. b. contact op met de klantenservice (adres op blz. 4) en vraag waar de dichtstbijzijnde service vestiging is.

12 Recycling en afvoer

Aanwijzing



Producten die gekenmerkt zijn met het hiernaast weergegeven symbool mogen **niet** via de gemeentelijke afvalinzameling (huisvuil) worden afgevoerd.

Deze dienen als gescheiden elektrische en elektronische apparaten afgevoerd te worden.

Het betreffende product en de verpakking bestaan uit materialen die door speciale recyclingbedrijven weer bruikbaar gemaakt kunnen worden.

Let bij het afvoeren op de volgende punten:

- Het voorliggende product valt vanaf 15.08.2018 onder het open toepassingsgebied van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de overeenkomstige nationale wetten (in Duitsland bijv. ElektroG).
- Het product moet naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf worden afgevoerd. Het hoort niet thuis op de locaties voor gemeentelijke afvalinzameling. Deze mag alleen door particulier gebruikte producten inzamelen volgens WEEE-richtlijn 2012/19/EU.
- Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om het oude apparaat op de juiste manier af te voeren, is onze service bereid de inname en milieuverantwoorde verwerking tegen vergoeding te verzorgen.

13 Andere documenten

Aanwijzing

Alle documentatie, conformiteitsverklaringen, goedkeuringen, certificaten en overige documenten staan op de downloadpagina van ABB ter beschikking.

www.abb.com/actuators

Trademarks

HART is een geregistreerd handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, Texas, USA

PROFIBUS® en PROFIBUS DP® zijn geregistreerde handelsmerken van PROFIBUS & PROFINET International (PI)

14 Bijlage

Retourformulier

Verklaring over de vervuiling van apparaten en onderdelen

De reparatie en/of het onderhoud aan apparaten en onderdelen wordt alleen uitgevoerd indien een volledig ingevulde verklaring is meegestuurd.

Anders kan de zending terug worden gestuurd. Deze verklaring mag alleen door geautoriseerd vakbekwaam personeel van de exploitant worden ingevuld en ondertekend.

Gegevens van de opdrachtgever:

Firma: _____
Adres: _____
Contactpersoon: _____ Telefoon: _____
Fax: _____ E-mail: _____

Gegevens van het apparaat:

Type: _____ Serienr.: _____
Reden voor retour / beschrijving van het defect: _____

Is dit apparaat gebruikt voor werkzaamheden met substanties die vervuילend zijn of die gevaarlijk zijn voor de gezondheid?

☐ Ja ☐ Nee

Indien ja, wat voor soort vervuiling (kruis aan wat van toepassing is):

☐ biologisch	☐ bijtend / irriterend	☐ brandbaar (gemakkelijk / licht ontvlambaar)
☐ giftig	☐ explosief	☐ anders Schadelijke stoffen
☐ radioactief		

Met welke substanties is het apparaat in aanraking geweest?

1. _____
2. _____
3. _____

Hiermee bevestigen wij dat de opgestuurde apparaten/onderdelen gereinigd zijn en vrij zijn van gevaarlijke resp. giftige stoffen conform het besluit gevaarlijke stoffen.

Plaats, datum

Handtekening en bedrijfsstempel

ABB Measurement & Analytics

For your local ABB contact, visit:
www.abb.com/contacts

For more product information, visit:
www.abb.com/actuators

Technische wijzigingen evenals wijzigingen van de inhoud van dit document behouden we ons te allen tijde voor zonder voorafgaande aankondiging. Bij bestellingen gelden de afgesproken gedetailleerde opgaven. ABB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledige gegevens in dit document.

Wij behouden ons alle rechten op dit document en de daarin verwerkte informatie en afbeeldingen voor. Vermenigvuldiging, bekendmaking aan derden of gebruik van de inhoud, ook in de vorm van uittreksels, is zonder vooraf verleende toestemming van ABB verboden.