



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302679364

认证委托人名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产者名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产企业名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

E1.2B/MS, E1.2N/MS: Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 1600A; Ue: AC440V, AC690V;
Ie: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A(E1.2B/MS); 250A, 630A, 800A, 1000A, 1250A,
1600A(E1.2N/MS) Icw: 42kA 1s(E1.2B/MS), 50kA 1s(E1.2N/MS)s Icm(峰值): 88kA(E1.2B/MS),
105kA(E1.2N/MS); 使用类别: AC-23A; 极数: 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 20 日 有效期至：2029 年 08 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302679364

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

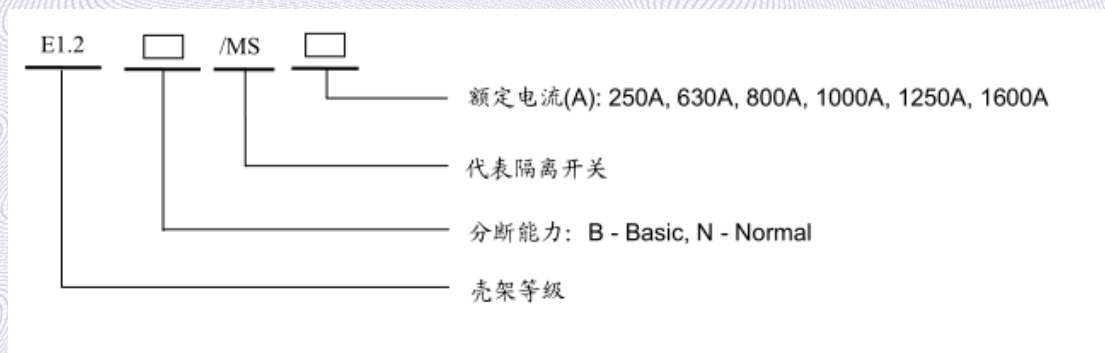

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司