




BEA 185/T4, BEA 210/T4 BEA 300/T5, BEA 750/T5




Operating instructions
 Betriebsanleitung
 Notice d'instructions
 Instruktion
 Istruzioni tecniche
 Instrucciones de empleo
 Ohje

Interconnection bars
 Verbindungen
 Barres
 Överkopplingskenor
 Barrette
 Barras
 Kytikin johto

1SFC101022M5501, ed.C, 1(2), November 2015

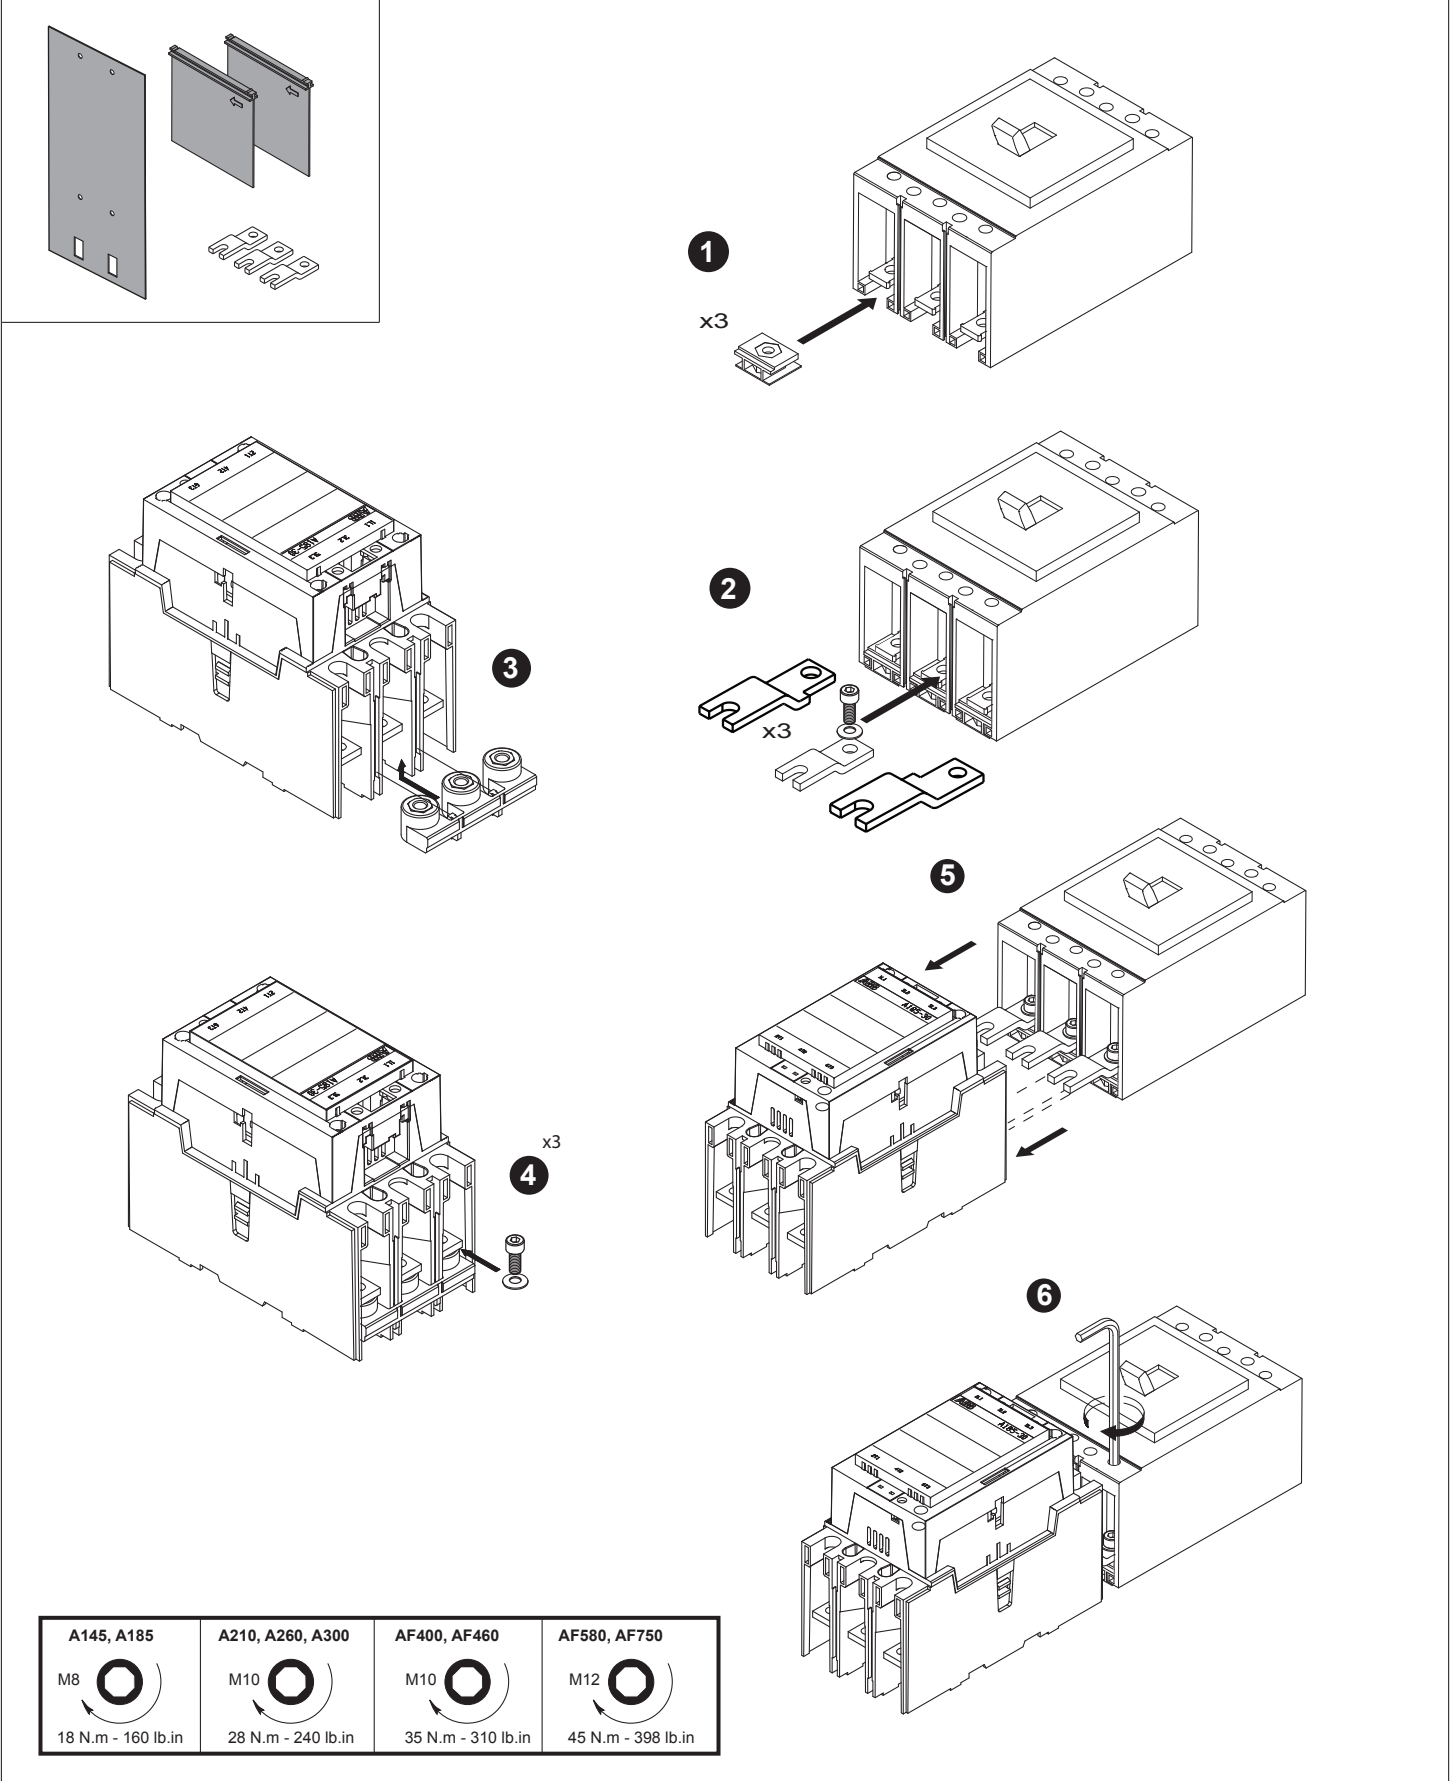

A145, A185	A210, A260, A300	AF400, AF460	AF580, AF750
M8	M10	M10	M12
18 N.m - 160 lb.in	28 N.m - 240 lb.in	35 N.m - 310 lb.in	45 N.m - 398 lb.in

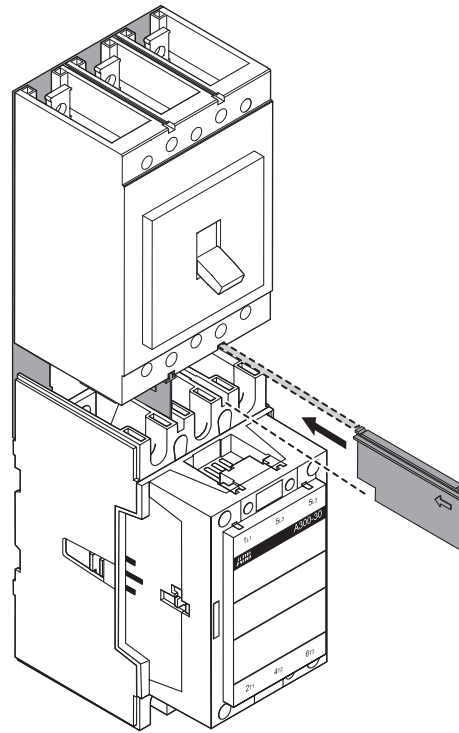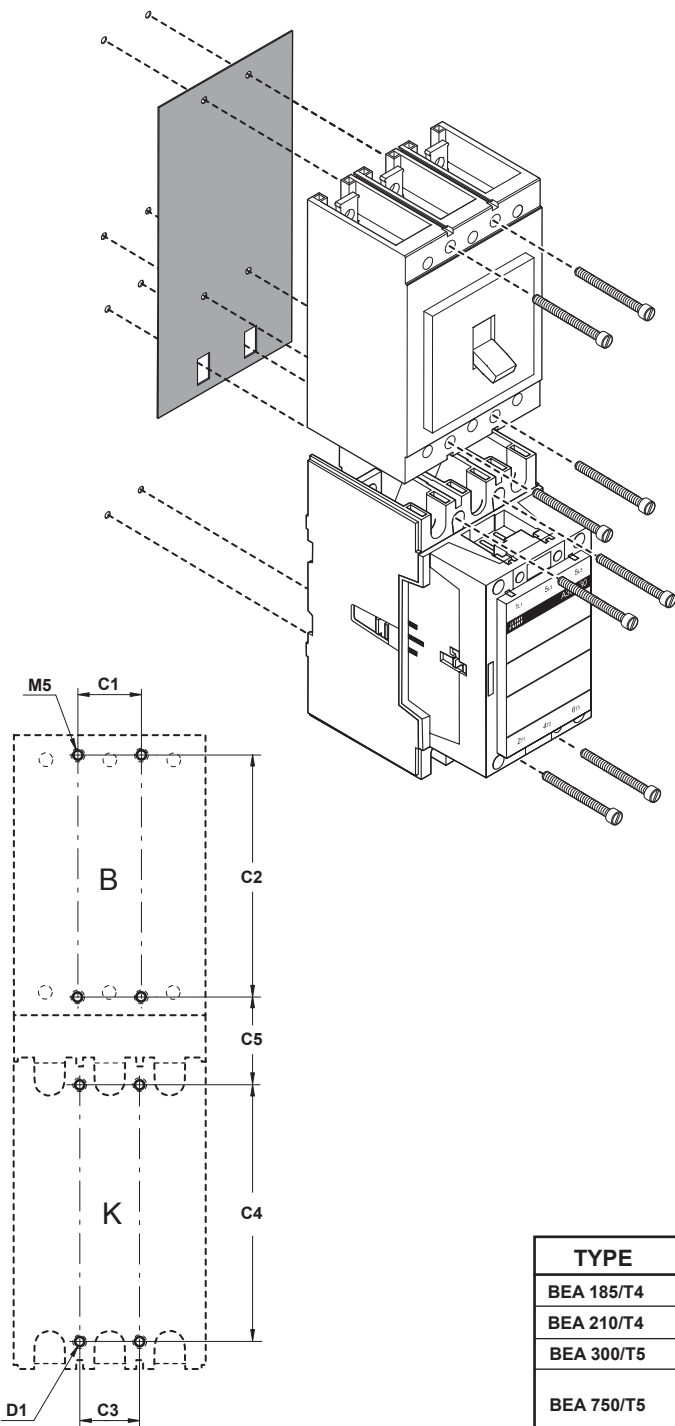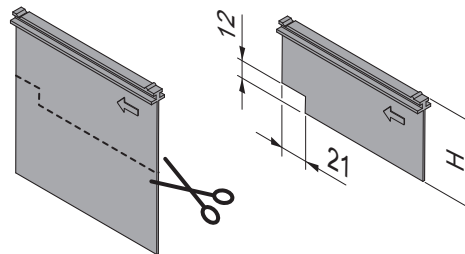

TYPE	K	B	C1	C2	C3	C4	C5	D1	H
BEA 185/T4	A145/185	T4	35	176	35	165	54,8	M5	35
BEA 210/T4	A210	T4	35	176	43,75	187	62,2	M5	40
BEA 300/T5	A210/300	T5	46,5	176	43,75	187	64,2	M5	40
BEA 750/T5	AF400/460	T5	46,5	176	63	248	75,8	M5	70
	AF580/750	T5	46,5	176	72	249	75,8	M6	70



Warning! The operation, installation and servicing of this product must be carried out by a qualified electrician, following installation standards and safety regulations. Before operating the contactor, make sure that the control voltage supply corresponds with the coil marking. Wrong control voltage can damage the coil. Do not touch live parts. Danger!

Warnung! Die Inbetriebnahme und die Installation des vorhandenen Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch einen Fachelektriker, der die anerkannten technischen Regeln, die Montagenormen und die Sicherheitsvorschriften beachtet, durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Schütze prüfen ob Steuerspannung am Verwendungsort mit den aufgedruckten Spulendaten übereinstimmt. Der Anschluss einer anderen Steuerspannung kann zur Zerstörung der Spule führen. Spannung führende Teile nicht berühren. Lebensgefahr!

Avertissement! La mise en œuvre et l'installation de cet appareil et toute intervention doivent être effectuées par un électricien professionnel appliquant les normes d'installation et les règlements de sécurité. Avant la mise en marche des contacteurs, vérifier que la tension du circuit de contrôle correspond bien aux indications de la bobine. Le raccordement d'une tension différente peut mener à une destruction de la bobine. Ne pas toucher les pièces sous tension. Danger de mort!

Warning! Igångsättning och installation av apparaten samt alla ingrepp bör utföras av en kompetent elektriker enligt alla gällande installationsnormer och säkerhetsregler. Kontrollera före installation av kontaktorn att aktuell manöverspänning överensstämmer med spolens märkdata. Felaktig manöverspänning kan skada spolen. Beröring av spänningsförande delar är förenat med livsfara.

Avvertenza! La messa in opera, l'installazione di questo apparecchio ed ogni tipo di intervento devono essere effettuati da un elettricista professionista il quale applichi le regole del mestiere, le norme di installazione ed i regolamenti di sicurezza. Prima della messa in servizio del contattore, verificare che la tensione del circuito di comando corrisponda esattamente a quella indicata sulla bobina. L'alimentazione con una tensione diversa, può provocare la distruzione della bobina. Non toccare le parti attive. Pericole di vita!

Advertencia! La puesta en aplicación, la instalación de este aparato y cualquier intervención deben realizarse por un electricista profesional que aplique las reglas del oficio las normas de instalaciones y la reglamentación de seguridad. Antes de la puesta en servicio del contactor, comprobar si coinciden la tensión de mando con los datos impresos en la bobina. La conexión de otra tensión de mando puede producir la destrucción de la bobina. Las partes bajo tensión no deben tocarse. Peligro de muerte!

ABB AB, Control Products
 SE-721 61 Västerås, Sweden
 Telephone +46 21 32 07 00
 Telefax +46 21 12 60 01
 www.abb.com/lowvoltage

