强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305001799

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB Oy（生产者）及ABB（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	ABB Oy
生产者地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	ABB Oy
生产企业地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001799

产品系列、型号、规格:

OXA160E_, OXA200E_, OXA250E_, OXA315E_, OXA400E_, OXA30U_, OXA60U_, OXA100U_, OXA125U_, OXA160U_, OXA200U_, OXA260U_,OXB160E_, OXB200E_, OXB250E_, OXB315E_, OXB400E_, OXB30U_, OXB60U_, OXB100U_, OXB125U_,OXB160U_, OXB200U_, OXB260U_;具体参数和型号解释详见附件

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

ABB (CHINA) LIMITED 1101080053067

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001799

产品系列、型号、规格(附件)：

OXA160E_, OXA200E_, OXA250E_, OXA315E_, OXA400E_, OXA30U_, OXA60U_, OXA100U_, OXA125U_, OXA160U_, OXA200U_, OXA260U_,OXB160E_, OXB200E_, OXB250E_, OXB315E_, OXB400E_, OXB30U_, OXB60U_, OXB100U_, OXB125U_, OXB160U_, OXB200U_, OXB260U_;
额定绝缘电压(Ui)：1000 V;
使用类别：AC-31B, AC-33B, AC-33iA, AC-33A;
OXA160E_, OXA30U_, OXA60U_, OXA100U_, OXA125U_, OXA160U_, OXB160E_, OXB30U_, OXB60U_, OXB100U_, OXB125U_,OXB160U_：
额定冲击耐受电压（Uimp）：8kV;
约定发热电流(Ith)：160A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/160A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/160A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/125A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/160A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：36kA;
额定短时耐受电流（Icw)：18kA/0.3s;
OXA200E_，OXB200E_：
额定冲击耐受电压（Uimp）：8kV;
约定发热电流(Ith)：200A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/200A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/200A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/125A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/200A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：36kA;
额定短时耐受电流（Icw)：18kA/0.3s;
OXA250E_, OXA200U_, OXB250E_, OXB200U_：
额定冲击耐受电压（Uimp）：8kV;
约定发热电流(Ith)：250A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/250A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/250A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/125A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/200A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：36kA;
额定短时耐受电流（Icw)：18kA/0.3s;
OXA315E_, OXB315E_：
额定冲击耐受电压（Uimp）：12kV;
约定发热电流(Ith)：315A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/315A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/315A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/250A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/250A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：52.5kA;
额定短时耐受电流（Icw)：25kA/0.3s;

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签　章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签　章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001799

产品系列、型号、规格(附件)：

OXA400E_, OXB400E_, OXA260U_, OXB260U_:
额定冲击耐受电压（Uimp）：12kV;
约定发热电流(Ith)：400A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：
AC-31B：Ue/ Ie：415V/400A;
AC-33B：Ue/ Ie：415V/400A;
AC-33iA：Ue/ Ie：415V/250A;
AC-33A：Ue/ Ie：415V/250A;
额定短路接通能力(Icm)(峰值)：52.5kA;
额定短时耐受电流 (Icw)：25kA/0.3s;
额定限制短路电流(Iq):100kA(熔断器保护)，50kA(断路器保护)；
电器级别：PC 级;
转换方式：ATSE;
极数：3P,4P;
辅助回路额定冲击耐受电压（Uimp）：4kV;
控制回路额定冲击耐受电压（Uimp）：6kV

生产者联系信息

名称:	ABB Oy
地址:	Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人:	Kirsi Laine
电话:	+35 8102242445
电子邮箱:	kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	VAASA
指定签字人:	
签 章:	

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称:	ABB（中国）有限公司
地址:	北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人:	钱钰
电话:	18621366988
电子邮箱:	yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间:	2020-09-29
自我声明地点:	北京
指定签字人:	
签 章:	

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001799

产品系列、型号、规格(附件)：

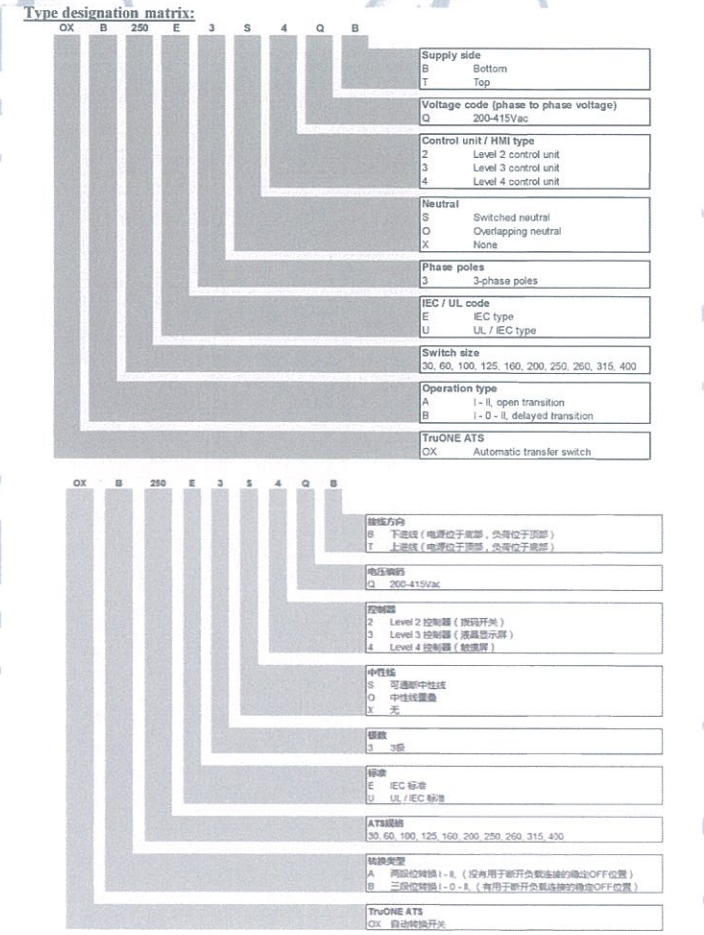

注：30, 60, 100, 125, 160, 200, 250, 260, 315, 400 仅代表不同的型号规格，用于全球市场销售用，与额定电流无关。

生产者联系信息

名称：ABB Oy
地址：Muottitie 2A FI-65320 VAASA, Finland
联系人：Kirsi Laine
电话：+35 8102242445
电子邮箱：kirsi.laine@fi.abb.com
自我声明时间：2020-09-29
自我声明地点：VAASA
指定签字人：
签　章：

ABB Oy
Smart Power
P.O.Box 622
FI-65101 VAASA
FINLAND

授权代表信息

名称：ABB（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人：钱钰
电话：18621366988
电子邮箱：yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间：2020-09-29
自我声明地点：北京
指定签字人：
签　章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。