

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307003331

ABB新会低压开关有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：ABB新会低压开关有限公司
生产者地址：广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址：广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人：董秋宏
电话：0750-6334646
电子邮箱：donna-qiu hong.dong@cn.abb.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-14

自我声明地点：新会

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003331

产品系列、型号、规格:

Tmax T4+RC222;Ue:AC400V/415V;In:20A,32A,80A,100A,125A,160A,200A,250A(热磁式);In:100A,160A,250A,320A(电子式);过
电流脱扣器类型:热磁式,电子式;Icu=Ics:36kA(N型),50kA(S型),70kA(H型
);I Δ n:30mA,50mA,100mA,300mA,500mA,1A,3A,5A,10A/A型;漏电脱扣器类型:电子式;I Δ m:25%Icu;使用类别:A类;4P 具体型
号详见附录

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna.qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003331

产品系列、型号、规格(附件):

具体的型号标识:

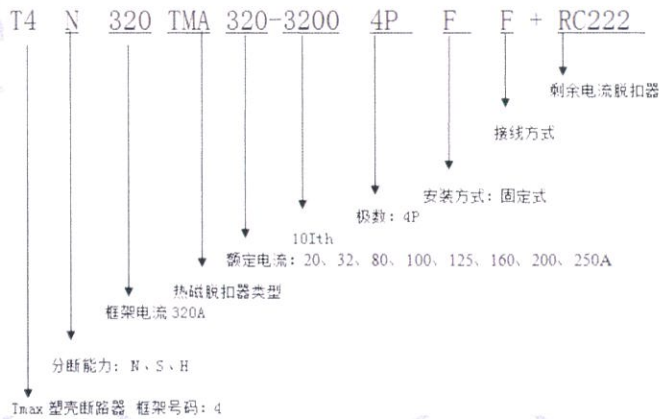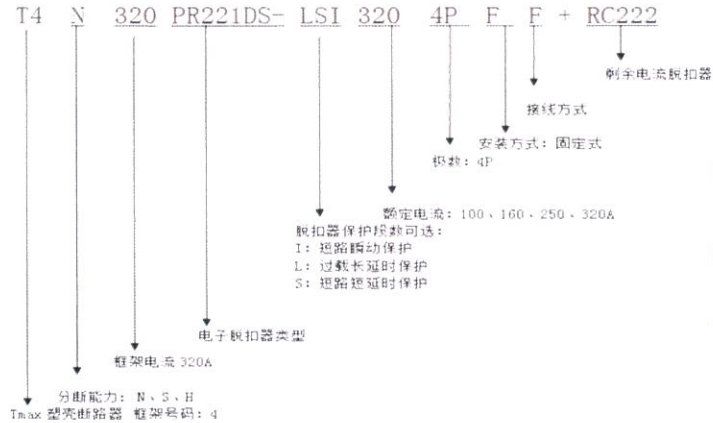

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna_qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。