PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	COMBI5E39JS27		
Sähkö nro	3310106		
I_{nA}= 50A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
	Pääkytkin (63A)				
1F1		B 6A			
1F2		B10A			
1F3		B10A			
2F1		B10A			
2F2		B10A			
2F3		B10A			
3F1		C10A			
3F2		C10A			
3F3		C10A			
4F1		B16A			
4F2		B16A			
4F3		B16A			
5F1		B16A			
5F2		B16A			
5F3		B16A			
8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
8F1		C16A			
8F2		C16A			
8F3		C16A			
9F1		C10A			
9F2		C10A			
9F3		C10A			
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
10F1		C16A			
10F2		C16A			
10F3		C16A			
11F1		C10A			
11F2		C10A			
11F3		C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	42 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

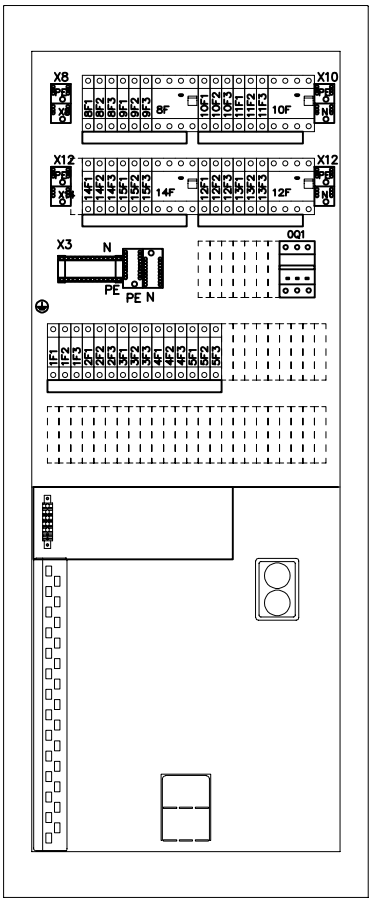

Yläpääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai yhäältä
50mm aihio

Työ nro		Ark. koodi	COMBI5E39JS27–E	KESKUS	RK 1
Pvm.	30.6.2026	Suunn.	PP	Tark. T.A–L	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS
				Rakennuskohde	

Työpiir:	
Loppupiir.	
Tall.koodi	3310106–K
Lehti	01 Lehdestä 02
Piirustus nro	

PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

	Suojajohdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	COMBI5E39JS27		
Sähkö nro	3310106		
I_{nA}= 50A		U_n = 400V	
P_n =		P_h =	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	

L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

NRO	NIMITYS TARKENNUS	A/A	mm²	N	PE
12F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
12F1		C16A			
12F2		C16A			
12F3		C16A			
13F1		C10A			
13F2		C10A			
13F3		C10A			
14F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
14F1		C16A			
14F2		C16A			
14F3		C16A			
15F1		C10A			
15F2		C10A			
15F3		C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	42 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

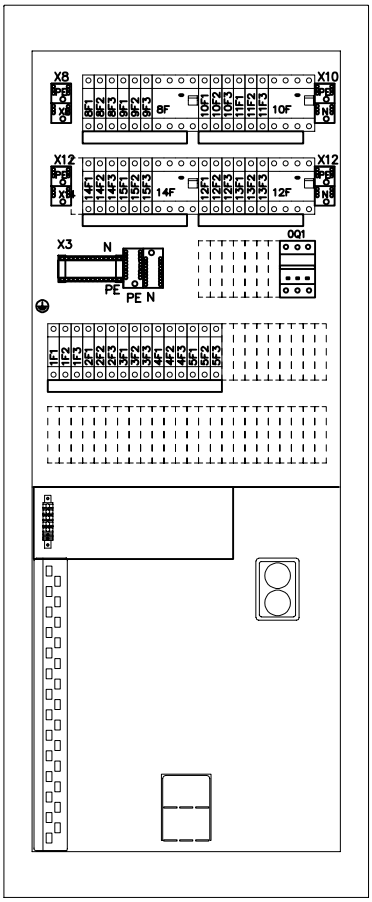

Yläpääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Alapääty: 2xC–multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäaihioita
Syöttö: Alhaalta tai yläältä
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi	COMBI5E39JS27–E	KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 30.6.2026	Suunn. PP	Tark. T.A–L Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
			Rakennuskohde		Tall.koodi 3310106–K
					Lehti 02 Lehdestä 02
					Piirustus nro