





TT-System

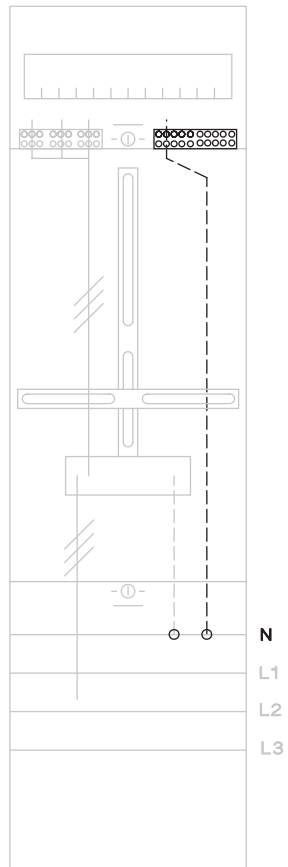

TN-C-System

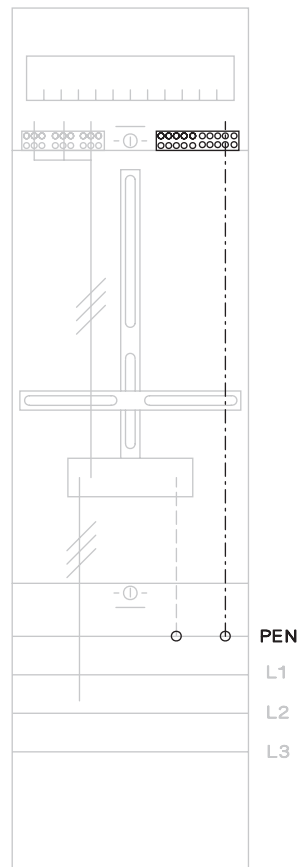


TT
TN-C
TN-C-S
TN-S


Bei Umverdrahtung auf ein anderes Netz-System sind Schienenkennzeichnungen und Leiterfarben zu beachten :
----- N - blau / - - - PE/PEN - gruen-gelb



TT-System


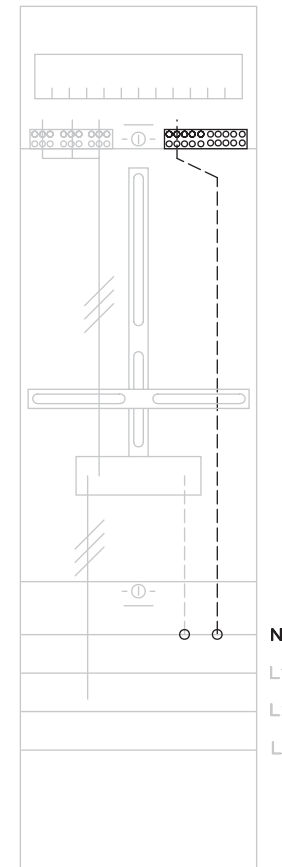


TN-C-System

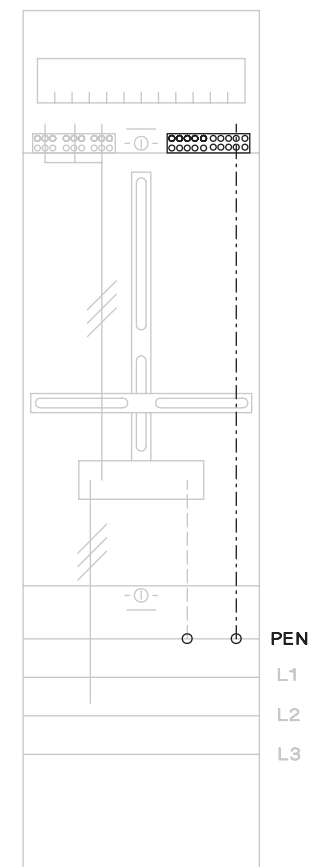

TT
TN-C
TN-C-S
TN-S

Bei Umverdrahtung auf ein anderes Netz-System sind Schienenkennzeichnungen und Leiterfarben zu beachten :
----- N - blau / - - - PE/PEN - gruen-gelb

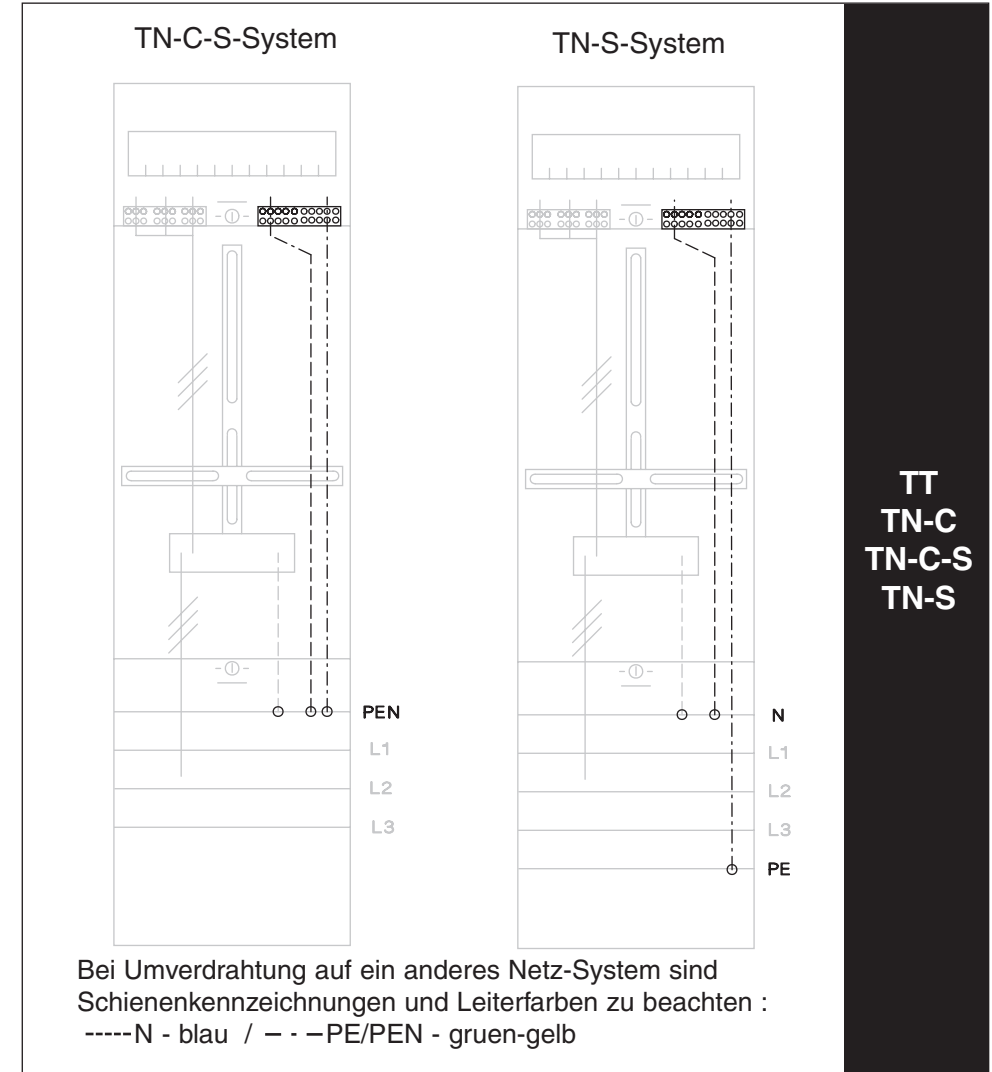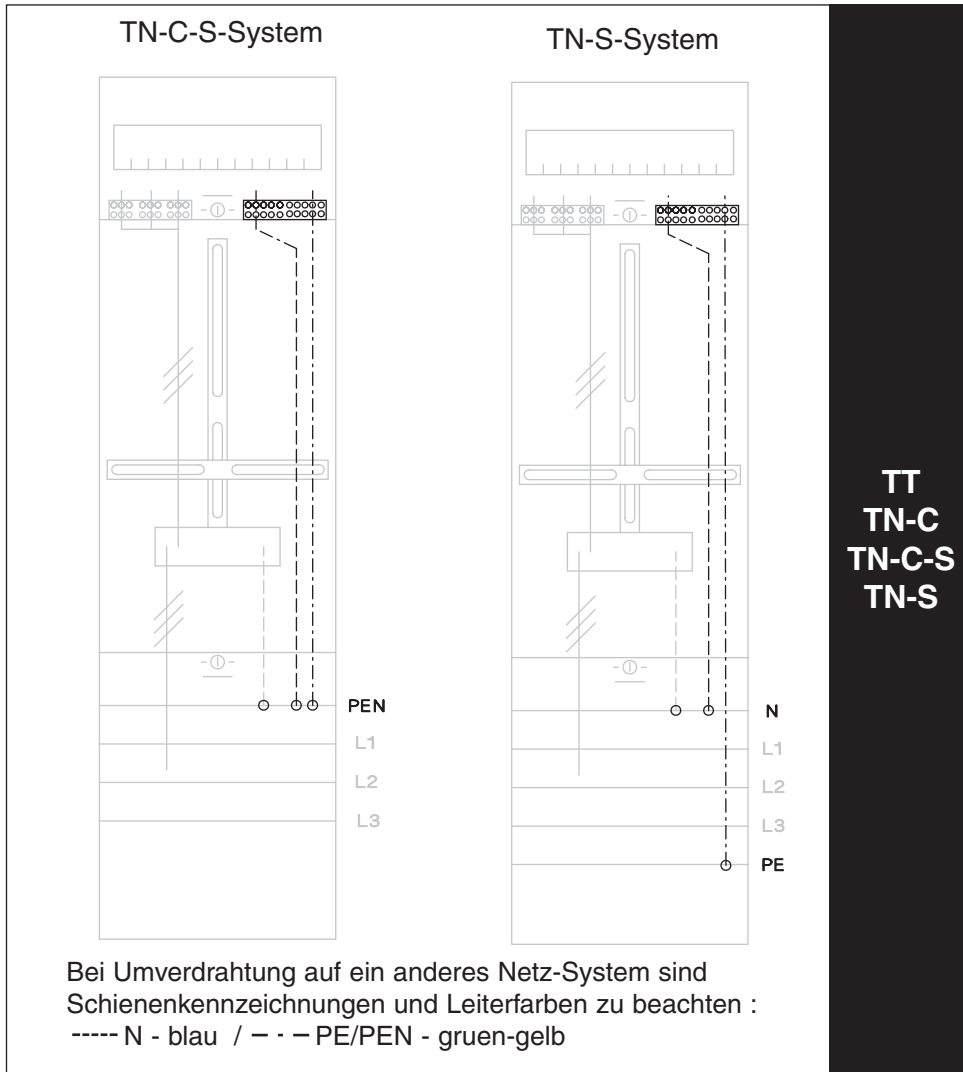

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden. EDV-Nr.: 110085 / 0 / 29.05.2007



Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden. EDV-Nr.: 110085 / 0 / 29.05.2007