

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

6833-84

6833/01-84



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Handbuch	4
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Hinweise zum Umweltschutz	6
4	Anschluss, Einbau / Montage	7
4.1	Modell 6833-84	7
4.2	Modell 6833/01-84	7
4.3	Überblick	8
4.4	Technische Spezifikation	9
4.5	Wichtige Sicherheitshinweise	11
4.6	Standortwahl	12
4.7	Welchen Warnmelder in welchem Raum?	14
4.8	Positionierung	16
4.9	Ungeeignete Installationsorte	20
4.10	Durchführung der Installation	21
4.11	Vernetzung	25

5	Bedienung	29
5.1	Test des Warnmelders	29
5.2	Reinigen des Warnmelders	30
5.3	Austausch des Warnmelders	31
6	Signalübersicht & Fehlersuche	34
6.1	Tabellarische Signalübersicht	36
6.2	Fehlersuche	41
7	Brandschutzhinweise	43
8	Einschränkungen von Brandmeldern	45
9	Konformitätserklärung	46

1 Hinweise zum Handbuch

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise. So vermeiden Sie Personen- und Sachschäden und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Geräts.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf.

Falls Sie das Gerät weitergeben, geben Sie auch dieses Handbuch mit.

Für Schäden durch Nichtbeachtung des Handbuchs übernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Gerät haben, wenden Sie sich an Busch-Jaeger oder besuchen Sie uns im Internet unter:

<https://www.busch-jaeger.de>

2 Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut und betriebssicher. Es wurde geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Dennoch gibt es Restgefahren. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Busch-Jaeger keine Haftung.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Busch-Rauchalarm reagiert frühzeitig und zuverlässig auf Schmelbrände und offene Feuer mit Rauchentwicklung.

Situationen vermeiden, in denen der Rauchwarnmelder Zugluft (offenes Fenster und/oder Ventilatoren) ausgesetzt wird.



Verbrauchte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Defekte Lithiumbatterien dürfen nicht per Luftfracht verschickt werden. Bei anderen Transportarten muss die Sondervorschrift 188 der ADR beachtet werden.



- Gerät nicht mit Farbe überstreichen!
- Gerät nicht tapezieren!
- Gerät nicht verkleiden oder abdecken!

3 Hinweise zum Umweltschutz



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden.

- Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Geben Sie das Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.

Alle Verpackungsmaterialien und Geräte sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS und 2009/125 Ecodesign)

(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006)

4 Anschluss, Einbau / Montage

Diesen Busch-Rauchalarm® können Sie ganz einfach auf jeder Etage des Gebäudes, auf Fluchtwegen, in Fluren und in geschlossenen Räumen installieren, um vor Brandgefahren zu warnen, ohne dass eine elektrische Verkabelung erforderlich ist. Die Busch-Rauchalarm® Warnmelder werden von einer fest verbauten 10-Jahres-Lithium-Batterie betrieben, die automatisch aktiviert wird, sobald der Warnmelder auf der Montageplatte befestigt wird.

Die Busch-Rauchalarm® Warnmelder besitzen einen geprüften optischen Sensor und eine automatische Verschmutzungskompensation, die eine schnelle Reaktion auf Schwelbrände ermöglicht. Sie eignen sich für den Einsatz in Fluren, Treppenhäusern und Wohnräumen.

4.1 Modell 6833-84

Das Modell 6833-84 ist ein Stand-alone Rauchwarnmelder, der weder drahtgebunden noch mittels Funk vernetzt werden kann.


4.2 Modell 6833/01-84

Mit dem Modell 6833/01-84 kann entweder ein drahtgebundenes oder ein funkvernetztes System aufgebaut werden. Somit ist im Gefahrfall eine Alarmierung im gesamten Haus möglich. Bis zu 20 Warnmelder lassen sich drahtlos mithilfe des optionalen Funkmoduls (Artikelnr. 6828) vernetzen.

Die zusätzliche gelbe Diagnose-LED zeigt eventuelle Störungen an, welche sich durch den Störungstummenschaltmodus vorübergehende abschalten lassen. Außerdem verfügt das Modell 6833/01-84 über eine Alarmspeicherfunktion.

4.3 Überblick

Rauchwarnmelder

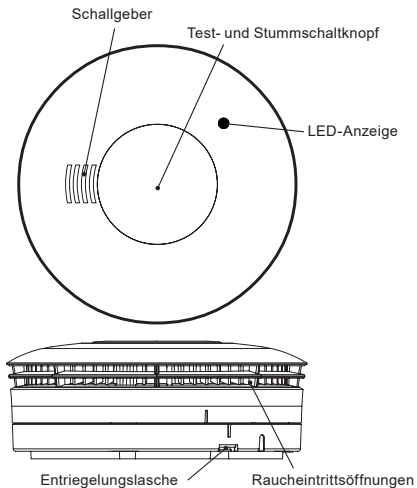

4.4 Technische Spezifikation

Sensor	Optisch
Stromversorgung	3V Lithium Batterie (fest verbaut)
Schallgeber	Piezoelektrische Hupe
Schalldruck	85 dB(A) bei 3 Metern (außer im Testzustand)
Testknopf	Prüft Sensor, Elektronik, Vernetzung, Batterien und Schallgeber. Wenn ein Gerät im Alarmzustand ist und der Testknopf gedrückt wird, wird der Alarm für 10 Minuten stummgeschaltet. Das Drücken des Testknopfs schaltet auch akustische Fehlermeldungen für 12 Stunden stumm (nur Modell 6833/01-84)
Optische Anzeigen	Modell 6833-84: rote LED - Einschalten, Alarm, Ruhe-Modus, Fehler und Lebensende Modell 6833/01-84: rote LED - Einschalten, Alarm und Ruhe-Modus gelbe LED – Einschalten, Fehler und Lebensende
Produktlebensdauer	10 Jahre

Vernetzung (nur Modell 6833/01-84)	drahtgebundene Vernetzung oder Funkvernetzung möglich Für die Funkvernetzung ist ein Funkmodul (Artikelnr. 6828) je Melder erforderlich. Das Modell 6833/01-84 kann auch drahtvernetzt werden
Alarmspeicher (nur Modell 6833/01-84)	zeigt an, dass der Warnmelder zuvor einen Brand erkannt hat
Selbsttest	Sensoren, Piezo, Batterien und Elektronik werden automatisch in regelmäßigen Abständen getestet
Befestigungselemente	mit Montageplatte, Schrauben und Dübeln geliefert
Temperatur	-10°C bis 40°C*
Luftfeuchtigkeit	15% bis 95% r.F. (nicht kondensierend)
Kunststoffmaterial	UL94HB
Garantie	5 Jahre (eingeschränkt)
Zulassungen	EN 14604:2005+AC2008, vfdb 14-01

- * Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelten für den normalen Betrieb und die Lagerung. Die Geräte werden auch außerhalb der genannten Richtwerte gemäß den spezifischen Produktnormen funktionieren. Allerdings ist bei langanhaltender Nutzung jenseits der definierten Normbereiche mit einer Reduktion der Produktlebensdauer zu rechnen. Für Ratschläge zur langen Betriebsdauer unter abweichenden Bedingungen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

4.5 Wichtige Sicherheitshinweise

Der Warnmelder ist für eine dauerhafte Montage mittels des mitgelieferten Befestigungsmaterials ausgelegt. Die Montageplatte kann direkt an die Decke geschraubt werden.

Die Batterie für diesen Warnmelder sitzt in einem abgedichteten Batteriefach. Versuchen Sie nicht, den Warnmelder zu öffnen, um an die Batterie zu gelangen, da diese nicht austauschbar ist.

WARNHINWEISE:

- 1) Installieren Sie Warnmelder erst dann in neuen oder renovierten Gebäuden, wenn alle sonstigen Arbeiten abgeschlossen sind.
- 2) Testen Sie den Warnmelder nicht mit offenem Feuer. Der Warnmelder könnte Feuer fangen und das Gebäude könnte Schaden nehmen.
- 3) Streichen Sie Ihren Warnmelder nicht mit Farbe an und decken sie diesen nie ab, da dies die Sensibilität des Sensors beeinträchtigt.
- 4) Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen, wiederaufzuladen oder zu verbrennen, da sie dabei explodieren könnte.
- 5) Setzen Sie die Batterie nicht übermäßiger Hitze, wie Sonneneinstrahlung, Feuer, usw. aus.
- 6) Beschädigen Sie den Warnmelder nicht, bzw. versuchen Sie nicht, diesen zu öffnen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- 7) Entsorgen Sie Ihren Warnmelder nicht in einem Feuer.

4.6 Standortwahl

Der bestimmungsgemäße Zweck für die Installation von Rauchwarnmeldern in Häusern ist, dass im Falle eines Brandes eine frühzeitige Warnung erfolgt, so dass sich alle in Sicherheit bringen können. Daher sollten die Warnmelder idealerweise in der Nähe aller potenziellen Brandherde platziert werden und der Alarm sollte im ganzen Haus zu hören sein – insbesondere in den Schlafzimmern, damit Sie und Ihre Familie rechtzeitig geweckt werden.

Außerdem ist es wichtig, dass unerwünschte Alarmer / Täuschungsalarme auf ein Minimum reduziert werden, um sicherzustellen, dass die Warnmelder nicht deaktiviert oder ignoriert werden.

Bei einem optischen Rauchwarnmelder wird ein Infrarotlichtstrahl in regelmäßigen Abständen durch die Rauchkammer gesendet. Sammeln sich Rauchpartikel in der Kammer wird das Licht gestreut und trifft auf einen lichtempfindlichen Empfänger, der den Alarm auslöst.

Bevor ein Rauchwarnmelder Alarm auslöst, muss eine ausreichende Menge Rauch in die Rauchkammer eintreten. Um schnell reagieren zu können, sollte sich der Rauchwarnmelder im Umkreis von 7,5 Metern vom Brandherd befinden. Ein einzelner Rauchwarnmelder bietet einen gewissen Schutz, wenn er ordnungsgemäß installiert ist. In den meisten Häusern sind jedoch zwei oder mehr Rauchwarnmelder (vorzugsweise miteinander vernetzt) erforderlich, um eine zuverlässige Frühwarnung zu gewährleisten. Für den empfohlenen Schutz sollten Sie Rauchwarnmelder in allen Räumen anbringen, in denen mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Feuer ausbrechen kann (außer in der Küche und im Badezimmer).

Überprüfen Sie, welche gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Installation von Rauchwarnmeldern in Ihrem Bundesland gelten. Die genauen Bestimmungen entnehmen Sie bitte der Landesbauordnung*.

Platzieren Sie mindestens einen Rauchwarnmelder in jedem Schlafräum und in jedem Kinderzimmer sowie in den Fluchtwegen zu diesen Zimmern. Wenn es mehr als einen Schlafbereich gibt, sollten Rauchwarnmelder zwischen jedem Schlafbereich und dem Wohnbereich angebracht werden (siehe Abb. 2).

Wenn Ihr Haus mehr als ein Stockwerk besitzt, sollte in jedem Stockwerk mindestens ein Rauchwarnmelder angebracht werden, und die einzelnen Warnmelder sollten vorzugsweise miteinander vernetzt sein. Abb. 1 zeigt, wo die Warnmelder in einem gewöhnlichen zweistöckigen Haus angebracht werden sollten.

Außerdem sollte die Installation von Rauchwarnmeldern in Räumen in Erwägung gezogen werden, in denen der Bewohner möglicherweise nicht in der Lage ist, auf einen Brand in diesem Raum zu reagieren, z. B. ältere oder kranke Menschen oder sehr kleine Kinder.

Nachdem Sie Ihren Warnmelder installiert haben, überprüfen Sie, ob der Warnton in jedem Schlafzimmer bei geschlossener Tür lauter zu hören ist als der Ton eines Fernsehers oder einer Musikanlage. Die Fernseher oder Musikanlagen sollten auf eine angemessene Gesprächslautstärke eingestellt sein. Wenn Sie den Alarm nicht hören können, wenn Fernseher oder Musikanlage laufen, werden Sie im Ernstfall wahrscheinlich nicht gewarnt. Die Vernetzung der Warnmelder per Draht oder Funk stellt sicher, dass der Alarm im gesamten Haus gehört wird.


* Weitere Informationen unter www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflcht

4.7 Welchen Warmmelder in welchem Raum?

Standort	Optischer Rauchwarnmelder	Wärmewarmmelder (i)
Diele, Flurbereiche, Fluchtwege	✓	✗
Küchen / Garagen	✗	✓ (iii)
Wohnräume	✓	✓ (ii)
Schlafzimmer	✓	✗
Duschräume / Badezimmer	✗	✗

- (i) Der Wärmewarmmelder gibt einen Alarm aus, wenn die Temperatur am Melder 58 °C erreicht. Ein Wärmewarmmelder sollte nur in Räumen eingesetzt werden, die an Fluchtwege angrenzen, und zwar in Verbindung mit Rauchwarnmeldern in den Fluchtwegen. Alle Warmmelder sollten miteinander vernetzt sein, um sicherzustellen, dass die frühzeitige Warnung gehört wird.
- (ii) Bringen Sie Wärmewarmmelder nur dann an, wenn Täuschungsalarme sehr wahrscheinlich sind, und es akzeptabel ist, dass vom Wärmewarmmelder erst dann eine Warnung ausgegeben wird, wenn in diesem Raum ein Brand mit hoch lodernden Flammen ausbricht. Wenn die Tür(en) und Fenster nicht geschlossen sind, um Feuer und Wärme zu halten, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wärmewarmmelder vor einem im Flur installierten Rauchwarnmelder reagieren würde.
- (iii) In geschlossenen Küchen mit geschlossenen Türen.


Abb. 1

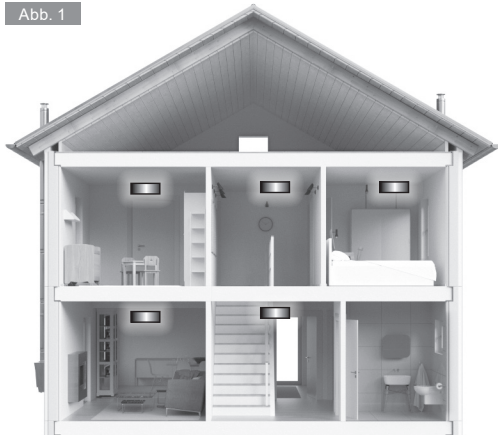

Für minimalen Schutz

- Rauchwarnmelder auf jedem Stockwerk, in jedem Schlafraum und in jedem Kinderzimmer sowie in den Fluchtwegen zu diesen Zimmern.

Abb. 2




- Rauchwarnmelder
- Wärmewarnmelder

Für optimalen Schutz

(zusätzlich zu den zuvor genannten):

- Rauchwarnmelder in jedem Raum (außer Küche und Badezimmer)
- Wärmewarnmelder in Küchen, Garagen usw.
- alle Geräte vernetzt (wenn Funktion vorhanden ist)

4.8 Positionierung

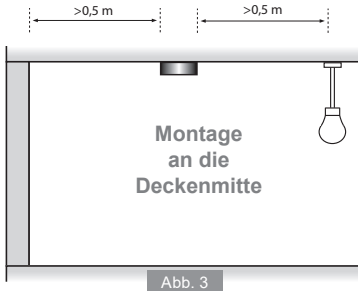


Deckenmontage

Heißer Rauch oder warme Luft steigt auf und verteilt sich an der Zimmerdecke. Daher wird für die Montage von Warmmeldern eine zentrale Deckenposition empfohlen. In den Ecken „steht“ die Luft und bewegt sich nicht, daher dürfen Warmmelder nicht in Ecken installiert werden. Positionieren Sie den Warmmelder:

- mindestens $0,5\text{ m}$ entfernt von Wänden und Zimmerecken
- mindestens $0,5\text{ m}$ entfernt von Leuchten oder anderen dekorativen Objekten.

In Räumen und Fluren mit einer Breite von kleiner 1 m ist der Warmmelder mittig an der Decke zwischen den Wänden zu montieren (siehe Abbildung 3).

Mit einem Warmmelder dürfen Räume von nicht mehr als 60 m^2 überwacht werden (siehe Abbildung 4).

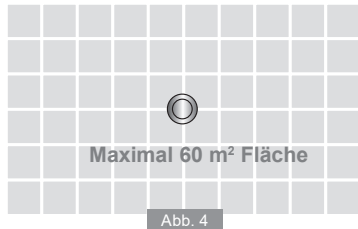

Unterzüge und Deckenbalken

Bei Räumen, die durch Unterzüge (Unterteilungen) in Deckenfelder unterteilt sind (siehe Abbildung 5), gilt:

- ist die Höhe der Unterzüge ≤ 20 cm, bleiben diese ohne Berücksichtigung und der/die Melder darf/dürfen auch auf diesem Unterzug/diesen Unterzügen selbst installiert werden, vorzugsweise in der Raummitte;
- ist die Höhe der Unterzüge > 20 cm und sind alle Deckenfelder ≤ 36 m², so bleiben die einzelnen Deckenfelder unberücksichtigt. Ein Rauchwarnmelder ist in einem Deckenfeld oder auf dem Unterzug, vorzugsweise in der Raummitte, anzubringen;
- ist die Höhe der Unterzüge > 20 cm und ist eines der Deckenfelder > 36 m², so ist ein Rauchwarnmelder in diesem Deckenfeld und zusätzlich ein Rauchwarnmelder im Raum, vorzugsweise mittig im anderen Deckenfeld anzubringen.


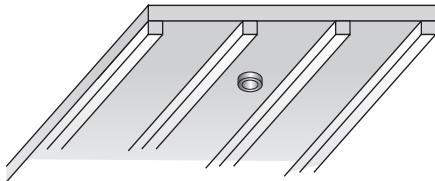


Abb. 5

In Fluren mit Unterteilungen der Decke in Deckenfelder darf der Abstand eines Rauchwarnmelders zur Stirnfläche des Flures nicht mehr als 3,75 m betragen. Ist der Abstand von Unterteilungen zueinander < 1 m, sollen Rauchwarnmelder auf die Unterteilungen gesetzt werden. Ist der Abstand dieser Unterteilungen zueinander ≥ 1 m, so sind die Melder in einem Deckenfeld, vorzugsweise in der Flurmitte, anzuordnen. Zusätzlich zu den vorgenannten Festlegungen darf ein Rauchwarnmelder nicht mehr als vier (4) Deckenfelder überwachen.

Abb. 6

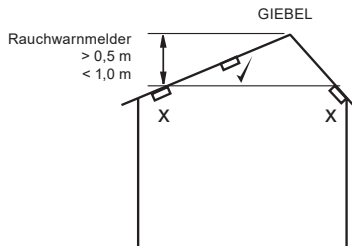

Bei schrägen Decken


In Räumen mit Deckenneigungen größer 20° zur Horizontalen können sich in der Deckenspitze Wärmepolster bilden, die den Raucheintritt zum Rauchwarnmelder behindern. Daher sind in diesen Räumen die Rauchwarnmelder mindestens 0,5 m und höchstens 1 m von der Deckenspitze entfernt zu montieren (siehe Abbildung 6).

Hinweise zur Wandmontage

Unter folgenden Bedingungen dürfen Rauchwarnmelder im mittleren Drittel der längeren Seite eines Raumes an der Wand montiert werden (siehe Abbildung 7):

- bei nicht ausreichender Festigkeit der Decke
- in Fluren $\leq 6 \text{ m}^2$ (wenn mit einer erhöhten Anzahl von Täuschungsalarmen zu rechnen ist)
- in Küchen, die als Fluchtweg dienen

Abb. 7

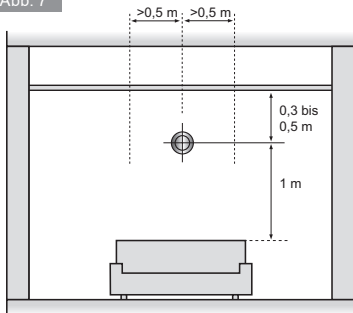

Folgende Abstände zu Wänden, Zimmerdecke und Einrichtungsgegenständen müssen eingehalten werden (siehe Abbildung 7):

- 0,3 m – 0,5 m von der Zimmerdecke
- 1 m unterhalb des Rauchwarnmelder
- 0,5 m seitlich vom Rauchwarnmelder

Eine Wandmontage sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn nahe befindliche Balken oder ähnliche Hindernisse eine Deckenmontage ausschließen. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, festzustellen, ob eine Deckenmontage aufgrund von baulichen Gegebenheiten, insbesondere des Vorhandenseins von Asbest im Deckenmaterial „ungünstig“ wäre.

Flure

Von der Stirnfläche des Flures (Flur = max. 3 m Breite) bis zum ersten Rauchwarnmelder darf der Abstand nicht mehr als 7,5 m betragen. In Eckbereichen (Gehrungslinie), Einmündungen und Kreuzungsbereichen von Fluren ist jeweils ein Rauchwarnmelder anzuordnen. In Fluren darf der Abstand zwischen zwei Rauchwarnmeldern höchstens 15 m betragen (siehe Abbildung 8).

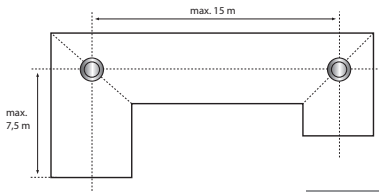


Abb. 8

4.9 Ungeeignete Installationsorte

Platzieren Sie Rauchwarnmelder NICHT in folgenden Bereichen:

- Badezimmer, Duschräume oder andere Räume, in denen der Warnmelder durch Dampf oder Kondensation ausgelöst werden kann.
- Orte, an denen die normale Temperatur über 40 °C steigen oder unter -10 °C fallen kann (z. B. Heizungsräume, direkt über Öfen oder Wasserkochern usw.), da Hitze / Dampf einen unerwünschten Alarm auslösen können.
- In der Nähe von dekorativen Objekten, Türen, Beleuchtungskörpern, Fensterleisten usw., die den Rauch bzw. die Hitze am Eintritt in den Warnmelder hindern können.
- An Oberflächen, die normalerweise wärmer oder kälter als der Rest des Raumes sind (z. B. Dachgeschosklappen). Durch die Temperaturunterschiede können Rauch oder Hitze möglicherweise nicht bis zum Warnmelder vordringen.
- Neben oder direkt auf Heizgeräten oder Klimaanlage, Fenstern, Wandlüftungen usw., die die Richtung des Luftstroms ändern und schnelle Temperaturschwankungen verursachen können.
- In sehr hohen oder schwer zugänglichen Bereichen (z. B. über Treppenhäusern), in denen der Warnmelder schwer zu erreichen ist (zum Testen und Stummschalten).
- In oder in der Nähe von sehr staubigen oder schmutzigen Bereichen, da Staubablagerungen auf dem optischen Rauchsensor die Leistung beeinträchtigen können. Der Staub kann das Insektenschutzgitter verstopfen und das Eindringen von Rauch in die Rauchkammer verhindern.

- In von Insekten befallenen Bereichen. Kleine Insekten, die in den optischen Rauchsensor gelangen, können gelegentliche Täuschungsalarme verursachen.
- In feuchten oder nassen Bereichen.


4.10 Durchführung der Installation

WARNUNG: Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen muss der Melder entsprechend den Angaben dieser Bedienungsanleitung montiert werden.

1. Wählen Sie einen Installationsort, der den Empfehlungen aus Abschnitt 2 entspricht.
2. Entfernen Sie die Montageplatte vom Warnmelder, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. 9).
3. Platzieren Sie die Montageplatte unter der Decke genau dort, wo Sie den Warnmelder montieren möchten. Markieren Sie mit einem Bleistift die Stelle für die beiden Schraubenlöcher.
4. Achten Sie darauf, keine elektrischen Kabel und Leitungen in der Decke zu treffen und bohren Sie mit einem 5,0 mm Bohrer in die Mitte der markierten Positionen. Drücken Sie die beiliegenden Kunststoffdübel in die Bohrlöcher. Schrauben Sie die Montageplatte an die Decke.

Abb. 9

Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn

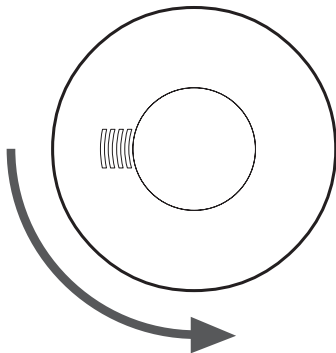

Das Gerät löst sich nicht: möglicherweise ist es eingriffsicher montiert (siehe Abbildung 12c)

Falls Sie sich für eine andere Montageart entscheiden, muss eine dauerhafte Verbindung zwischen Warnmelder und Decke sichergestellt sein.

- Bei Warnmeldern mit Funkmodul sollten Sie sicherstellen, dass alle Warnmelder in die gleiche Richtung zeigen. Wählen Sie dafür einen Gebäudeteil – z. B. die vordere Hauswand – aus und richten anschließend die Installation aller Montageplatten danach aus (siehe Abbildung 11).
- Richten Sie den Warnmelder vorsichtig auf der Montageplatte aus, drücken und drehen Sie ihn behutsam darauf.
- Halten Sie an jedem Warnmelder 10 Sekunden lang den Testknopf gedrückt (siehe Abbildung 10), um sicherzustellen, dass er ein akustisches Signal ausgibt. Überprüfen Sie, ob innerhalb dieses Zeitraums auch alle vernetzten Warnmelder ertönen.

Installieren Sie alle anderen Warnmelder auf die gleiche Weise.




Abb. 10

Richten Sie für eine optimale Funktion der Antennen alle Montageplatten in der gleichen Richtung aus.

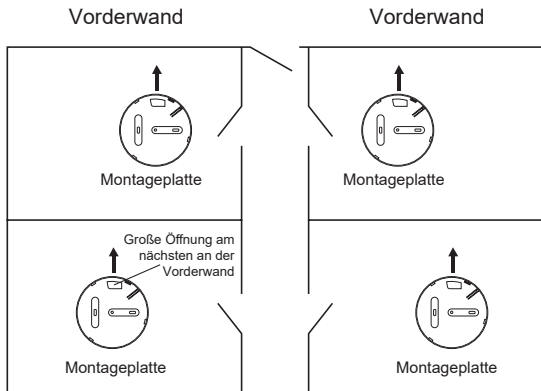


Abb. 11

Sicherung der Warmmelder gegen Eingriffe (bei Bedarf)

Der Warmmelder kann eingriffssicher gemacht werden, um das unberechtigte Entfernen des Gerätes zu verhindern.

Brechen Sie den kleinen Steg am Warmmelder heraus, wie in Abbildung 12a dargestellt. Um den Warmmelder von der Decke zu entfernen, muss der Haken mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers gelöst werden (drücken Sie den Haken zur Decke). Der Warmmelder kann anschließend abgedreht werden (siehe Abbildung 12b).

Falls erforderlich, kann der Warmmelder auch mit einer gewindeschneidenden Schraube Nr. 2 oder Nr. 4 (2 bis 3 mm Durchmesser – nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Länge von 6 bis 8 mm zusätzlich gesichert werden (siehe Abbildung 12d). So werden Warmmelder und Montageplatte fest miteinander verbunden (siehe Abbildung 12c). Befestigen Sie zunächst den Warmmelder auf der Montageplatte.

Gewindeschneidende Schraube




Abb. 12d

Abb. 12a





Abb. 12b



Abb. 12c

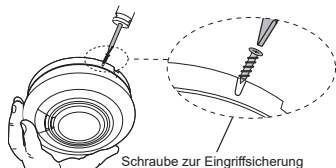

Stecken Sie die Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) in die in Abbildung 12c dargestellte „U“-förmige Vertiefung und schrauben Sie sie fest hinein.

Um den Warnmelder von der Decke abzunehmen, entfernen Sie zuerst die Schraube und drehen Sie ihn anschließend gegen den Uhrzeigersinn.

4.11 Vernetzung

Bei vernetzten Geräten werden bei Detektion eines Brandereignisses, alle miteinander vernetzten Warnmelder auslösen, aber nur das Gerät, das den Brand detektiert hat, wird die rote LED-Alarmanzeige blinken lassen. Dies stellt sicher, dass der Alarm im gesamten Gebäude gehört wird.

Die Warnmelder sollten nur innerhalb einer einzigen Wohneinheit miteinander vernetzt werden. Werden sie mit anderen, benachbarten Wohnbereichen vernetzt, kann es zu Täuschungsalarmen kommen. Denn nicht jede Person wird wissen, ob beispielsweise ein Bewohner die Geräte gerade testet oder ob möglicherweise Kochdämpfe in einer anderen Wohnung einen Täuschungsalarm ausgelöst haben.

Drahtvernetzung

Wir empfehlen, maximal 12 Rauchwarnmelder miteinander zu vernetzen.

Es dürfen maximal 250 m doppeladriger Litzensignaldraht mit 0,5 mm bis 0,75 mm verwendet werden (maximaler Widerstand zwischen zwei Warnmeldern: 50 Ohm). Die Warnmelder werden durch die Verkabelung aller mit „1“ markierten Anschlussklemmen – sowie aller mit „2“ markierten Anschlussklemmen miteinander verbunden (siehe Abbildung 13a).

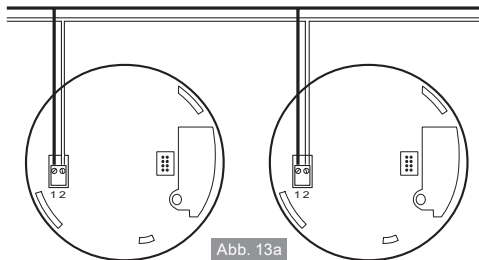


Abb. 13a

Öffnung in Montageplatte




Abb. 13b

Hinweis: Zugluft aus Verkabelungsöffnungen, Kabelkanälen oder Montageboxen/-löchern kann den Rauch aus der Rauchkammer weggleiten, sodass diese nicht mehr empfindlich anspricht. Es ist wichtig, dass alle Deckenöffnungen mit Silikon oder vergleichbarem Dichtungsmittel geschlossen werden.

1. Verlegen Sie das doppeladriges Kabel an die Installationsorte der Warnmelder.
2. Ziehen Sie das Kabel durch die Öffnungen in der Montageplatte, bevor Sie diese an die Decke schrauben (siehe Abbildung 13b).
3. Wenn Sie die Verkabelung entlang der Oberfläche verlegen, brechen Sie einfach die beiden Aussparungen heraus (siehe Abbildung 14a).
4. Heben Sie den Anschlussklemmenblock mit einem kleinen Schraubendreher vertikal heraus (siehe Abbildung 13b).
5. Schrauben Sie die beiden Kabeladern im Anschlussklemmenblock fest (siehe Abbildung 14b).

Schraubenanzugsmoment: max. 0,5 Nm (5,1 kgf.cm). Drücken Sie den Anschlussklemmenblock anschließend vorsichtig zurück auf die beiden Sockelstifte.

6. Drehen Sie den Warnmelder im Uhrzeigersinn auf die Montageplatte, bis er einrastet. Installieren und verbinden Sie alle anderen Warnmelder auf die gleiche Weise.

Prüfen Sie nun den ersten Melder durch Drücken und Halten des Testknopfes (das kann bis zu 5 Sekunden dauern). Die rote LED blinkt alle 0,5 Sekunden und alle vernetzten Warnmelder sollten auslösen (Hinweis: Nach Loslassen des Testknopfes verstummt dieser Melder, wobei die verbundenen Warnmelder einige Sekunden länger einen Ton von sich geben. Hierdurch kann eine Person feststellen, ob die Verbindung der Warnmeldern funktioniert).

Prüfen Sie alle anderen Warnmelder auf die gleiche Weise.

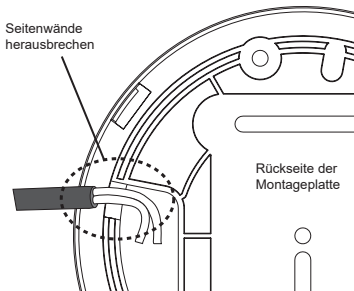


Abb. 14a

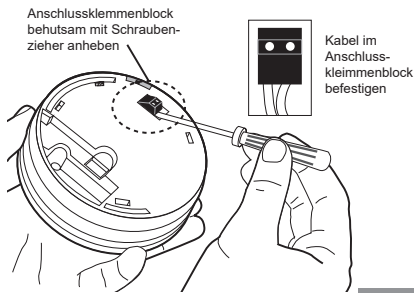


Abb. 14b

WARNUNG: Schließen Sie batteriebetriebene Warnmelder nicht mit geringer Spannung oder Netzstrom an, insbesondere nicht mit Busch-Jaeger Geräten oder anderen Warnmeldern, die von einem anderen Hersteller produziert wurden. Dies könnte das Gerät beschädigen und zu einer Gefahr durch Stromschlag oder Feuer führen.

Funkvernetzung

Die Warnmelder können über Funk mit anderen Busch-Jaeger Funkeinheiten vernetzt werden, indem Sie ein Funkmodul (Artikelnr. 6828) installieren. Weitere Details zur Funkvernetzung finden Sie im Produkthandbuch des Busch-Rauchalarm® Funkmoduls.

Wir empfehlen, bis zu 12 Geräte in einem Busch-Jaeger-Funksystem zu vernetzen. Unser Funksystem ermöglicht jedoch die Vernetzung von maximal 20 Geräten über Funk. Wenn Sie mehr als 12 Geräte anschließen möchten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Beratung.

In einem Funksystem mit mehr als 3 oder 4 Warnmeldern sollte ein Busch-Rauchalarm® Funk-Alarmschalter 6824/11-84 eingebaut werden, der für alle Bewohner leicht zugänglich ist, damit die Quelle eines Alarms schnell identifiziert werden kann. Dies ist besonders wichtig, wenn sowohl Brandmelder als auch Kohlenmonoxidmelder im selben System verwendet werden, da die Bewohner alle Fenster und Türen öffnen müssen, wenn es sich um einen CO-Zwischenfall handelt, aber das Gegenteil tun müssen, um einen Brand zu verlangsamen.

Stellen Sie sicher, dass die Geräte korrekt funktionieren – siehe Abschnitt „Test des Warnmelders“.

5 Bedienung

5.1 Test des Warnmelders

Ein regelmäßiges Testen all Ihrer Warnmelder ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß funktionieren. Es sollte wie folgt getestet werden:

1. Nachdem das System installiert wurde.
2. Danach mindestens einmal jährlich.
3. Nach längerer Abwesenheit von der Wohneinheit (z. B. nach einem längeren Urlaub).

So führen Sie die Prüfung durch:

- (i) Halten Sie den Testknopf bei jedem Warnmelder 10 Sekunden lang gedrückt, um sicherzustellen, dass der Alarm ertönt und die rote LED blinkt (die rote LED blinkt 1 Mal alle 0,5 Sekunden). Wenn die rote LED in einer anderen Frequenz blinkt oder die gelbe LED blinkt (nur Modell 6833/01-84), könnte eine Störung vorliegen. Bitte beachten Sie hierzu die Signalübersicht-Tabelle. Um das Gehör zu schonen, schwillt die Alarmlautstärke langsam an.
- (ii) Wenn die Warnmelder mithilfe von Funkmodulen miteinander vernetzt sind, halten Sie den Testknopf gedrückt, bis die blaue LED auf der Abdeckung des Warnmelders aufleuchtet. Überprüfen Sie, ob alle anderen Warnmelder ertönen.
- (iii) Lassen Sie den Testknopf los. Der Warnmelder und alle vernetzten Warnmelder sollten verstummen und beim Warnmelder, an dem der Testknopf gedrückt wurde, hört die rote LED auf zu blinken.
- (iv) Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen anderen Warnmeldern im System.

NICHT MIT OFFENEM FEUER TESTEN

Der Warnmelder könnte Feuer fangen, und die Wohnung könnte Schaden nehmen. Wir empfehlen nicht, den Funktionstest mit Rauch durchzuführen, da die Ergebnisse irreführend sein können, wenn dafür keine speziellen Geräte verwendet werden.

5.2 Reinigen des Warnmelders

Reinigen Sie den Warnmelder regelmäßig. In staubigen Bereichen muss der Warnmelder möglicherweise häufiger gereinigt werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine Spinnweben, Staub oder Fett auf oder in der Nähe des Warnmelders ansammeln.

Verwenden Sie den schmalen Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers, um Staub und Spinnweben von den Seitenschlitzen zu entfernen, an denen Rauch mit dem Melder in Kontakt kommt. Zur Reinigung der Abdeckung wischen Sie diese mit einem sauberen feuchten Tuch ab und trocknen diese mit einem fusselfreien Tuch sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder Polituren, auch nicht aus Sprühdosen.

STREICHEN SIE DEN WARNMELDER NICHT AN

Abgesehen von den in dieser Anleitung beschriebenen Reinigungsarbeiten müssen Sie keine weiteren Servicearbeiten an diesem Produkt durchführen. Erforderliche Reparaturen müssen vom Hersteller durchgeführt werden. Rauchwarnmelder sind empfindlich gegenüber dem Eindringen von Staub und Insekten, da diese Täuschungsalarme auslösen können. Unter bestimmten Umständen können sich auch bei regelmäßiger Reinigung Verschmutzungen in der Rauchkammer ansammeln und einen Alarm auslösen. Wenn das eintritt, muss der Warnmelder ausgetauscht werden. Verunreinigungen entziehen sich der

Kontrolle von Busch-Jaeger, da diese nicht vorhersehbar sind und als normaler Verschleiß gelten. Aus diesem Grund deckt die Garantie keine Verunreinigungen ab.

5.3 Austausch des Warnmelders

Der Warnmelder muss komplett getauscht werden, wenn:

- der Warnmelder einen schwachen Batteriestatus anzeigt (siehe Abschnitt „Signalübersicht & Fehlersuche“)
- der Warnmelder beim Drücken des Testknopfes kein akustisches Signal von sich gibt.
- der Warnmelder das Ende seiner Lebensdauer anzeigt (siehe Abschnitt „Signalübersicht & Fehlersuche“)
- das Austauschdatum erreicht ist (überprüfen Sie das Austauschdatum auf dem Aufkleber seitlich auf dem Gerät).


LEGEN SIE DEN WARNMELDER NICHT INS FEUER

Der Warnmelder sollte in ihrem örtlichen Recyclingzentrum auf sichere und umweltfreundliche Art und Weise entsorgt werden. Bevor der Warnmelder sicher entsorgt wird, entfernen Sie ihn von der Montageplatte (um die Stromversorgung zu unterbrechen und ein Piepen aufgrund schwachen Batteriezustands zu vermeiden). Weitere Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Wie Sie den Warnmelder entfernen


1. Melder drehen

Drehen Sie den Warnmelder gegen den Uhrzeigersinn ab, während Sie mit der anderen Hand die Montageplatte festhalten




2a Bei Eingriffssicherung

Wenn sich der Warnmelder nicht bewegt und Sie ihn nicht drehen können, ist er möglicherweise eingriffssicher montiert. In diesem Fall die Entriegelungslasche lokalisieren und einen Schlitzschraubendreher waagrecht etwa 10 mm in die Mitte der Entriegelungslasche einführen

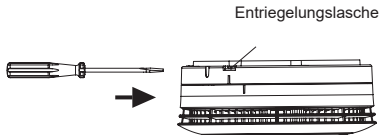


2b **Melder drehen**

Drehen Sie bei eingeführtem Schraubenzieher den Warnmelder gegen den Uhrzeigersinn



3 **Melder abnehmen**

Der Warnmelder löst sich dann von der Montageplatte. Achten Sie darauf, den Warnmelder dabei gut festzuhalten, damit er nicht auf den Boden fällt



6 Signalübersicht & Fehlersuche

Der Warnmelder kann seinen Status und seine Verlaufsdaten durch verschiedene LED-Blinksignale und Signaltöne mitteilen.

Schwache Batterie

Wenn der Warnmelder etwa alle 48 Sekunden einen kurzen Piepton abgibt und gleichzeitig die LED blinkt, bedeutet dies, dass die Lithiumbatterie teilweise erschöpft ist und der Warnmelder ausgetauscht werden muss.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Die Lithiumbatterie ist versiegelt und nicht austauschbar. Wenn die Batterie erschöpft ist, muss das Gerät ausgetauscht werden.

Sensor- oder Piezo-Störung

Der Warnmelder überprüft regelmäßig den Schallgeber (Piezo) und/oder den optischen Rauchsensor auf korrekte Funktion. Wenn das Gerät einen Fehler feststellt, gibt es alle 48 Sekunden 2 kurze Pieptöne mit 2 LED-Blinksignalen aus. In diesem Fall muss das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch zurückgeschickt werden.

Ende der Lebensdauer

Sobald der Warnmelder sein 10. Jahr nach der Installation erreicht hat, gibt er alle 48 Sekunden 3 LED-Blinksignale aus, um anzuzeigen, dass er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

Das Gerät muss ausgetauscht werden.

Maximale Verschmutzungskompensation

Der Rauchwarnmelder überwacht die Verschmutzung in der optischen Rauchkammer und

kompensiert sie, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Täuschungsalarman reduziert wird. Wenn der Rauchwarnmelder beim Drücken des Knopfes jedoch 4 kurze Pieptöne mit 4 LED-Blinksignale abgibt, bedeutet dies, dass der Rauchwarnmelder die maximale Verschmutzungskompensation erreicht hat. In diesem Fall funktioniert der Rauchwarnmelder weiterhin wie gewohnt, aber es besteht ein erhöhtes Risiko von Täuschungsalarman aufgrund von Verschmutzung. Wenn die Verschmutzung schnell eingetreten ist (z. B. durch Staub von Teppichen, die ausgetauscht werden) und die Rauchwarnmelder ausgelöst werden, kann es einige Stunden dauern, bis die Verschmutzungskompensation wirkt. Nehmen Sie in diesem Fall den Rauchwarnmelder 5 Minuten lang von der Montageplatte ab und installieren Sie ihn dann wieder (die Luft muss sauber sein, d. h. staub- und rauchfrei). Die Verschmutzungskompensation erfolgt nun zeitnah, innerhalb von 60 Sekunden.

nur Modell 8633/01-84: Vorübergehendes Abschalten der Störungssignale

Wenn der Knopf an einem Warnmelder gedrückt wird, der akustisch eine Störung anzeigt und bei dem die gelbe LED blinkt, wird der Warnmelder für einen Zeitraum von 12 Stunden stumm geschaltet (Störungsstummschaltmodus). Der Warnmelder funktioniert jedoch innerhalb dieses Zeitraums weiterhin normal, sobald er ein Feuer detektiert (außer wenn es sich beim erkannten Fehler um einen Sensor- oder Schallgeberfehler handelt). Die gelbe LED-Störungsanzeige blinkt dann weiterhin wie zuvor, um anzuzeigen, dass die Störung immer noch vorhanden ist. Die Störungssignale ertönen 12 Stunden später erneut. Störungen bei niedrigem Batteriestand können so oft wie nötig unterdrückt werden. Dieser Vorgang kann bis zum Ende der Batterielebensdauer wiederholt werden, aber der Warnmelder sollte so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

Bei einem Sensorfehler ist eine Stummschaltung nur einmal möglich.

6.1 Tabellarische Signalübersicht

Signalübersicht Modell 6833-84			
Normalbetrieb			
Modus	Aktion	rote LED	Signalton
Inbetriebnahme	Aufdrehen auf Montageplatte	 x1	—
Bereitschaft	—	—	—
Funktionsprüfung/ Test	Knopf drücken und halten	 x1 alle 0,5 Sek.	
Im Alarmfall			
Detektion von Rauch	—	 x1 alle 0,5 Sek.	
Auslösung über vernetzte Melder	—	—	
Stummschaltun des Signaltons	Knopf drücken und loslassen	 x1 alle 0,5 Sek.	 x10 Min.

 = LED blinkt  = Piepen  = Alarm  = steigt auf volle Lautstärke an

Fehlermodi Modell 6833-84

Was man sieht und hört		Bedeutung	Aktion
rote LED ¹	Piepen		
 alle 48 Sek. x1	 x1	Batterie schwach	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x2	 x2	Sensor- / Piezo ² - Störung	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x3	—	Lebensdauer Ende	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x4	 x4	Max. Verschmutzungs- kompensation ³ ist erreicht	siehe Erklärung der Verschmutzungs- kompensation weiter oben

Hinweis:

- (1) Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie oft die rote LED blinkt, können Sie jederzeit, solange eine Störung vorliegt, den Testknopf drücken. Die entsprechende Anzahl von Blinksignalen liegt dann 8 Sekunden auseinander.
- (2) Im Fall einer Schallgeber-Störung wird evtl. kein akustisches Signal ertönen.
- (3) Die Störungssignale werden nur ausgegeben, wenn die Taste gedrückt wird.

Signalübersicht Modell 6833/01-84

Normalbetrieb				
Modus	Aktion	gelbe LED	rote LED	Signalton
Inbetriebnahme	Aufdrehen auf Montageplatte	 x1	 x1	—
Bereitschaft	—	—	—	—
Funktionsprüfung/ Test	Knopf drücken und halten	—	 alle 0,5 Sek. x1	
Im Alarmfall				
Detektion von Rauch	—	—	 alle 0,5 Sek. x1	
Auslösung über vernetzte Melder	—	—	—	
Stummschaltung des Signaltons	Knopf drücken und loslassen	—	 alle 0,5 Sek. x1	 x 10 Min.

 = LED blinkt
  = Piepen
  = Alarm
  = steigt auf volle Lautstärke an

Fehlermodi Modell 6833/01-84

Was man sieht und hört			Bedeutung	Aktion
gelbe LED ¹	rote LED	Piepen		
 alle 48 Sek. x1	—	 x1	Batterie schwach	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x2	—	 x2	Sensor- / Piezo ² - Störung	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x3	—	—	Lebensdauer Ende	Melder ersetzen
 alle 48 Sek. x4	—	 x4	Max. Verschmutzungs- kompensation ³ ist erreicht	siehe Erklärung der Ver- schmutzungskompensation weiter oben
Blinken je nach Störungstyp	—	— ⁴	Störungssignale wurden stummgeschaltet. Blinkfre- quenz der gelben LED zeigt den Störungstyp an	Bei Bedarf kann das Piepen durch Drücken des Stumm- schaltknopf wieder ausge- schaltet werden
—	 alle 8 Sek. x1 wenn der Knopf gedrückt wird	—	In den letzten 24 Stunden hat es einen Alarm gegeben	Sehen Sie in der Tabelle Speichermodus nach

Hinweis:

- (1) Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie oft die gelbe LED blinkt, können Sie jederzeit, solange eine Störung vorliegt, den Testknopf drücken. Die entsprechende Anzahl von Blinksignalen liegt dann 8 Sekunden auseinander.
- (2) Im Fall einer Schallgeber-Störung wird evtl. kein akustisches Signal ertönen.
- (3) Die Störungssignale werden nur ausgegeben, wenn die Taste gedrückt wird.
- (4) Störungssignale (Piepen) können für eine Dauer von 12 Stunden durch Drücken des Knopfes unterdrückt werden.

Speichermodus			
Status	Aktion	rote LED	Signalton
0-24 Std.	—	 alle x2 48 Sek.	—
>24 Std. +	Knopf drücken und halten	 alle x2 48 Sek.	

Die rote LED blinkt zwei Mal alle 48 Sekunden, wenn in den letzten 24 Stunden Alarm ausgelöst wurde.

Wenn beim Drücken und Halten des Testknopfs die rote LED alle 8 Sekunden zweimal blinkt, so deutet das auf Alarme hin, die vor mehr als 24 Stunden ausgelöst wurden.

Hinweis: Wenn Sie den Knopf zu einem beliebigen Zeitpunkt drücken, wird der Speicher gelöscht. Wird der Knopf mehr als 24 Stunden nach dem Alarmereignis gedrückt, ertönt der Alarm und die rote LED blinkt alle 8 Sekunden zweimal. Sobald der Knopf losgelassen wird, hört der Warnmelder auf zu blinken und zu ertönen.

6.2 Fehlersuche

Ihr Warnmelder ertönt nicht, wenn Sie die den Testknopf drücken

- Vergewissern Sie sich, dass der Warnmelder korrekt und vollständig auf die Montageplatte gedreht wurde, da dadurch die Batterie aktiviert wird
- Testknopf mindestens 10 Sekunden fest gedrückt halten.
- Wenn der Warnmelder stumm bleibt, muss Ihr Warnmelder zur Reparatur oder zum Austausch eingeschickt werden.

Ihr Warnmelder ertönt ohne ersichtlichen Grund

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, es aber keine Anzeichen von Rauch, Hitze oder Geräuschen gibt, die auf ein Feuer hinweisen, sollten Sie Ihre Familie an einen sicheren Ort bringen, bevor Sie der Sache auf den Grund gehen.

- Prüfen Sie das Haus sorgfältig, um zu sehen, ob irgendwo ein kleines Feuer schwelt.
- Suchen Sie nach Rauch, Qualm, Dampf, sehr heißer Luft usw.
- Lokalisieren Sie den Warnmelder, der ertönt und dessen rote LED blinkt.
- Wenn Sie alles gründlich untersucht haben und sicher sind, dass es sich lediglich um einen Täuschungsalarm handelt, drücken Sie einfach kurz den Testknopf am Warnmelder, um das Gerät für 10 Minuten stummzuschalten. Dadurch werden auch alle miteinander vernetzten Warnmelder für dieselbe Zeit stumm geschaltet. Wenn sich der Warnmelde im „Stummschalt“-Modus befindet, blinkt die rote LED weiter, solange er Rauch oder Wärme detektiert.
- Der Warnmelder wird nach 10 Minuten in seine normale Betriebsart zurückgesetzt. Wenn zusätzliche Stummschaltzeit erforderlich ist, drücken Sie den Testknopf einfach erneut.

Wenn Sie häufiger Täuschungsalarme feststellen, kann es notwendig sein, den Warnmelder von der Quelle der Dämpfe weg zu verlegen oder wenn er weiterhin ertönt, ohne dass Rauch oder Wärme vorhanden sind und eine Reinigung des Warnmelders das Problem nicht löst, muss er ersetzt werden.

Nicht alle vernetzten Warnmelder ertönen

- Halten Sie den Testknopf mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um sicherzustellen, dass das Signal an alle vernetzten Warnmelder übermittelt wird.
- Überprüfen Sie, ob alle Warnmelder im Funksystem mit Strom versorgt werden und eine korrekte Programmierung aufweisen (siehe Benutzerhandbuch für Funkmodul).

Drücken des Testknopfes während eines Alarms schaltet das Gerät nicht stumm

Stellen Sie sicher, dass Sie stets an dem Warnmelder den Testknopf drücken, welcher einen Signalton ausgibt und an dem auch die rote LED blinkt, um den Signalton stummzuschalten.

Der Warnmelder piept oder blinkt

Im Bereitschaftsmodus gibt der Warnmelder keine akustischen oder optischen Signale ab. Der Warnmelder überwacht selbstständig die Batterie, Sensor, Schallgeber und Elektronik, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Bei Vorliegen einer Störung macht der Warnmelder den Bewohner mit kurzen Pieptönen und einem LED-Blinken alle 48 Sekunden darauf aufmerksam. Der Warnmelder zeigt beim Drücken des Testknopfes auch sämtliche Störungen an.

Siehe Abschnitt 6.1 Tabellarische Signalübersicht.

7 Brandschutzhinweise

Bei der Nutzung von Geräten für den vorbeugenden Brandschutz sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, einschließlich der nachfolgend aufgeführten:

- Bitte lesen Sie sich alle Anweisungen durch.
- Proben Sie die Notfall-Fluchtpläne regelmäßig, damit jeder im Haus weiß, wie man sich bei einem Alarm zu verhalten hat.
- Verwenden Sie den Testknopf des Warnmelders, um Ihre Familie mit dem akustischen Alarm vertraut zu machen und regelmäßig mit allen Familienmitgliedern einen Probealarm durchzuführen. Zeichnen Sie einen Grundriss, auf dem mindestens 2 Fluchtwege für jedes Zimmer eingezeichnet sind. Kinder verstecken sich gerne, wenn sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sie entkommen, Fenster öffnen und Feuerleitern sowie Stühle ohne Hilfe von Erwachsenen benutzen können. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kinder wissen, was im Falle eines Alarms zu tun ist.
- Die Haltbarkeit der Batterie verringert sich möglicherweise durch langanhaltende hohe Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, hohe Luftfeuchtigkeit oder eine hohe Anzahl an Täuschungsalarman.
- Täuschungsalarman können schnell abgeschaltet werden, indem Sie mit einer Zeitung oder dergleichen Luft ins Gerät fächern, um den Rauch zu entfernen, oder indem Sie den Test-/Stummschaltknopf drücken.
- Versuchen Sie nicht, Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Warnmelders selbst zu reparieren. Geben Sie stattdessen das Gerät zurück.
- Dieses Gerät ist AUSSCHLIESSLICH für Wohnumgebungen gedacht.
- Es handelt sich um kein tragbares Produkt. Es muss gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung montiert werden.

- Warnmelder sind kein Ersatz für eine Versicherung. Der Lieferant bzw. Hersteller ist nicht Ihr Versicherungspartner.

Verhalten bei einem Alarm

- Überprüfen Sie die Zimmertüren auf Wärme oder Rauch. Öffnen Sie keine heiße Tür. Nehmen Sie einen anderen Fluchtweg. Schließen Sie beim Verlassen alle Türen hinter sich.
- Wenn der Rauch stark ist, halten Sie sich nahe am Boden und kriechen Sie hinaus. Atmen Sie in kurzen Zügen, wenn möglich durch ein feuchtes Tuch, oder halten Sie die Luft an. Es sterben mehr Menschen durch das Einatmen von Brandrauch als durch Flammen.
- Verlassen Sie das Gebäude so schnell wie möglich. Halten Sie sich nicht mit Packen auf. Legen Sie vorab einen Treffpunkt für alle Familienmitglieder außerhalb des Gebäudes fest. Überprüfen Sie, ob alle anwesend sind.
- Rufen Sie sofort die Feuerwehr von Ihrem Mobiltelefon oder von der Wohnung eines Nachbarn an. Wenn es brennt, rufen Sie auf jeden Fall die Feuerwehr, unabhängig davon wie groß das Feuer ist, da sich ein Feuer unvermittelt ausbreiten kann. Rufen Sie auch dann die Feuerwehr, wenn der Alarm automatisch an eine Fernüberwachungszentrale gemeldet wird, da die Verbindung ausgefallen sein könnte.
- Gehen Sie **NIEMALS** zurück in ein brennendes Gebäude.



8 Einschränkungen von Brandmeldern

Rauch / Wärme-Warnmelder können wesentlich zur Verringerung des Risikos von Todesfällen durch Feuer beitragen.

Unabhängige Stellen haben allerdings erklärt, dass diese Geräte in einigen Brandsituationen unwirksam sein können. Dafür gibt es mehrere Gründe:

- Warnmelder funktionieren nicht, wenn die Batterien aufgebraucht oder nicht angeschlossen sind. Prüfen Sie Ihren Warnmelder regelmäßig und wechseln Sie ggf. das Gerät aus, wenn es nicht mehr funktioniert.
- Warnmelder können kein Feuer erkennen, wenn nicht genügend Wärme/ Rauch bis zum Warnmelder vordringt. Dies ist der Fall, wenn das Feuer zu weit entfernt ist, beispielsweise wenn es sich auf einem anderen Stockwerk, hinter einer geschlossenen Tür, in einem Kaminzug oder in einer Hohlwand befindet, oder wenn Rauch oder Hitze durch Luftbewegungen wegbewegt werden. Die Installation von Warnmeldern auf beiden Seiten von geschlossenen Türen und im gesamten Haus oder Gelände, wie in diesem Handbuch empfohlen, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Branderkennung erheblich.
- Der Alarm wird möglicherweise nicht gehört. Personen, die Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben, wachen durch den Signalton des Warnmelders möglicherweise nicht auf.
- Die Warnmelder erkennen möglicherweise nicht jede Art von Feuer rechtzeitig genug, um eine frühzeitige Warnung geben zu können.
- Die Lebensdauer eines Warnmelders ist begrenzt. Wir empfehlen eine regelmäßige Prüfung und einen Austausch nach spätestens 10 Jahren, um auf Nummer sicher zu gehen.

9 Konformitätserklärung



1772

Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
2025

DoP No.25-001

DIN EN14604:2005 + AC:2008

Optischer Rauchwarnmelder:
6833-84, 6833/01-84

Brandschutz

Nominale Aktivierungsbedingungen/Empfindlichkeit, Einschaltverzögerung (Reaktionszeit) und Betriebsverhalten im Brandfall	Bestanden	Erschütterungsfestigkeit	Bestanden
Betriebszuverlässigkeit	Bestanden	Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden
Zulässige Abweichung der Versorgungsspannung	Bestanden	Korrosionsbeständigkeit	Bestanden
Einschaltverzögerung und Temperaturbeständigkeit	Bestanden	Elektrische Stabilität	Bestanden

Die Leistungserklärung kann hier eingesehen werden:

<https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006800A2717>

<https://www.busch-jaeger.de/online-katalog/detail/2CKA006800A2718>

Achtung – Attention – Attenzione

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Verkauf im deutschsprachigen Raum bestimmt. Rechtliche Ansprüche in anderen Ländern entfallen. Sollten Sie das Produkt anderswo erworben haben, returnieren Sie es bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

This product is intended exclusively for sale in German-speaking countries. Legal claims in any other countries shall be excluded. If you acquired the product elsewhere, please return it to the dealer where you purchased it.

Ce produit est en vente exclusivement dans l'espace germanophone. Personne ne pourra donc faire valoir un droit dans d'autres pays. Si vous avez acheté le produit ailleurs, veuillez le retourner au détaillant auprès duquel vous l'avez acheté.

Questo prodotto è destinato esclusivamente per la vendita nei paesi di lingua tedesca. Non è possibile far valere pretese legali in altri paesi. Se avete acquistato il prodotto altrove, si prega di ritornarlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato.

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Ein Unternehmen der ABB Gruppe

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

<https://BUSCH-JAEGER.de>
info.bje@de.abb.com

Kundenservice:

Tel.: +49 2351 956-1600

Fax: +49 2351 956-1700

Copyright® 2025 Busch-Jaeger Elektro GmbH
All rights reserved

