




1		1x	2/2-2/5BT 3/3-3/5BT
2		1x	
3		1x	
4		1x	
5		1x	
6		1x	
7		1x	
8		1x	

1		1x	3		1x	
4		1x				
						1

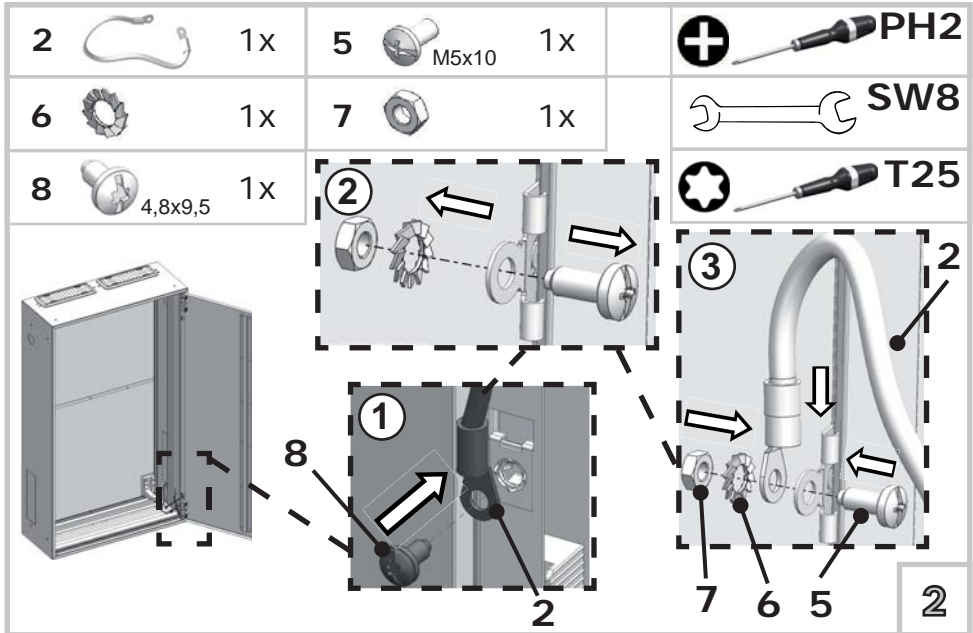

DE Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.

FR Seul le personnel qualifié en électricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler sur installation électrique.

GB Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

ES Sólo electricistas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

SE Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillattn att arbeta med elektriska installationer.

RU Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.

IT Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 é consentito di lavorare su installazioni elettriche.